

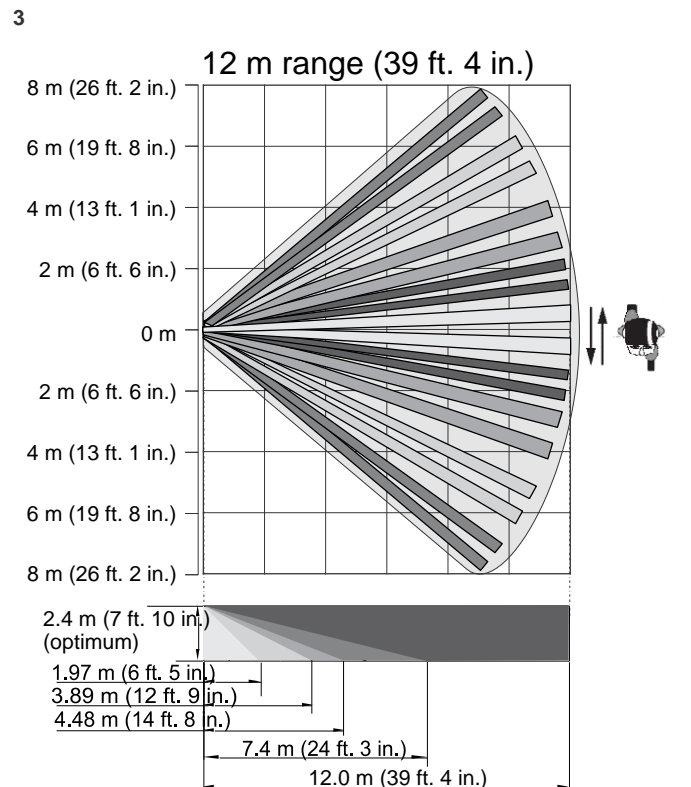
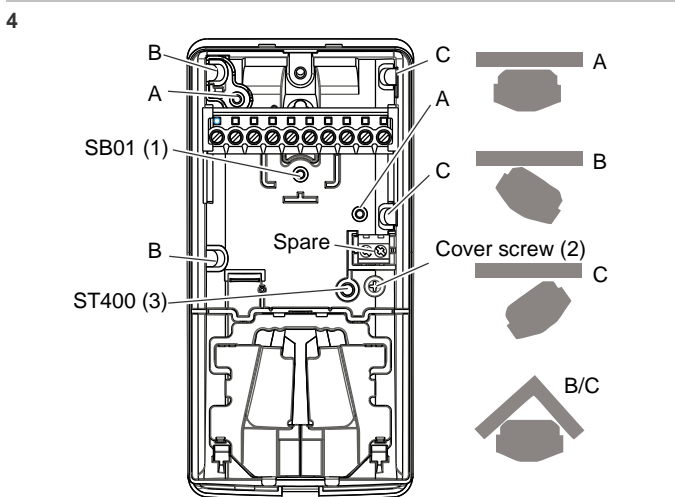
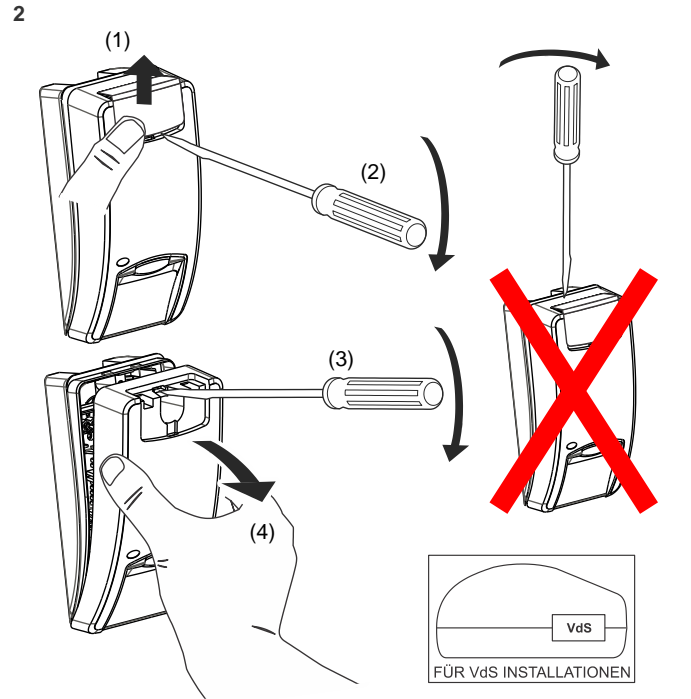


DD1012AM(-D) Dual Detector Installation Sheet


EN DA DE ES FR IT NL PL PT SV

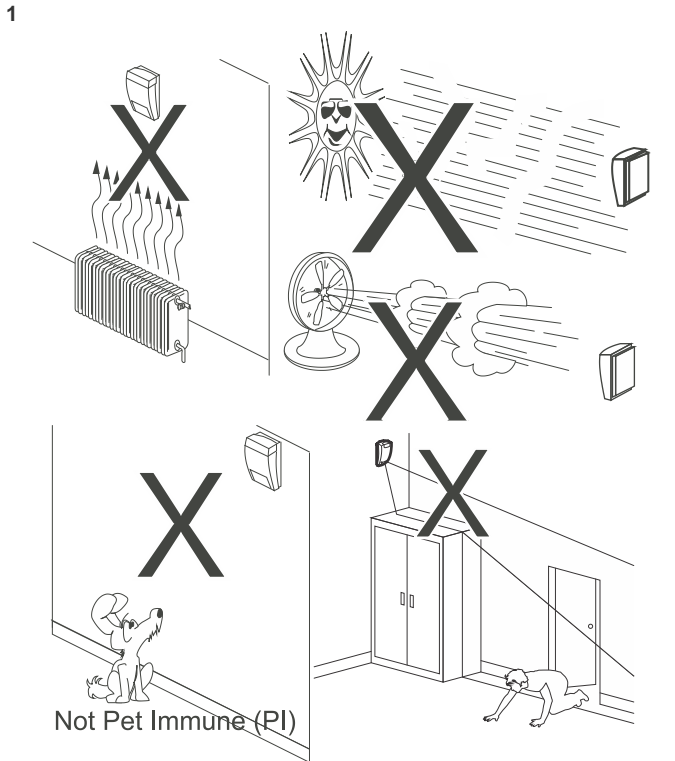


5

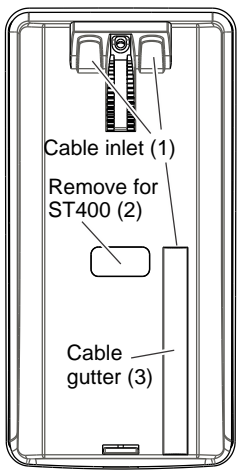


6

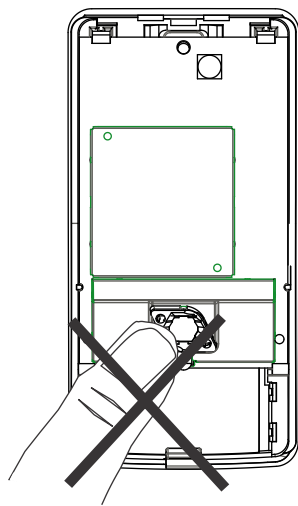


7

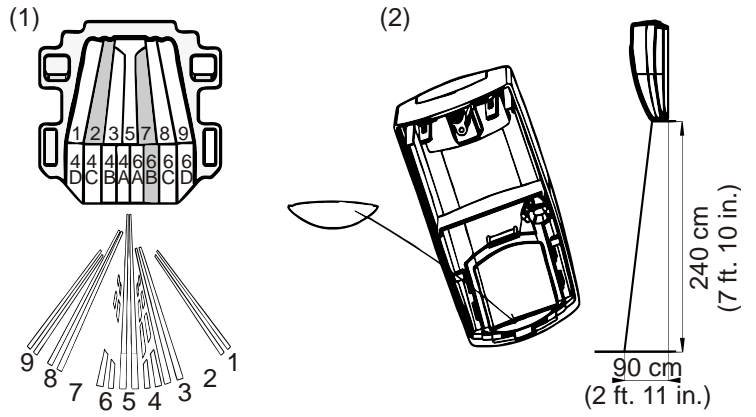


8

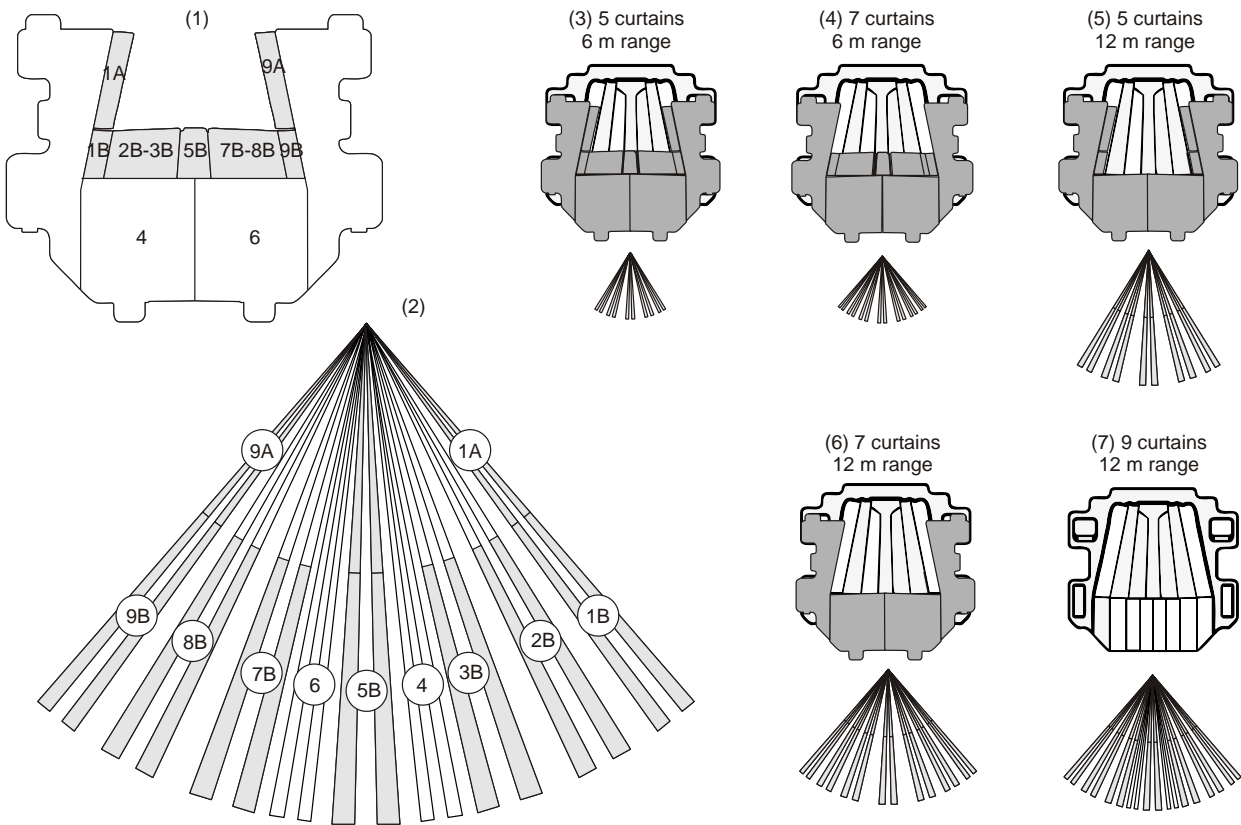

9

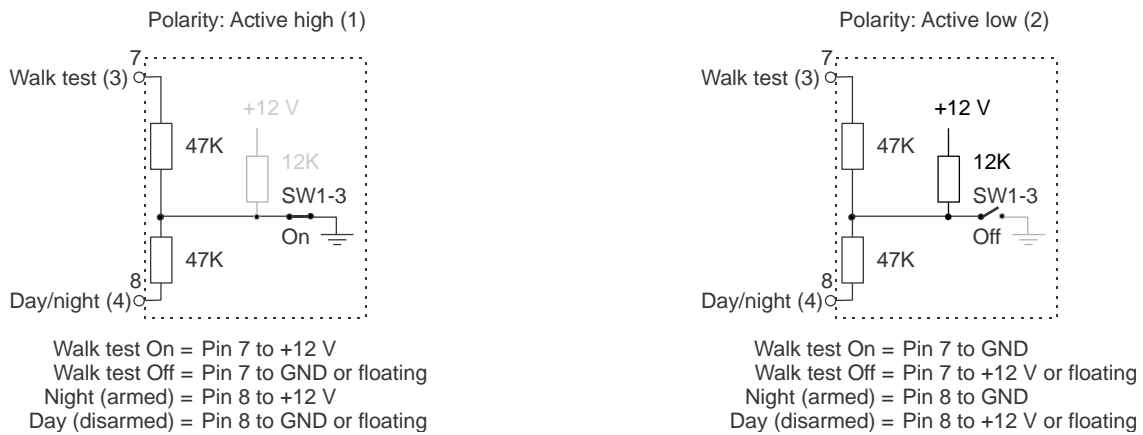


10

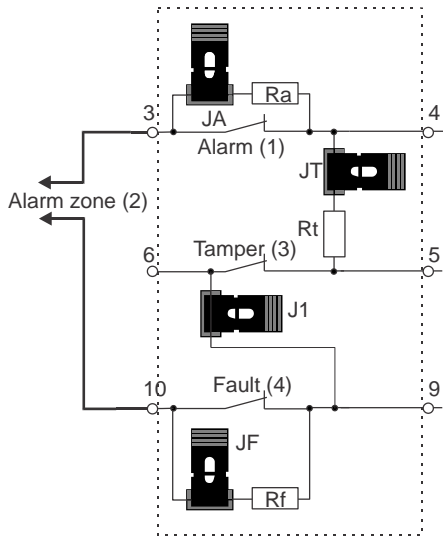

12



13

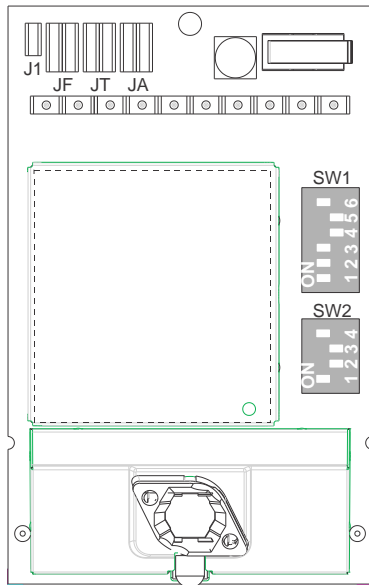


14

Single zone EOL

Zone state	Value	Default
Tamper (short)	0 Ω	0 Ω
Normal	Rt	4.7 kΩ
Alarm	Rt+Ra	9.4 kΩ
Fault	Rt+Rf	14.7 kΩ
AM*	Rt+Ra+Rf	19.4 kΩ
Tamper (open)	∞	∞

* SW2-4 must be set to On.

11

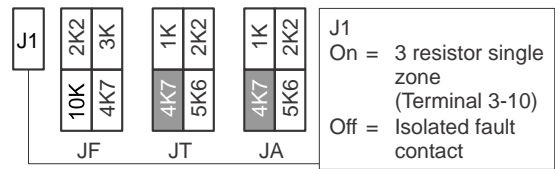

SW1 - Generic settings

LED ON	<input type="checkbox"/>	6	LED OFF	<input type="checkbox"/>	6		
Remote ON	<input type="checkbox"/>	5	Remote OFF	<input type="checkbox"/>	5		
Auto Rem. Test ON	<input type="checkbox"/>	4	Auto Rem. Test OFF	<input type="checkbox"/>	4		
Positive Polarity	<input type="checkbox"/>	3	Negative Polarity	<input type="checkbox"/>	3		
Range	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	2	
	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	1	
		4 m (13 ft.)		12 m (40 ft.)		6 m (20 ft.)	9 m (30 ft.)

SW2 - AM/Fault settings

Mask to alarm and fault relay	<input type="checkbox"/>	4	Mask to fault relay only	<input type="checkbox"/>	4
Auto reset	<input type="checkbox"/>	3	Authorized reset	<input type="checkbox"/>	3
Advanced AM sens.	<input type="checkbox"/>	2	Standard AM sens.	<input type="checkbox"/>	2
AM Day mode only	<input type="checkbox"/>	1	AM Day and Night	<input type="checkbox"/>	1

EN: Installation Sheet

Description

DD1012AM(-D) is a dual AM motion sensor.

It combines the patented PIR mirror optics technology with the patented Range Controlled Radar technology.

Installation guidelines

See Figure 1.

The detector is intended to be mounted on walls but can also be mounted on ceilings by using a mounting bracket.

Use the following guidelines to determine the best location to install the detector.

- Mount the detector so the expected movement of an intruder is across the detection pattern (see Figure 3).
- Mount the detector at a stable surface at a height between 2 and 2.6 m (6.6 and 8.5 ft.) from the floor.
- Do not mount the detector within 0.5 m (1 ft. 8 in.) of metallic objects or within 1.5 m (4 ft. 11 in.) of fluorescent lights.
- Do not place objects in front of the detector that may prevent a clear line of sight.
- Place detectors at least 6 m (19 ft. 8 in.) apart, and use the short-range setting to avoid interference, when mounting detectors face to face.

The dual technology processing of this detector is very resistant to false alarm hazards. However, avoid potential causes of instability, such as:

PIR hazards:

- Direct sunlight on the detector
- Heat sources within the detector field of view
- Strong air draughts onto the detector
- Animals in the field of view

- Obscuring the detector field of view with large objects, such as furniture

Microwave hazards:

- Mounting surface susceptible to vibrations
- Metal surfaces reflecting microwave energy
- Water movement through plastic pipes
- Moving or vibrating objects like fans, heating or air-conditioning ducts

AM hazards:

- Moving objects less than 1 m in front of the detector
- Small insects on the detector
- Modern fluorescent lighting in close proximity (within 1.5 m)



WARNING! The equipment is not earthed. Any external circuit connected to the equipment must be located within the same building and connected to a protective earthing conductor.

Wire insulation of cables connected to the equipment must conform to IEC 60332-1-2 and IEC 60332-1-3 or IEC 60332-2-2, depending on the wire cross sectional area, or IEC TS 60695-11-21, regardless of cross sectional area. Alternatively, such wires must comply with UL 2556 VW-1.

The detector power supply source must be power limited at 15 W.

We recommend that the detector is regularly walk tested and checked at the control panel.

To install the detector:

1. Lift off the custom insert (see Figure 2, items 1 and 2).
2. Using a screwdriver, carefully prise open the detector (see Figure 2, items 3 and 4).

Caution: Do not touch the pyroelectric sensor (Figure 6).

3. Take out the cover screw (Figure 4, item 2).
4. Fix the base to the wall between 2 and 2.6 m (6.6 and 8.5 ft.) from the floor.

See Figure 4. In all positions use a minimum of two M4 screws from the standards DIN 7505B, DIN 96, DIN 7996, or a screw with a head with 8 mm diameter and a flat surface.

- For flat mounting, use screws in positions A.
- For corner mounting, use screws in position B or C.

Note: For EN 50131 Grade 3 installations, do not use mounting position C.

- To install the pry-off tamper ST400, use mounting positions A. ST400 mounting position is shown as item 3 in Figure 4. Open the outlet in the back plate (Figure 5, item 2).

5. Wire the detector (see Figures 4 and 12). Use back plate cable inlets (Figure 5, item 1) and cable gutter (Figure 5, item 3).
6. Select the desired jumper and DIP switch settings (see "Setting the detector" below for more information).
7. Remove the blinders and add the stickers, if required. See "Configuring the coverage pattern" on page 6 for more details.

8. For ceiling-mount applications, use the SB01 swivel-mount bracket. SB01 mounting position is shown as item 1 in Figure 4.
9. Close the cover, insert the cover screw, and place the custom insert.

Connections

See Figure 12.

Table 1: Detector Connections

Terminal	Label	Explanation
1, 2	GND, +12V	Power supply connection (9 to 15 V _{DC} , 12 V _{DC} nominal)
3, 4	ALARM	Alarm relay output (33 Ω). Use jumper JA to set the onboard EOL resistor in series with the relay. See "Jumpers" below.
5, 6	TAMPER	Tamper switch output (0 Ω). Use jumper JT to set the onboard EOL resistor in series with the switch. See "Jumpers" below.
7	Walk test	This input enables and disables the LED (walk test On/Off). Walk test mode can only be entered when detector is in Day mode (pin 8). Active high or low is determined by SW1-3 (see "SW1-3: Polarity" on page 5).
8	Day/Night	This input switches the detector in day (show memory on the LED indicator) or night mode (activates the alarm memory and clears previous stored alarms). Active high or low polarity is determined by SW1-3 (see "SW1-3: Polarity" on page 5).
9, 10	Fault	Fault Relay output (33 Ω). Use jumper JF to insert one of the on-board EOL resistors in series with the relay. See "Jumpers" below for the correct resistor settings.

Notes

- Inputs 7 and 8 are only useable when SW1-5 is set to Remote on. See "SW1-5: Remote functionality" on page 6.
- The LED is only enabled when SW1-6 is set to LED on.

Figure 10 explains how to create a single zone with multiple resistor configuration.

Figure 10

(1) Alarm relay	Ra Alarm EOL resistor
(2) Alarm zone	Rt Tamper EOL resistor
(3) Tamper switch output	Rf Fault EOL resistor
(4) Fault relay	

Setting the detector

See Figure 13 for jumpers and DIP switch location.

Jumpers

Jumpers set onboard EOL mode and value. The circuit is shown in Figure 10.

JA: Set onboard alarm EOL resistor (Ra)



1 kΩ



2.2 kΩ



4.7 kΩ (factory default)



5.6 kΩ

Off: No onboard alarm EOL.

JT: Set onboard tamper EOL resistor (Rt)



1 kΩ



2.2 kΩ



4.7 kΩ (factory default)



5.6 kΩ

Off: No onboard tamper EOL.

JF: Set onboard fault EOL resistor (Rf)



2.2 kΩ



3 kΩ



10 kΩ



4.7 kΩ

Off: No onboard fault EOL (factory default).

J1: Set zone EOL mode

On: 3-resistor single zone.

Off: Isolated fault contact and 2-resistor zone.

Configuring the zone

To set up the zone, apply the following guidelines.

- Select appropriate EOL resistor values with JA, JT and JF. For example, setting of jumper JT determines Rt value.
- For isolated outputs remove JT and J1.
- Remove jumpers JA, JT and JF to exclude onboard EOL values.
- For dual resistor setting remove J1 and use terminal 3 and 6.

For a single zone with all onboard resistors set, the zone resistance can be the following.

Table 2: Zone resistance values

Zone state	Value	Default
Tamper (short)	0 Ω	0 Ω
Normal	Rt	4.7 kΩ
Alarm	Rt+Ra	9.4 kΩ
Fault	Rt+Rf	14.7 kΩ
AM	Rt+Ra+Rf	19.4 kΩ
Tamper (open)	∞	∞

DIP switches

Table 3: SW1, general settings

Switch	Values	
6: LED	On: LED on*	Off: LED off
5: Remote	On: Remote on	Off: Remote off*
4: Auto remote test	On: Auto remote test enabled	Off: Auto remote test disabled*
3: Polarity	On: Positive polarity	Off: Negative polarity*
1, 2: Radar range	1 On, 2 On: 12 m (39 ft.)* 1 Off, 2 On: 9 m (30 ft.)	1 On, 2 Off: 6 m (20 ft.) 1 Off, 2 Off: 4 m (13 ft.)

* Factory default

Table 4: SW2, AM settings

Switch	Values	
4: AM signalling	On: AM to fault and alarm relays*	Off: AM to fault relay only
3: Reset	On: Auto reset*	Off: Authorised reset
2: AM sensitivity	On: Advanced AM sensitivity*	Off: Standard AM sensitivity
1: AM day/night mode	On: AM day mode only*	Off: AM day and night mode

* Factory default

DIP switch SW1, general settings

SW1-1, SW1-2: Radar range

Use SW1-1 and SW1-2 to set the radar range exactly to fit the application. The radar is of a range-gating type which means that the range of detection is very accurate.



4 m (13 ft.)



9 m (30 ft.)

12 m (40 ft.)

Factory default.

SW1-3: Polarity

On: Positive polarity. Configures the inputs (WT and D/N) as "Active high".

Off: Negative polarity. Configures the inputs (WT and D/N) as "Active low". Factory default.

The functionality is explained in Figure 9.

Figure 9

- | | |
|-------------------|---------------|
| (1) Polarity high | (3) Walk test |
| (2) Polarity low | (4) Day/night |

This function also depends on the SW1-5 setting. See "SW1-5: Remote functionality" on page 6.

SW1-4: Auto remote test

On: Auto remote test on. Enables Auto remote test.

Off: Auto remote test off. Disables Auto remote test (factory default).

If auto remote test is enabled, the control panel can trigger the detector to perform a diagnostic test. This test is activated by switching to walk test mode (day mode and WT enabled). The detector activates the alarm relay if the test result is positive,

and the fault relay if the test result is negative. After the test the detector continues with normal operation.

This function also depends on the SW1-5 setting. See “SW1-5: Remote functionality” below.

SW1-5: Remote functionality

On: Remote on. Enables WT and day/night inputs.

Off: Remote off. Disables WT and day/night inputs (factory default).

The following functionality depends on the Remote setting.

Table 5: Functions dependent on the Remote setting

Item	Description	SW1-5 Remote on	SW1-5 Remote off
SW1-3	Polarity	Selectable	Positive only
SW2-1	AM day/night mode	Selectable	AM day and night
SW2-3	Reset	Selectable	Auto reset
WT	WT input	Enabled	Disabled
D/N	D/N input	Enabled	Disabled
Other	Green Mode	Enabled in day mode with no WT	Disabled
	Alarm memory	Enabled in day mode with no WT	Disabled
	Remote test	Performed after switching to day mode with WT	Disabled

See also “Connections” on page 4.

SW1-6: LEDs

On: LEDs are enabled. See “LEDs and outputs” on page 7 for LED functionality.

Off: LEDs are disabled for any state.

DIP switch SW2, AM settings

SW2-1: AM day/night mode

On: AM day mode only. AM detection is only operating during the day mode (factory default).

Off: AM day and night. AM detection is always operating (day and night mode).

This function also depends on the SW1-5 setting. See “SW1-5: Remote functionality” above.

SW2-2: AM sensitivity

On: Advanced AM sensitivity. The detector signals the AM area masking (factory default).

Off: Standard AM sensitivity. The detector signals the AM area approaching.

SW2-3: Reset

On: Auto reset. AM alarm state can be reset 40 s after the AM alarm occurs (factory default).

Off: Authorized reset. AM alarm state can only be reset after applying WT mode and day mode.

Notes

- For the advanced setting (SW2-2 is On) the source of AM alarm needs to be removed before AM reset is allowed.
- If the AM alarm cannot be reset with an auto reset or authorized reset, disconnect the power supply and reconnect again.
- A walk test should be performed to ensure the device settings are appropriate for its application.

This function also depends on the SW1-5 setting. See “SW1-5: Remote functionality” above.

SW2-4: AM signalling

On: AM to fault and alarm relays. AM alarm is signalled via both alarm and fault outputs (factory default).

Note: This is EN 50131 Grade 3 required configuration.

Off: AM to fault relay only. AM alarm is signalled via fault output.

AM calibration

During start-up the AM circuitry calibrates itself to its environment. It is important to make sure that there are no changes made to the environment within 1 m distance of the detector within 60 s after powering up, otherwise the detector may be vulnerable to false AM alarms and these alarms may be impossible to reset.

Configuring the coverage pattern

- Remove blinders (Figure 8, item 1) if necessary. The modified pattern is shown in Figure 8, items 3 to 7.
- **Note:** If both blinders are installed, the detector range is limited to 6 m (default).
- Modify the pattern by breaking out blinder parts (shown as gray in Figure 8, item 1). The corresponding curtain fragments are shown in Figure 8, item 2.
- Put the appropriate mirror stickers if necessary. See Figure 7, item 1 for details.

Caution: Removing stickers can damage the mirror surface.

- When near objects directly under the detector, fit the mask to the inside of the window (default). This disables the part of the curtains looking down at the object, whose closeness might destabilize the detector. See Figure 7, item 2.

Self test

The detector continuously monitors the PIR, microwave and AM circuits. Defects are reported to the panel as technical faults.

Walk testing the detector

There are two ways for switching on the walk test mode.

SW1-6 set to LED on, SW1-5 set to Remote off

In this mode the LED indication is always enabled (constant walk test mode).

SW1-6 set to LED on, SW1-5 set to Remote on

This setting enables the walk test input (pin 7) and the day/night input (pin 8). This allows the user to activate LED indication remotely by setting the detector into the day mode and activate the walk test.

Green mode

When SW1-5 is set to Remote on, the radar is switched off during the day mode (with no WT) to reduce current consumption. The detector is then operating in PIR only mode.

Note: The Day/night line must be connected to the control panel for this mode to work.

Alarm memory








When SW1-5 is set to Remote on, alarms that occurred during the night mode are stored in the detector memory. They are indicated by flashing red LED when the unit switches to day mode (walk test disabled). The memory is cleared when the detector switches back to the night mode.

Note: Set SW1-6 to Off to prevent showing the alarm memory on the LEDs. See "SW1-6: LEDs" on page 6.

LEDs and outputs

To enable LEDs functionality, set SW1-6 to On, otherwise LEDs are disabled in any condition. See "SW1-6: LEDs" on page 6 for more details.

Table 6: LEDs and outputs

Status	Red LED	Yellow LED	Alarm relay	Fault relay	To reset
Start up			Closed	Closed	Automatically after 60 s
Low voltage			Open	Open	Apply correct voltage
PIR intruder alarm			Closed	Closed	
Microwave intruder alarm			Closed	Closed	
Dual motion intruder alarm			Open	Closed	Automatically after 3 s
Dual Alarm Memory			Closed	Closed	Switch to the night mode
AM alarm			Depends on SW2-4	Open	Depends on SW2-3
Technical fault			Closed	Open	Successful walk test

 Continuously on  Normal blinking (1 Hz)

Specifications

Detector technology	Dual+AM
Range	4, 6, 9, 12 m selectable via SW1-1 and SW1-2
Viewing angle	78 degrees
PIR optics	9 high-density mirror curtains
Microwave frequency	5725 to 5875 MHz
Maximum power output	13.46 mW

Maximum microwave output at 1 m	0.003 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
Memory function	Yes
Input power	9 to 15 V --- (12 V nominal)
Peak-to-peak ripple immunity	2 V (at 12 V ---)
Detector start-up time	60 s
Current consumption	10 to 22 mA (11 mA nom.)
Mounting height	2 to 2.6 m (6.6 to 8.5 ft.)
Target speed range:	
DD1012AM	0.2 to 3.0 m/s (8 in./s to 10 ft./s)
DD1012AM-D	0.1 to 4.0 m/s (4 in./s to 13 ft./s)
Alarm (NC) / Tamper relay characteristic	80 mA 30 V --- , Form A
Fault relay characteristic	80 mA 30 V --- , Form A
Alarm time	3 s
Operating temperature	-10 to +55°C (14 to 130°F)
Relative humidity	95% max. noncondensing
Weight	120 g
Dimensions (H x W x D)	126 x 63 x 50 mm
IP/IK rating	IP30 IK04
Pry-off tamper	Yes

Regulatory information

Manufacturer	PLACED ON THE MARKET BY: Carrier Fire & Security Americas Corporation Inc. 13995 Pasteur Blvd Palm Beach Gardens, FL 33418, USA AUTHORIZED EU REPRESENTATIVE: Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands
--------------	---

Product warnings and disclaimers	THESE PRODUCTS ARE INTENDED FOR SALE TO AND INSTALLATION BY QUALIFIED PROFESSIONALS. CARRIER FIRE & SECURITY CANNOT PROVIDE ANY ASSURANCE THAT ANY PERSON OR ENTITY BUYING ITS PRODUCTS, INCLUDING ANY "AUTHORIZED DEALER" OR "AUTHORIZED RESELLER", IS PROPERLY TRAINED OR EXPERIENCED TO CORRECTLY INSTALL FIRE AND SECURITY RELATED PRODUCTS. For more information on warranty disclaimers and product safety information, please check https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/ or scan the QR code.
----------------------------------	--



Carrier Fire & Security hereby declares that this device is in compliance with the applicable requirements and provisions of all applicable rules and regulations, including but not limited to the Directive 2014/53/EU. For more information see: firesecurityproducts.com

REACH	Product may contain substances that are also Candidate List substances in a concentration above 0.1% w/w, per the most recently published Candidate List found at ECHA Web site. Safe use information can be found at https://firesecurityproducts.com/en/content/intrusi-on-intro
-------	--



2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: recyclethis.info

Product documentation



Please consult the following weblink to retrieve the electronic version of the product documentation.

This link will guide you to the EMEA regional contact page. On this page you can request your login to the secured webportal where all manuals are stored.

<https://firesecurityproducts.com/en/contact>

Contact information

firesecurityproducts.com or www.aritech.com

DA: Installationsvejledning

Beskrivelse

DD1012AM(-D) er en kombi detektor med antimask (AM).

Den omfatter den patentbeskyttede PIR-spejloptikteknologi med den patentbeskyttede Range Controlled Radar-teknologi.

Installationsvejledning

Se figur 1.

Detektoren er beregnet til vægophæng men kan også monteres i loftet med et monteringsbeslag.

Følg denne vejledning til at fastlægge den bedste placering til installation af detektoren.

- Monter detektoren så den forventede bevægelse ved et indbrud er på tværs af detektionsmønsteret (se figur 3).
- Monter detektoren på en stabil overflade i en højde på 2,0 m — 2,6 m fra gulvet.
- Monter ikke detektoren på en afstand af 0,5 m fra metalgenstande eller 1,5 m fra lysstofarmaturer.
- Placer ikke en genstand foran detektoren, som kan forhindre en direkte synslinje.
- Placer detektorerne mindst 6 m fra hinanden og brug kortafstandsindstillingen til at undgå interferens ved montering af detektorerne rettet mod hinanden.

Detektorteknologien beskytter effektivt mod falske alarmer. Undgå imidlertid mulige årsager til ustabilitet, f.eks.:

PIR-fare:

- Direkte sollys på detektoren
- Varmekilder inden for detektorens synsfelt
- Kraftig træk på detektoren
- Dyr i synsfeltet
- Blokering af detektorens synsfelt med store genstande som f.eks. møbler

Mikrobølgefare:

- Monteringsoverflade modtagelig for rystelser
- Metaloverflader reflekterer mikrobølgeenergi

- Vandbevægelse gennem plastikrør
- Bevægelige eller vibrerende dele som blæsere, varme- eller airconditionkanaler

AM-fare:

- Flytning af genstande under 1 m foran detektoren
- Mindre insekter på detektoren
- Moderne lysstofrør i nærheden (under 1,5 m)



ADVARSEL! Udstyret er ikke jordet. Ethvert eksternt kredsløb, der er tilsluttet udstyret, skal være placeret i den samme bygning og tilsluttes en beskyttende jordleder.

Trådisolering af kabler, der er tilsluttet udstyret, skal være i overensstemmelse med IEC 60332-1-2 og IEC 60332-1-3 eller IEC 60332-2-2, afhængig af ledningens tværsnit, eller IEC TS 60695-11-21, uanset af tværsnitsarealet. Alternativ skal sådanne ledninger være i overensstemmelse med UL 2556 VW-1.

Strømforsyning til detektoren skal være begrænset til 15 W.

Vi anbefaler, at alarmer gangtestes med jævne mellemrum, og at kommunikationen med kontrolpanelet kontrolleres.

Sådan installeres detektoren:

1. Tag dækpladen af (se figur 2, pkt. 1 og 2).
2. Åbn forsigtigt detektoren med en skruetrækker (se figur 2, pkt. 3 og 4).

Bemærk: Rør ikke den pyroelektriske føler (figur 6).

3. Tag dækskruen ud (figur 4, pkt. 2).
4. Gør soklen fast til væggen mellem 2,0 m og 2,6 m fra gulvet.

Se figur 4. I alle positioner anvendes mindst to M4 skruer fra standard DIN 7505B, DIN 96, DIN 7996 eller en skrue med et hoved med 8 mm diameter og flad overflade.

- Til flad montering bruges skruer i position A.

- Ved hjørnemontering bruges skruer i position B eller C.

Note: Til installation med EN 50131 klasse 3 må du ikke bruge monteringsposition C.

- For installation af vægsabotagekontakt ST400 bruges monteringsposition A. ST400-monteringsposition vises som pkt. 3 i figur 4. Åbn kontakten i bagpladen (figur 5, pkt. 2).

5. Tilslut detektoren (se figur 4 og 12). Brug bagpladens ledningsindgange (figur 5, pkt. 1) og kabelrende (figur 5, pkt. 3).
6. Vælg de ønskede indstillinger for jumper og DIP-switch (se "Indstilling af detektoren" på side 9 for mere information).
7. Fjern afdækningspladerne foran spejlet og indsæt afdækningslabel, hvis dette kræves. Se "Indstilling af dækningsmønster" på side 11 for flere detaljer.
8. Til loftmontering anvendes SB01-svingmonteringskonsol. SB01-monteringspositionen vises som pkt. 1 i figur 4.
9. Luk detektoren, indsæt dækskrue og indsæt dækpladen.

Tilslutninger

Se figur 12.

Tabel 1: Detektortilslutninger

Terminal	Etiket	Forklaring
1, 2	GND, +12V	Strømforsyningstilslutning (9 til 15 VDC 12 VDC nominel)
3, 4	ALARM	Alarmrelæudgang (33 Ω). Brug jumper JA til at sætte den indbyggede EOL-modstand i serie med relæet. Se "Jumpere" nedenfor.
5, 6	TAMPER	Sabotagekontaktudgang (0 Ω). Brug jumper JT til at sætte den indbyggede EOL-modstand i serie med kontakten. Se "Jumpere" nedenfor.
7	Gangtest	Denne indgang aktiverer og deaktiverer LED (gangtest til/fra). Gangtestfunktionen kan kun vælges, når detektoren er i dagtilstand (pin 8). Aktiv høj eller lav fastsættes af SW1-3 (se "SW1-3: Polaritet" på side 10).
8	Dag/nat	Det indstiller detektoren til dagtilstand (vis hukommelse på LED-indikator) eller nattilstand (aktiverer alarmhukommelsen og sletter tidligere gemte alarmer). Aktiv høj eller lav polaritet fastsættes af SW1-3 (se "SW1-3: Polaritet" på side 10).
9, 10	Fejl	Fejlrelæudgang (33 Ω). Brug jumper JF til at indsætte en indbyggede EOL-modstand i serie med relæet. Se "Jumpere" nedenfor for at finde den korrekte modstandsindstilling.

Noter

- Indgang 7 og 8 kan kun anvendes, når SW1-5 indstilles til Ekstern til. Se "SW1-5: Ekstern funktion" på side 10.
- LED aktiveres kun, når SW1-6 indstilles til LED til.

Figur 10 forklarer, hvordan man opretter en enkelt zone med individuel indstilling af modstandene.

Figure 10

(1) Alarmrelæ	Ra	Alarm EOL-modstand
(2) Alarmzone	Rt	Sabotage EOL-modstand
(3) Sabotagekontaktudgang	Rf	Fejl EOL-modstand
(4) Fejlrelæ udgang		


Indstilling af detektoren

Se figur 13 om placering af jumpere og DIP-kontakt.

Jumpere


Jumpere, indstilling af indbygget EOL, tilstand og værdi. Kredsløbet vises i figur 12.

JA: Indstil indbygget alarm EOL-modstand (Ra)

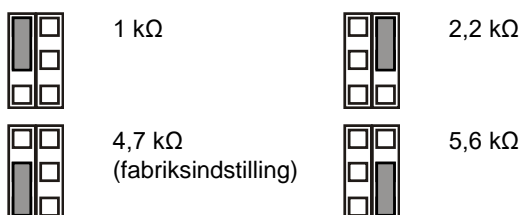


OFF: Ingen indbygget alarm EOL.

JT: Indstil indbygget sabotage EOL-modstand (Rt)

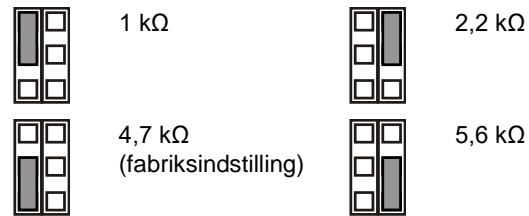

OFF: Ingen indbygget sabotage EOL.

JF: Indstil indbygget fejl-EOL-modstand (Rf)

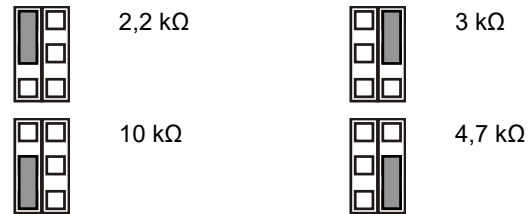

OFF: Ingen indbygget fejl EOL (fabriksindstilling).

J1: Indstil zone-EOL-funktion

ON: 3-modstand enkelt zone.

OFF: Isoleret fejlkontakt 2-modstandszone.

Zonekonfiguration

Du kan indstille zonen ved hjælp af følgende retningslinjer.

- Vælg den relevante EOL modstandsværdi med JA, JT og JF. Eksempelvis indstilling af jumper JT fastsætter Rt-værdien.
- Til isolerede udgange fjernes JT og J1.
- Fjern jumper JA, JT og JF for at udelukke indbyggede EOL-værdier.
- For indstilling af dobbeltbalanceret zone fjernes J1 og terminal 3 og 6 tilsluttes zonen.

For enkelt zone med alle indbyggede modstande kan zonemodstanden være følgende.

Tabel 2: Zonemodstandsværdier

Zonetilstand	Værdi	Fabriksindstilling
Sabotage (kort)	0 Ω	0 Ω
Normal	Rt	4,7 kΩ
Alarm	Rt+Ra	9,4 kΩ
Fejl	Rt+Rf	14,7 kΩ
AM	Rt+Ra+Rf	19,4 kΩ
Sabotage (åben)	∞	∞

DIP-kontakter

Tabel 3: SW1, generelle indstillinger

Kontakt	Værdier	
6: Lysdioder	ON: Lysdioder til*	OFF: Lysdiode slukket
5: Ekstern	ON: Ekstern til	OFF: Ekstern fra*
4: Auto fjernstyring test	ON: Auto fjernstyring test til	OFF: Auto fjernstyring test fra*
3: Polaritet	ON: Positiv polaritet	OFF: Negativ polaritet*

Kontakt	Værdier	
1, 2: Radarrækkevidde	1 til, 2 til: 12 m* 1 fra, 2 til: 9 m	1 til, 2 fra: 6 m 1 til, 2 fra: 4 m

* Fabriksindstilling

Tabel 4: SW2, AM-indstillinger





Kontakt	Værdier	
4: AM-signal	ON: AM til fejl og alarmrelæ *	OFF: Kun AM til fejlrelæ
3: Afstilling af AM alarm	ON: Auto afstilling*	OFF: Autoriseret afstilling
2: AM-følsomhed	ON: Avanceret AM-følsomhed*	OFF: Standard AM-følsomhed
1: AM dag/nat tilstand	ON: AM kun dagtilstand*	OFF: AM dag og nat

* Fabriksindstilling

DIP-kontakt SW1, generelle indstillinger

SW1-1, SW1-2: Radarrækkevidde

Brug SW1-1 og SW1-2 til at indstille radarrækkevidden, så den passer til formålet. Radarens dækningsområde er meget præcis.

	4 m		9 m
	6 m		12 m fabriksindstilling.

SW1-3: Polaritet

ON: Positiv polaritet. Konfigurerer indgang (WT og D/N) som "aktiv høj".

OFF: Negativ polaritet. Konfigurerer indgang (WT og D/N) som "aktiv lav". Fabriksindstilling.

Funktionen forklares i figur 9.

Figure 9

- | | |
|-------------------|--------------|
| (1) Polaritet høj | (3) Gangtest |
| (2) Polaritet lav | (4) Dag/nat |

Funktionen afhænger også af indstillingen af SW1-5. Se "SW1-5: Ekstern funktion" nedenfor.

SW1-4: Auto fjernstyring test

ON: Auto fjernstyring test TIL. Tillader Auto fjernstyring test.

OFF: Auto fjernstyring test FRA. Frakobler Auto fjernstyring test (fabriksindstilling).

Hvis auto fjernstyring test er sat til "Tilkoblet" vil AIA centralen kunne aktivere detektoren til at foretage en elektronisk selvtest. Denne test bliver aktiveret ved at skifte til Walk test tilstand (dagtilstand og walk test tilkoblet). Detektoren aktiverer alarm udgangen hvis testresultatet er positivt, og fejl udgangen hvis test resultatet er negativt. Efter testen vil detektoren vende tilbage til normal operation.

Denne funktion er afhængig af SW1-5 indstillingen. Se "SW1-5: Ekstern funktion" nedenfor.

SW1-5: Ekstern funktion

ON: Ekstern til. Aktiverer WT og dag/nat.

OFF: Ekstern fra. Deaktiverer WT og dag/nat-indgang (fabriksindstilling).

Følgende funktion afhænger af ekstern indstilling.

Tabel 5: Funktion afhænger af ekstern indstilling

Punkt	Beskrivelse	SW1-5 Ekstern til	SW1-5 Ekstern fra
SW1-3	Polaritet	Valgbar	Kun positiv
SW2-1	Am dag/nat tilstand	Valgbar	AM dag og nat
SW2-3	Retabler	Valgbar	Auto afstilling
WT	WT indgang	Tilkoblet	Frakoblet
D/N	D/N-indgang	Tilkoblet	Frakoblet
Andet	Grøn tilstand	Aktiveret i dagtilstand uden WT	Frakoblet
	Alarm hukom.	Aktiveret i dagtilstand uden WT	Frakoblet
	Ekstern test	Udføres efter skift til dagtilstand med WT	Frakoblet

Se også "Tilslutninger" på side 9.

SW1-6: Lysdioder

ON: LED er aktiveret. Se "Lysdioder og udgange" på side 11 for LED-funktioner.

OFF: Lysdioder er deaktiverede for enhver tilstand.

DIP-kontakt SW2, AM-indstillinger

SW2-1: AM dag/nat tilstand

ON: AM kun dagtilstand. AM-detektion kører kun i dagtilstand (fabriksindstilling).

OFF: AM dag og nat. AM-detektion kører altid (dag- og nattilstand).

Funktionen afhænger også af indstillingen af SW1-5. Se "SW1-5: Ekstern funktion" ovenfor.

SW2-2: AM-følsomhed

ON: Avanceret AM-følsomhed. Detektor signalerer AM-område afskærmning (fabriksindstilling).

OFF: Standard AM-følsomhed. Detektor signalerer AM-område har ændret værdi.

SW2-3: Afstilling af AM

ON: Automatisk afstilling. AM-alarmtilstanden kan afstilles 40 sekunder efter AM-alarmløbet optræder (fabriksindstilling).

OFF: Autoriseret afstilling. AM-alarmtilstand kan kun afstilles efter anvendelse af WT-tilstand og dagtilstand.

Noter

- For den avancerede indstilling (SW2-2 er Til) skal kilden til AM-alarmløbet fjernes, før AM-afstillingen tillades.
- Hvis AM-alarmløbet ikke kan afstilles med en automatisk eller autoriseret afstilling, afbrydes strømforsyningen og tilsluttes igen.
- Gangtest udføres for at sikre, at detektorens indstillinger er korrekte til formålet.

Funktionen afhænger også af indstillingen af SW1-5. Se "SW1-5: Ekstern funktion" på side 10.

SW2-4: AM-signal

ON: AM til fejl og alarmrelæ. AM-alarm signaleres med både alarm- og fejludgang (fabriksindstilling).

Note: Det er den påkrævede konfiguration for EN 50131 klasse 3.

OFF: Kun AM til fejlrelæ. AM-alarm signaleres via fejludgang.

AM-kalibrering

Ved start kalibrerer AM-kredsløbet sig selv i forhold til miljøet. Det er vigtigt at sikre, at der ikke er ændringer i miljøet 1 m i nærheden af detektoren indtil 60 sekunder efter start, ellers kan detektoren være følsom for falske AM-alarmer og måske kan disse alarmer ikke afstilles.

Indstilling af dækningsmønster

- Fjern afdækningspladerne (Figur 8, punkt 1) hvis dette kræves. Det modificerede mønster er vist på figur 8, punkt 3 til 7.

Bemærk: Hvis begge afdækningsplader er monteret, vil detektorens rækkevidde være begrænset til 6 meter (fabriksindstilling).

- Ændring af detektorens dækningsmønster gøres, ved at fjerne afdækningspladerne (vist som grå markering på figur 8, punkt 1). De tilsvarende gardinmønstre er vist på figur 8, punkt 2.
- Indsæt nu de aktuelle afdækningslabels, hvis dette ønskes. Se figur 7, punkt 1 for yderligere detaljer.

Husk: Ved fjernelse af afdækningslabels kan spejlets overflade ødelægges.

- Når emner (reoler o.a) som er placeret direkte under detektoren, placeres afdækningspladen inde i detektoren (fabriksindstilling). Dette afskærmer den del af spejlet som kigger direkte ned under detektoren. Emner der er i direkte nærhed under detektoren, kan medføre utilsigtede alarmer. Se figur 7, punkt 2.

Selvtest

Detektoren overvåger PIR- og AM-kredsløbene kontinuerligt. Fejl rapporteres til kontrolpanelet som teknisk fejl.

Gangtest af detektoren

Der er to måder til at aktivere gangtestfunktionen på.

SW1-6 indstilles til LED til, SW1-5 indstilles til Ekstern fra

I denne tilstand er LED-angivelsen altid aktiveret (konstant gangtesttilstand).

SW1-6 indstilles til LED til, SW1-5 indstilles til Ekstern til

Denne indstilling aktiverer gangtestindgangen (pin 7) og dag/nat-indgang (pin 8). Så kan brugeren aktivere LED-angivelse på afstand ved at indstille detektoren til dagtilstand og aktivere gangtesten.

Grøn tilstand

Når SW1-5 indstilles til Ekstern til, så slukkes radaren i dagstilstand (uden WT) for at reducere strømforbruget. Detektoren kører så kun i PIR-tilstand.

Note: Dag/nat-forbindelsen skal tilsluttes kontrolpanelet for, at funktionen virker.

Alarm hukom.








Når SW1-5 indstilles til Ekstern til, gemmes en alarm, som opstår om natten, i detektorens hukommelse. De angives med blinkende rød lysdiode, når enheden skifter til dagtilstand (gangtest deaktiveret). Hukommelsen slettes, når detektoren skifter til nattilstand.

Note: Indstil SW1-6 til Fra for at forhindre, at alarmhukommelsen vises på LED. Se "SW1-6: Lysdioder" på side 10.

Lysdioder og udgange

LED-funktionen aktiveres ved at indstille SW1-6 til Til, eller er LED deaktiveret i en given tilstand. Se "SW1-6: Lysdioder" på side 10 for flere detaljer.

Tabel 6: Lysdioder og udgange

Status	Rød lysdiode	Gul lysdiode	Alarmrelæ	Fejlrelæ udgang	Afstilling
Start			Lukket	Lukket	Automatisk efter 60 sek.
Lav spænding			Åben	Åben	Tilfør korrekt spænding
PIR-indbruds- alarm			Lukket	Lukket	
Mikrobølge indbrudsalarm			Lukket	Lukket	
Kombi indbruds- alarm			Åben	Lukket	Automatisk efter 3 sek.
Dobbel alarm hukommelse			Lukket	Lukket	Skift til nattilstand
AM-alarm			Afhænger af SW2-4	Åben	Afhænger af SW2-3
Teknisk fejl			Lukket	Åben	Gennemført gangtest

 Løbende TIL  Normal blink (1 Hz)

Specifikationer

Detektorteknologi	Kombi+AM
Rækkevidde	4, 6, 9, 12 m vælges via SW1-1 og SW1-2
Visningsvinkel	78 grader
PIR-optik	9 spejlgardiner med høj densitet
Mikrobølgefrekvens	5725–5875 MHz
Maksimal udgangs effekt	13,46 mW
Maks. mikrobølge ved 1 m	0,003 µW/cm ²
Hukommelsesfunktion	Ja
Indgangseffekt	9 til 15 VDC (12 VDC nominal)
Peak-to-peak ripple Vpp	2 V (ved 12 VDC)

Detektoropstartstid	60 sek.
Strømforbrug	10 til 22 mA (11 mA nom.)
Monteringshøjde	2,0 til 2,6 m
Indstilling af detekteringshastighed	0,2 til 3,0 m/s
Indstilling af detekteringshastighed:	
DD1012AM	0,2 til 3,0 m/s
DD1012AM-D	0,1 til 4,0 m/s
Alarm (NC) / sabotage-relæegenskaber	80 mA 30 VDC, Form A
Fejlrelæegenskaber	80 mA 30 VDC, Form A
Alarmtid	3 sek.
Driftstemperatur	-10 til +55°C
Relativ fugtighed	95% maks., ikke-kondenserende
Vægt	120 g
Mål (H x B x D)	126 x 63 x 50 mm
IP-/IK-klasse	IP30 IK04
Vægsabotage	Ja

Lovgivningsmæssig information

Producent	<p>MARKEDSFØRT AF: Carrier Fire & Security Americas Corporation Inc. 13995 Pasteur Blvd Palm Beach Gardens, FL 33418, USA</p> <p>AUTORISERET EU-REPRÆSENTANT: Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands</p>
Advarsler og fraskrivelse vedrørende produktet	<p>DISSE PRODUKTER ER BEREGNET TIL SALG TIL OG INSTALLATION AF KVALIFICEREDE FAGFOLK. CARRIER FIRE & SECURITY KAN IKKE GIVE NOGEN GARANTI FOR, AT EN PERSON ELLER ENHED, DER KØBER VORES PRODUKTER, INKLUSIVE EN "AUTORISERET FORHANDLER", ER BEHØRIGT UDDANNET ELLER ERFAREN TIL KORREKT INSTALLATION AF BRAND- OG SIKKERHEDSRELATEREDE PRODUKTER.</p> <p>Flere oplysninger om garanti og fraskrivelse samt oplysninger om produktsikkerhed kan findes ved at gå til https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/ eller scanne QR-koden.</p>
	
	
EU-direktiver	Carrier Fire & Security erklærer herved, at denne enhed overholder gældende regler og bestemmelser i alle gældende regler og bestemmelser, indeholdt men ikke begrænset til direktivet 2014/53/EU. For yderligere informationer se firesecurityproducts.com .
REACH	<p>Produktet kan indeholde stoffer, er også er kandidatliste stoffer i en koncentration over 0,1% w/w, pr. Den seneste offentliggjorte kandidatliste, findes på ECHAs websted.</p> <p>Oplysninger om sikker brug findes på https://firesecurityproducts.com/en/content/intrusion-intro</p>



2012/19/EU (WEEE): Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr har til formål at minimere den indvirkning, som affald af elektrisk og elektronisk udstyr har på miljøet og mennesker. I henhold til direktivet må elektrisk udstyr, der er mærket med dette symbol, ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i Europa. Europæiske brugere af elektrisk udstyr skal aflevere kasserede produkter til genbrug. Yderligere oplysninger findes på webstedet recyclethis.info

Produkt dokumentation



Se følgende weblink for at hente den elektroniske version af produktokumentationen.

Denne link vil guide dig til EMEA's regionale kontaktside. På denne side kan du anmode om dit log-ind til den sikrede webportal, hvor alle manualer er gemt.

<https://firesecurityproducts.com/da/contact>

Kontaktinformation

firesecurityproducts.com eller www.aritech.com

DE: Installationsanleitung

Beschreibung

Der DD1012AM(-D) ist ein Dual-AM-Bewegungsmelder.

Er vereint die patentierte PIR-Spiegeloptik mit der patentierten Radar-Reichweitensteuerung.

Installationsanleitung

Siehe Abb. 1.

Der Melder ist auf die Montage an Wänden ausgerichtet, kann aber auch mithilfe einer Montagehalterung an der Decke angebracht werden.

Die folgenden Richtlinien helfen Ihnen bei der Auswahl einer geeigneten Montageposition für den Melder:

- Montieren Sie den Melder so, dass die Bewegung eines Eindringlings im Erfassungsbereich des Melders liegt (siehe Abb. 3).
- Montieren Sie den Melder auf einer stabilen Oberfläche in einer Höhe von 2 bis 2,6 m über dem Boden.
- Montieren Sie den Melder nicht innerhalb eines Radius von 0,5 m um metallische Objekte oder innerhalb eines Radius von 1,5 m um Leuchtstoffleuchten.
- Stellen Sie keine Objekte vor den Melder, die die Sichtlinie beeinträchtigen könnten.
- Platzieren Sie Melder in einem Abstand von mindestens 6 m zueinander, und verwenden Sie die Einstellung für eine kurze Reichweite, um Störungen zu vermeiden, wenn Sie die Melder gegenüberliegend anbringen.

Die Dual-Technologie dieses Melders dient der Vermeidung falscher Alarmmeldungen. Sie sollten jedoch potenzielle Instabilitätsfaktoren vermeiden, darunter:

Risiken für PIR:

- Direkte Sonneneinstrahlung auf den Melder
- Hitzequellen innerhalb des Erfassungsbereichs des Melders
- Starke Zugluft am Melder
- Tiere innerhalb des Erfassungsbereichs
- Verdecken des Erfassungsbereichs des Melders durch große Objekte wie z. B. Möbel

Risiken für Mikrowellen:

- Vibrationsanfällige Montagefläche
- Metallische Oberflächen, die Mikrowellen reflektieren
- Durch Kunststoffleitungen fließendes Wasser
- Sich bewegende oder vibrierende Objekte wie Ventilatoren, Heizungs- oder Klimaanlageanschächte

AM-Fehlerquellen:

- Sich bewegende Objekte in weniger als 1 m Entfernung vor dem Melder
- Kleine Insekten auf dem Melder
- Moderne Leuchtstoffbeleuchtung in unmittelbarer Nähe (innerhalb von 1,5 m)



WARNUNG! Das Gerät ist nicht geerdet. Jeder externe Stromkreis, der an das Gerät angeschlossen ist, muss sich im selben Gebäude befinden und mit einem Schutzleiter verbunden sein.

Die Aderisolation von Kabeln, die an das Gerät angeschlossen sind, muss den Anforderungen der IEC 60332-1-2 und IEC 60332-1-3 oder IEC 60332-2-2-2, abhängig von der Drahtquerschnittsfläche, oder der IEC TS 60695-11-21 entsprechen, unabhängig von der Querschnittsfläche. Alternativ müssen diese Leitungen der UL 2556 VW-1 entsprechen.

Die Leistung der Spannungsquelle muss auf 15 W begrenzt sein.

Wir empfehlen, in regelmäßigen Abständen einen Meldergehstest durchzuführen und den Melder vom Bedienelement der Zentrale aus zu überprüfen.

Montage des Bewegungsmelders:

1. Nehmen Sie den kundenspezifischen Einsatz ab (siehe Abb. 2, Elemente 1 und 2).
2. Öffnen Sie den Melder vorsichtig mit einem Schraubendreher (siehe Abb. 2, Elemente 3 und 4).

Achtung: Berühren Sie nicht den pyroelektrischen Sensor (siehe Abb. 6).

3. Nehmen Sie die Schraube der Abdeckung heraus (siehe Abb. 4, Element 2).
4. Befestigen Sie den Sockel in einem Abstand von 2 m bis 2,6 m vom Boden an der Wand.

Siehe Abb. 4. Benutzen Sie für alle Positionen mindestens zwei M4-Schrauben der Standards DIN 7505B, DIN 96, DIN 7996 oder eine Flachkopfschraube mit 8 mm Durchmesser.

- Verwenden Sie für eine flache Montage die Schrauben in Position A.

- Verwenden Sie für die Eckmontage die Schrauben in Position B oder C.

Hinweis: Verwenden Sie für Installationen gemäß EN 50131 Grad 3 nicht Montageposition C.

- Um den Abreißkontakt für die Gehäuseüberwachung ST400 zu installieren, verwenden Sie Montageposition A. Die Montageposition für ST400 wird in Abbildung 4, Element 3 dargestellt. Öffnen Sie die Öffnung in der Rückplatte (siehe Abb. 5, Element 2).

5. Verdrahten Sie den Melder (siehe Abb. 4 und 12). Verwenden Sie die Kabeleinführungen (siehe Abb. 5, Element 1) und die Kabelrinne (siehe Abb. 5, Element 3).
6. Wählen Sie die gewünschten Steckbrücken- und DIP-Schalter-Einstellungen aus (weitere Informationen unter „Einstellen des Melders“ unten).
7. Entfernen Sie die Abdeckungen und bringen Sie die Aufkleber falls erforderlich an. Siehe auch „Konfiguration des Erfassungsbereichs“ unten für weitere Details.
8. Verwenden Sie für Deckenmontagen die Dreh-Befestigungshalterung SB01. Die Montageposition für SB01 ist in Abbildung 4 als Element 1 dargestellt.
9. Schließen Sie die Abdeckung und setzen Sie die Schraube und den kundenspezifischen Einsatz ein.

Anschlüsse

Siehe Abb. 12.

Tabelle 1: Melderanschlüsse

Klemme	Bezeichnung	Erklärung
1, 2	MASSE, +12 V	Anschluss Stromversorgung (9 bis 15 V $\overline{\text{---}}$, 12 V $\overline{\text{---}}$ nominal)
3, 4	ALARM	Alarmrelaisausgang (33 Ω). Verwenden Sie die Steckbrücke JA, um den integrierten Abschlusswiderstand mit dem Relais in Serie zu schalten. Siehe „Steckbrücken“ unten.
5, 6	SABOTAGE ALARM	Sabotageschalteraussgang (0 Ω). Verwenden Sie die Steckbrücke JT, um den integrierten Abschlusswiderstand mit dem Schalter in Serie zu schalten. Siehe „Steckbrücken“ unten.
7	Gehtest	Dieser Eingang aktiviert und deaktiviert die LED (Gehtest ein/aus). Der Gehtest-Modus kann nur eingeschaltet werden, wenn sich der Melder im Unschärf-Modus befindet (Pin 8) „Aktiv-High“ bzw. „Aktiv-Low“ wird durch SW1-3 festgelegt (siehe „SW1-3: Polarität“ unten).
8	Scharf / Unschärf	Dieser Eingang versetzt den Melder in den Unschärf-Modus (Alarmspeicher auf LED-Anzeige anzeigen) oder Scharf-Modus (aktiviert den Alarmspeicher und löscht bereits gespeicherte Alarme). Die Polarität für „Aktiv-High“ oder „Aktiv-Low“ wird durch SW1-3 festgelegt (siehe „SW1-3: Polarität“ unten).
9, 10	Störung	Störungsmelderrelaisausgang (33 Ω). Verwenden Sie die Steckbrücke JF, um einen der integrierten EOL-Widerstände mit dem Relais in Serie zu schalten. Informationen zu den richtigen Einstellungen für den Widerstand finden Sie unter „Steckbrücken“ unten.

Hinweise

- Eingänge 7 und 8 werden nur verwendet, wenn SW1-5 auf Remote geschaltet ist. Siehe „SW1-5: Remote-Funktionalität“ unten.
- Die LED ist nur aktiviert, wenn „LED ein“ über SW1-6 aktiviert wurde.

In Abbildung 10 wird erklärt, wie eine einzelne Meldegruppe mit mehreren Widerständen eingerichtet werden kann.

Abbildung 10

- | | | |
|----------------------------|----|-----------------------------|
| (1) Alarmrelais | Ra | Alarmabschlusswiderstand |
| (2) Meldegruppe | Rt | Sabotageabschlusswiderstand |
| (3) Sabotageschalteausgang | Rf | MG-Widerstand |
| (4) Störungsrelais | | |


Einstellen des Melders

Die Positionen der Steckbrücken und DIP-Schalter sind in Abbildung 13 dargestellt.

Steckbrücken


Steckbrücken legen den integrierten Abschlusswiderstand und dessen Wert fest. Die Schaltung ist in Abbildung 12 dargestellt.

JA: Definiert den integrierten Alarmabschlusswiderstand (Ra)

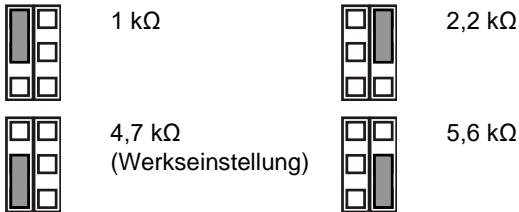


Aus: Kein integrierter Alarmabschlusswiderstand.

JT: Definiert den integrierten Sabotageabschlusswiderstand (Rt)

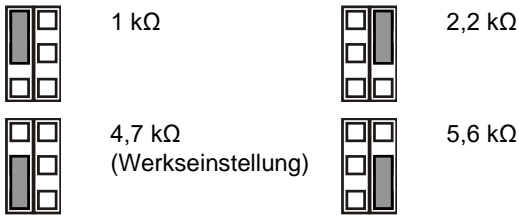

Aus: Kein integrierter Sabotageabschlusswiderstand.

JF: Definiert den integrierten Störungsabschlusswiderstand (Rf)

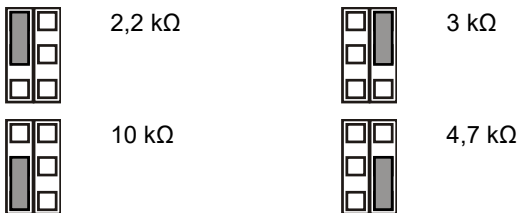

Aus: Kein integrierter Störungsabschlusswiderstand (Werkseinstellung).

J1: Einstellen des Meldegruppen-Abschlusswiderstands

Ein: Einzelne Meldegruppe mit 3 Widerständen.

Aus: Isolierter Störungskontakt und 2-Widerstand-Meldegruppe.

Konfigurieren der Meldegruppe

Beachten Sie bei der Einrichtung der Meldegruppe folgende Richtlinien:

- Wählen Sie die passenden Werte für den Abschlusswiderstand über JA, JT und JF. Das Setzen der Steckbrücke JT bestimmt beispielsweise den Rt-Wert.
- Entfernen Sie die Steckbrücke JT und J1 für einen getrennten Alarm- und Sabotageausgang.
- Entfernen Sie die Steckbrücken JA, JT und JFF, um keine integrierte Abschlusswiderstands-Werte zu berücksichtigen.
- Zur Einstellung des Dual-Widerstands entfernen Sie die Steckbrücke J1 und verwenden Anschluss 3 und 6.

Bei einer einzelnen Meldegruppe, bei der alle integrierten Widerstände eingeschaltet sind, kann der Widerstand der Gruppe wie folgt aussehen.

Tabelle 2: Widerstandswerte der Meldegruppe

Meldegruppen-status	Wert	Werkseinstellung
Sabotage (kurz)	0 Ω	0 Ω
Normal	Rt	4,7 kΩ
Alarm	Rt+Ra	9,4 kΩ
Störung	Rt+Rf	14,7 kΩ
AM	Rt+Ra+Rf	19,4 kΩ
Sabotage (offen)	∞	∞

DIP-Schalter

Tabelle 3: SW1, allgemeine Einstellungen

Schalter	Werte	
6: LED	Ein: LED ein*	Aus: LED aus
5: Remote	Ein: Remote ein	Aus: Remote aus*
4: Auto-Ferntest	Ein: Auto-Ferntest eingeschaltet	Aus: Auto-Ferntest ausgeschaltet*
3: Polarität	Ein: Positive Polarität	Aus: Negative Polarität*
1, 2: Radarreichweite	1 Ein, 2 Ein: 12 m*	1 Ein, 2 Aus: 6 m
	1 Aus, 2 Ein: 9 m	1 Aus, 2 Aus: 4 m

* Werkseitige Einstellung

Tabelle 4: SW2, AM-Einstellungen


Schalter	Werte	
4: AM-Signalisierung	Ein: AM an Störungs- und Alarm-Relais*	Aus: AM nur an Störungsrelais
3: Reset	Ein: Automatischer Reset*	Aus: Autorisiertes Zurücksetzen
2: AM-Empfindlichkeit	Ein: Erweiterte AM-Empfindlichkeit*	Aus: Standard-AM-Empfindlichkeit
1: AM-Tag-/Nachtmodus	Ein: Nur AM-Tagmodus*	Aus: AM-Tag-/Nachtmodus

* Werkseitige Einstellung

DIP-Schalter SW1, allgemeine Einstellungen

SW1-1, SW1-2: Radarreichweite

Verwenden Sie SW1-1 und SW1-2, um die Radarreichweite exakt an die Anwendung anzupassen. Das Radarsystem basiert auf der Range-Gating-Technologie und gewährleistet somit eine sehr genaue Erfassungsreichweite.

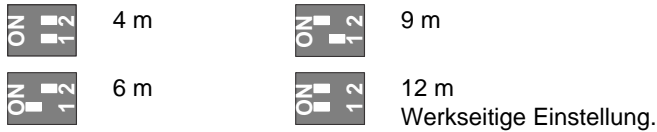

SW1-3: Polarität

Ein: Positive Polarität. Konfiguriert die Eingänge (WT und D/N) als „Aktiv-High“.

Aus: Negative Polarität. Konfiguriert die Eingänge (WT und D/N) als „Aktiv-Low“. Werkseitige Einstellung.

Die Funktionalität wird in Abbildung 9 erklärt.

Abbildung 9

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| (1) Polarität hoch | (3) Gehtest (WT) |
| (2) Polarität gering | (4) Scharf/Unschärf (D/N) |

Diese Funktion hängt ebenfalls von der Einstellung von SW1-5 ab. Siehe „SW1-5: Remote-Funktionalität“ unten.

SW1-4: Auto Ferntest

Ein: Auto-Ferntest eingeschaltet. Ermöglicht den automatischen Ferntest.

Aus: Auto-Ferntest ausgeschaltet. Schaltet den automatischen Ferntest aus (Werkseinstellung).

Wenn der automatische Ferntest eingeschaltet ist, kann die Einbruchmeldezentrale den Melder für einen Diagnostest ansteuern. Der Test wird durch die Umschaltung in den Gehtestmodus (Unschärfmodus und Gehtest eingeschaltet) aktiviert. Der Melder aktiviert in dieser Betriebsart bei positivem Testresultat das Alarmrelais oder aktiviert das Störungsrelais bei einem negativen Testresultat. Nach dem Test kehrt der Melder wieder in den normalen Betriebszustand zurück.

Diese Funktion ist auch abhängig von der SW1-5 Einstellung. Siehe „SW1-5: Remote-Funktionalität“ nachstehend.

SW1-5: Remote-Funktionalität

Ein: Remote ein. Aktiviert die Eingänge (Gehtest) WT und (Scharf/Unschärf) D/N.

Aus: Remote aus. Deaktiviert die Eingänge WT und D/N (werkseitig eingestellt).

Die folgenden Funktionen sind von der Remote-Einstellung abhängig.

Tabelle 5: Von der Remote-Einstellung abhängige Funktionen

Element	Bezeichnung	SW1-5 Remote ein	SW1-5 Remote aus
SW1-3	Polarität	Einstellbar	Nur positiv
SW2-1	AM-Tag-/Nachtmodus	Einstellbar	AM-Tag-/Nachtmodus
SW2-3	Reset	Einstellbar	Automatischer Reset
WT	Eingang WT	Eingeschaltet	Abgeschaltet
D/N	Eingang D/N	Eingeschaltet	Abgeschaltet

Element	Bezeichnung	SW1-5 Remote ein	SW1-5 Remote aus
Andere	„Grüner“ Modus	Im Tag-Modus aktiviert ohne WT	Abgeschaltet
	Alarmspeicher	Im Tag-Modus aktiviert ohne WT	Abgeschaltet
	Remote test (Ferntest)	Erfolgt nach dem Umschalten zum Tagmodus mit WT	Abgeschaltet

Siehe auch „Anschlüsse“ oben.

SW1-6: LEDs

Ein: LEDs sind aktiviert. Siehe „LEDs und Ausgänge“ unten, um mehr über die LED-Funktionen zu erfahren.

Aus: LEDs sind in allen Zuständen deaktiviert.

DIP-Schalter SW2, AM-Einstellungen

SW2-1: AM-Tag-/Nachtmodus

Ein: Nur AM-Tagmodus. AM-Erkennung ist nur im Tagmodus aktiv (Werkseinstellung).

Aus: AM-Tag-/Nachtmodus. AM-Erkennung ist dauerhaft aktiv (Tag- und Nachtbetrieb).

Diese Funktion hängt ebenfalls von der Einstellung von SW1-5 ab. Siehe „SW1-5: Remote-Funktionalität“ oben.

SW2-2: AM-Empfindlichkeit

Ein: Erweiterte AM-Empfindlichkeit. Der Melder signalisiert die Maskierung des Melderfensters (Werkseinstellung).

Aus: Standard-AM-Empfindlichkeit. Der Melder signalisiert eine Annäherung des Maskierungsfeldes.

SW2-3: Reset

Ein: Automatischer Reset. Der AM-Alarmzustand kann 40 s nach dem Auslösen des AM-Alarm zurückgesetzt werden (Werkseinstellung).

Aus: Autorisierter Reset. AM-Alarmzustand kann nur nach dem Anwenden des Gehtestmodus im unscharfen Zustand (Tagmodus) zurückgesetzt werden.

Hinweise

- Für die erweiterte Einstellung (SW2-2 ist eingeschaltet (On)) muss die Ursache des AM-Alarm beseitigt werden, bevor der AM-Reset durchgeführt werden kann.
- Wenn der AM-Alarm nicht mit einem automatischen oder einem autorisierten Reset zurückgesetzt werden kann, trennen Sie die Versorgungsspannung und schließen das Gerät anschließend wieder an.
- Ein Gehtest sollte durchgeführt werden, um zu gewährleisten, dass das Gerät ordnungsgemäß eingerichtet wurde.

Diese Funktion hängt ebenfalls von der Einstellung von SW1-5 ab. Siehe „SW1-5: Remote-Funktionalität“ oben.

SW2-4: AM-Signalisierung

Ein: AM an Störungs- und Alarm-Relais. Der AM-Alarm wird über die Alarm- sowie über die Störungsausgänge signalisiert (Werkseinstellung).

Hinweis: Diese Konfiguration ist bei EN 50131 Grad 3 vorgeschrieben.

Aus: AM nur an Störungsrelais. Der AM-Alarm wird über den Störungsausgang signalisiert.

AM-Kalibrierung

Während des Startvorgangs kalibriert sich der AM-Schaltkreis auf seine Umgebung. Dabei müssen Sie gewährleisten, dass sich die Umgebung in einem Abstand von 1 m vom Melder innerhalb von 60 s nach dem Startvorgang nicht verändert. Andernfalls können falsche AM-Alarmmeldungen ausgelöst werden, die nicht zurückgesetzt werden können.

Konfiguration des Erfassungsbereichs

- Entfernen Sie die Abdeckungen (Abb. 8, Punkt 1) falls erforderlich. Der geänderte Erfassungsbereich ist in Abbildung 8, Punkt 3 bis 7 dargestellt.

Hinweis: Falls beide Abdeckungen eingesetzt sind, ist die Reichweite des Melders auf 6 m begrenzt (Werkseinstellung).

- Verändern Sie den Erfassungsbereich, indem Sie Teile der Abdeckung herausbrechen (graue Darstellung in Abbildung 8, Punkt 1). Die entsprechenden Vorhangfragmente sind in Abbildung 8, Punkt 2 dargestellt..
- Setzen Sie die passenden Spiegelabdeckungen falls erforderlich ein. Siehe Abbildung 7, Punkt 1 für Details..

Vorsicht: Das Entfernen der Aufkleber kann die Spiegeloberfläche beschädigen.

- Falls sich in der Nähe Objekte direkt unterhalb des Melders befinden, setzen Sie die Abdeckmaske in die Innenseite des Melderfensters ein (Werkseinstellung). Hierdurch werden Teile des Vorhangs die nach unten auf das Objekt gerichtet sind ausgeblendet, dessen Nähe möglicherweise den Melder destabilisieren könnte. Siehe Abbildung 7, Punkt 2.

Selbsttest

Der Melder führt eine kontinuierliche Prüfung der PIR-, Mikrowellen- und AM-Schaltkreise durch. Eventuelle Defekte werden als technische Störungen an die Zentrale gemeldet.

Durchführen eines Gehtests

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Gehtest-Modus zu aktivieren.

SW1-6 wird auf „LED ein“ geschaltet, SW1-5 wird auf „Remote aus“ geschaltet

In diesem Modus ist die LED-Anzeige immer aktiviert (durchgehender Gehtest-Modus).

SW1-6 wird auf „LED ein“ geschaltet, SW1-5 wird auf „Remote ein“ geschaltet

Diese Einstellung aktiviert den Gehtest-Eingang (Klemme 6) und den Scharf/Unscharf-Eingang (Klemme 8). Auf diese Weise kann die LED-Anzeige über einen Gehtestausgang der Zentrale im unscharfen Zustand aktiviert werden.

„Grüner“ Modus

Wenn SW1-5 auf „Remote ein“ geschaltet wird, ist der Radar im Tag-Modus (ohne WT) deaktiviert, um den Stromverbrauch zu senken. Der Melder arbeitet in diesem Fall ausschließlich im PIR-Modus.

Hinweis: Dieser Modus funktioniert nur, wenn die Scharf/Unscharf Klemme an die Zentrale angeschlossen wurde.

Alarmspeicher

Wird SW1-5 auf „Remote ein“ eingestellt, werden Alarmzustände, die während des Scharf-Modus ausgelöst wurden, im Speicher des Melders gespeichert. Sie werden durch ein rot blinkendes LED-Signal angezeigt, sobald die Einheit in den Unscharf-Modus wechselt (Gehtest deaktiviert). Der Speicher wird gelöscht, sobald der Melder wieder in den Scharf-Modus umschaltet.

Hinweis: Schalten Sie SW1-6 auf „Aus“, um zu verhindern, dass der Alarmspeicher über die LEDs angezeigt wird. Siehe „SW1-6: LEDs“ oben.

LEDs und Ausgänge

Um die LED-Funktionalität zu aktivieren, schalten Sie SW1-6 auf „Ein“. Andernfalls sind die LEDs in allen Zuständen deaktiviert. Weitere Einzelheiten finden Sie in Abschnitt „SW1-6: LEDs“ oben.

Tabelle 6: LEDs und Ausgänge

Status	Rote LED	Gelbe LED	Alarm-relais	Störungs-relais	Zurücksetzen
Start			G	G	Automatisch nach 60 s
Unterspannung			O	O	Verwenden Sie die korrekte Spannung.
PIR-Einbruchalarm			G	G	
Mikrowellen-Einbruchalarm			G	G	
(Dual) Bewegungs-/Einbruchalarm			O	G	Automatisch nach 3 s
Dual Alarmspeicher			G	G	Schalten Sie in den Scharfbetrieb
AM-Alarm			[1]	O	Abhängig von SW2-3
Technischer Fehler			G	O	Gehtest erfolgreich

G — Geschlossen, O — Offen, [1] — Abhängig von SW2-4

Ständig an Normales Blinken (1 Hz)

Technische Daten

Melder-Technologie	Dual+AM
Reichweite	4, 6, 9, 12 m einstellbar über SW1-1 und SW1-2
Sichtwinkel	78 Grad
PIR-Optik	9 Spiegelvorhänge mit hoher Dichte

Mikrowellenfrequenz	5725–5875 MHz
Maximale Ausgangsleistung	13,46 mW
Max. Mikrowellenleistung bei 1 m	0,003 µW/cm ²
Alarmspeicher-Funktion	Ja
Versorgungsspannung	9 bis 15 V ^{DC} (12 V nominal)
Spitze/Spitze-Brummspannung	2 V (bei 12 V ^{DC})
Meldereinschaltzeit	60 s
Stromaufnahme	10 bis 22 mA (11 mA nom.)
Montagehöhe	2 bis 2,6 m
Erfassungsgeschwindigkeitsbereich:	
DD1012AM	0,2 bis 3,0 m/s
DD1012AM-D	0,1 bis 4,0 m/s
Eigenschaften Alarmrelais (NC) / Sabotagerelais	80 mA, 30 V ^{DC} , Form A
Eigenschaften Störungsrelais	80 mA, 30 V ^{DC} , Form A
Alarmdauer	3 s
Betriebstemperatur	-10 bis +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 95 %, nicht kondensierend
Gewicht	120 g
Abmessungen (H x B x T)	126 × 63 × 50 mm
IP/IK-Klasse	IP30 – IK04
Abreisskontakt	Ja

Zertifizierung und Einhaltung

Hersteller	INVERKEHRBRINGER: Carrier Fire & Security Americas Corporation Inc. 13995 Pasteur Blvd Palm Beach Gardens, FL 33418, USA BEVOLLMÄCHTIGTER EU REPRÄSENTANT: Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Niederlande
------------	--

Produktwarnungen und Haftungsausschluss	DIESE PRODUKTE SIND FÜR DEN VERKAUF AN UND DIE INSTALLATION DURCH QUALIFIZIERTES PERSONAL VORGESEHEN. CARRIER FIRE & SECURITY ÜBERNIMMT KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG DAFÜR, DASS NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN, DIE UNSERE PRODUKTE ERWERBEN, SOWIE „AUTORISIERTER HÄNDLER“ ODER „AUTORISIERTER WIEDERVERKÄUFER“ ÜBER DIE ERFORDERLICHE QUALIFIKATION UND ERFAHRUNG VERFÜGEN, UM BRANDSCHUTZ- ODER SICHERHEITSTECHNISCHE PRODUKTE ORDNUNGSGEMÄSS ZU INSTALLIEREN. Weitere Informationen zu Haftungsausschlüssen sowie zur Produktsicherheit finden Sie unter https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/ , oder scannen Sie den QR-Code.
---	---



Carrier Fire & Security erklärt hiermit, dass dieses Gerät den geltenden Anforderungen und Bestimmungen aller anwendbaren Regeln und Vorschriften entspricht - einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Richtlinie 2014/53/EU. Für weitere Informationen siehe firesecurityproducts.com.

REACH

Das Produkt kann Stoffe enthalten, die auch unter Stoffe der Kandidatenliste in einer Konzentration von mehr als 0,1 % w/w gemäß der zuletzt veröffentlichten Kandidatenliste auf der ECHA-Website aufgeführt sind.

Informationen zur sicheren Verwendung finden Sie unter <https://firesecurityproducts.com/en/content/intrusion-intro>



2012/19/EU (WEEE): Produkte die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht als unsortierter städtischer Abfall in der europäischen Union entsorgt werden. Für die korrekte Wiederverwertung bringen Sie dieses Produkt zu Ihrem lokalen Lieferanten nach dem Kauf der gleichwertigen neuen Ausrüstung zurück, oder entsorgen Sie das Produkt an den gekennzeichneten Sammelstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der folgenden Website: recyclethis.info

Produkt-Dokumentation Bitte konsultieren Sie den folgenden Web-Link, um die elektronische Version der Produktdokumentation abzurufen.



Dieser Link führt Sie zu der regionalen EMEA-Kontaktseite. Auf dieser Seite können Sie Ihr Login zum gesicherten Webportal anfordern, in dem alle Handbücher gespeichert sind. <https://firesecurityproducts.com/en/contact>

Kontaktinformationen

firesecurityproducts.com oder www.aritech.com

ES: Hoja de instalación

Descripción

DD1012AM(-D) es un sensor de movimiento AM de doble tecnología.

Combina la tecnología de óptica de espejo patentada PIR con la tecnología patentada de zonas controladas por radar.

Instrucciones para la instalación

Consulte la figura 1.

El detector se ha diseñado para que se instale en la pared, pero también puede instalarse en el techo utilizando un soporte de montaje.

Utilice las siguientes instrucciones para determinar cuál es la mejor posición para instalar el detector.

- Instale el detector de forma que el movimiento esperado de un intruso entre dentro del patrón de detección (consulte la figura 3).
- Instale el detector sobre una superficie estable a una distancia del suelo de entre 2,0 m y 2,6 m.
- No instale el detector a una distancia inferior a 0,5 m de objetos metálicos o 1,5 m de luces fluorescentes.
- No coloque objetos delante del detector que puedan impedir una línea de visión clara.

- Cuando coloque los detectores uno enfrente del otro, colóquelos a una distancia de al menos 6 m entre sí y utilice una configuración de corto alcance para evitar las interferencias.

El procesamiento de tecnología dual de este detector es muy resistente a los riesgos de falsas alarmas. Sin embargo, debe evitar potenciales causas de inestabilidad, como:

Riesgos relacionados con los PIR:

- Luz solar directa en el detector.
- Fuentes de calor dentro del campo de visión del detector.
- Fuertes corrientes de aire sobre el detector.
- Animales en el campo de visión.
- Oscurecer el campo de visión del detector con objetos de gran tamaño, como por ejemplo mobiliario.

Causas relacionadas con las microondas:

- Superficie de montaje susceptible a sufrir vibraciones.
- Superficies de metal que reflejan la energía de microondas.
- Movimiento de agua a través de tuberías de plástico.
- Objetos en movimiento o que vibren, como ventiladores o conductos de calefacción o aire acondicionado.

Riesgos relacionados con AM:

- Objetos que se mueven a una distancia inferior a 1 metro delante del detector.
- Insectos de pequeño tamaño en el detector.
- Modernas luces fluorescentes en las proximidades (en un radio de 1,5 m).



ADVERTENCIA! El equipo no está conectado a tierra. Cualquier circuito externo conectado al equipo debe estar situado dentro del mismo edificio y conectado a a tierra.

El aislamiento de los cables conectados al equipo debe cumplir con las normas IEC 60332-1-2 e IEC 60332-1-3 o IEC 60332-2-2-2, dependiendo de la sección del cable, o IEC TS 60695-11-21, independientemente de la sección. Alternativamente, estos cables deben cumplir con UL 2556 VW-1.

La fuente de alimentación del detector debe tener una potencia de 15 W.

Se recomienda que se realice la prueba de paseo al detector con regularidad y se compruebe con el panel de control.

Para instalar el detector:

1. Levante la tapa de la carcasa (consulte la figura 2, pasos 1 y 2).
2. Utilizando un destornillador, abra el detector con cuidado (consulte la figura 2, pasos 3 y 4).

Precaución: No toque el sensor piroeléctrico (figura 6).

3. Saque el tornillo de la tapa (figura 4, paso 2).
4. Fije la base a la pared a una altura de entre 2 m y 2,6 m del suelo.

Consulte la figura 4. En todas las posiciones utilice un mínimo de dos tornillos M4 de los estándares DIN 7505B, DIN 96, DIN 7996 o un tornillo con una cabeza de 8 mm de diámetro y superficie plana.

- Para realizar un montaje sobre una superficie plana utilice tornillos en la posición A.

- Para los montajes en esquina, utilice tornillos en posición B o C.

Nota: Para instalaciones EN 50131 de grado 3, no utilice la posición de montaje C.

- Para instalar el ST400 de tamper de pared, utilice las posiciones de montaje A. La posición de montaje del ST400 se muestra como paso 3 en la figura 4. Abra la tapa de la placa posterior (figura 5, paso 2).

5. Conecte el detector (consulte la figura 3, paso 8). Utilice las entradas de cable de la placa posterior (figura 4, paso 1) y la abrazadera de cables (figura 4, paso 3).
6. Seleccione el puente que desee y la configuración de los conmutadores DIP (consulte „Configuración del detector” en la página 19 para obtener más información).
7. Retire las mascararas y coloque las etiquetas, si es necesario. Para mas detalles, consulte “Configuración del patron de cobertura” en la página 21.
8. Para las aplicaciones de montaje en el techo, utilice el soporte de montaje giratorio SB01. La posición de montaje del SB01 se muestra en el paso 1 de la figura 4.
9. Cierre la carcasa, introduzca el tornillo de la tapa y coloque la tapa de la carcasa.

Conexiones

Consulte la figura 12.

Tabla 1: Conexiones del detector

Terminal	Etiqueta	Explicación
1, 2	GND, +12V	Conexión de alimentación eléctrica (de 9 a 15 V $\overline{=}$, 12 V $\overline{=}$ nominal)
3, 4	ALARMA	Relé de salida de alarma (33 Ω). Utilice el puente JA para definir la resistencia EOL integrada en serie con el relé. Consulte „Puentes” en la página 19.
5, 6	TAMPER	Salida del interruptor del tamper (0 Ω). Utilice el puente JT para definir la resistencia EOL integrada en serie con el interruptor. Consulte „Puentes” en la página 19.
7	Prueba de detección	Esta entrada habilita e inhabilita el LED (prueba de detección activada/desactivada). El modo de prueba de detección solo puede introducirse cuando el detector está en modo Día (clavija 8). Activo nivel bajo o alto viene determinado por SW1-2 (consulte “SW1-3: Polaridad” en la página 20).
8	Día/noche	El interruptor cambia el detector a modo día (muestra la memoria en el indicador LED) o noche (activa la memoria de la alarma y borra las alarmas almacenadas previamente). La polaridad activa nivel bajo o alto viene determinada por SW1-3 (consulte “SW1-3: Polaridad” en la página 20).
9, 10	Avería	Relé de salida de fallo (33 Ω). Utilice el puente JF para introducir una de las resistencias EOL en serie con el relé. Consulte “Puentes” en la página 19 para averiguar la configuración de resistencia correcta.

Notas

- Las entradas 7 y 8 solo se utilizan cuando SW1-5 tiene activado el modo remoto. Consulte "SW1-5: Funcionalidad remota" en la página 20.
- El LED solo está habilitado cuando SW1-6 tiene activado el LED.

La figura 10 explica cómo se crea una zona única con una configuración de resistencia múltiple.

Figura 10

- | | | |
|---------------------------------------|----|------------------------------|
| (1) Relé de alarma | Ra | Resistencia EOL de la alarma |
| (2) Zona de alarma | Rt | Resistencia EOL del tamper |
| (3) Salida del interruptor del tamper | Rf | Resistencia EOL de fallo |
| (4) Relé de fallo | | |


Configuración del detector

Consulte la figura 13 para ver la ubicación de los puentes y del interruptor DIP.

Puentes


Los puentes definen el valor y el modo EOL integrado. El circuito se muestra en la figura 12.

JA: Define la resistencia EOL integrada de la alarma (Ra)

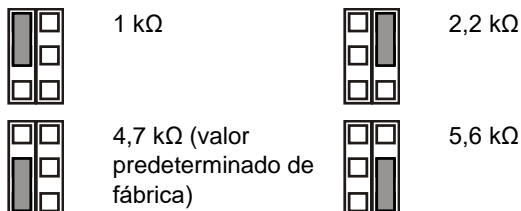


Desactivado: No hay EOL integrado de alarma.

JT: Define la resistencia EOL integrada del tamper (Rt)

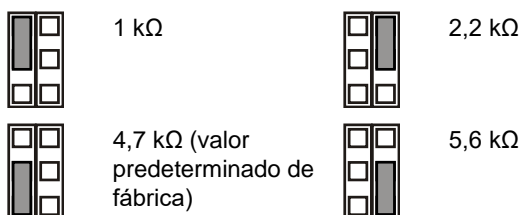

Desactivado: No hay EOL integrado de tamper.

JF: Define la resistencia EOL integrada de fallo (Rf)

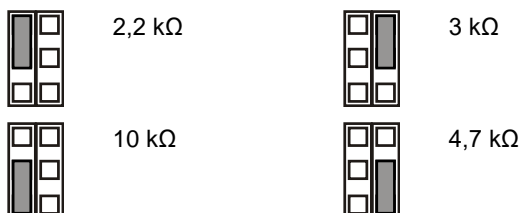

Desactivado: No hay EOL integrada de fallo (valor predeterminado de fábrica).

J1: Definir modo EOL de zona

Activado: Zona única de 3 resistencias.

Desactivado: Contacto de fallo aislado y zona de 2 resistencias.

Configuración de la zona

Para configurar la zona, aplique las siguientes instrucciones.

- Seleccione los valores de resistencia EOL correspondientes con JA, JT y JF. Por ejemplo, la configuración del puente JT determina el valor Rt.
- Para las salidas aisladas elimine JT y J1.
- Elimine los puentes JA, JT y JF para excluir los valores EOL integrados.
- Para la configuración de resistencia dual elimine J1 y utilice el terminal 3 y 6.

Para una zona única con todos los valores de resistencia definidos, la zona de resistencia puede ser la siguiente.

Tabla 2: Valores de resistencia de la zona

Estado de zona	Valor	Predeterminado
Tamper (corto)	0 Ω	0 Ω
Normal	Rt	4,7 kΩ
Alarma	Rt+Ra	9,4 kΩ
Avería	Rt+Rf	14,7 kΩ
AM	Rt+Ra+Rf	19,4 kΩ
Tamper (abierto)	∞	∞

Conmutadores DIP

Tabla 3: SW1, configuración general

Interruptor	Valores	
6: LED	Activado: LED activado*	Desactivado: LED desactivado
5: Remoto	Activado: Remoto activado	Desactivado: Remoto desactivado*
4: Autotest remoto	Activado: Autotest remota activado	Desactivado: Autotest remoto desactivado*
3: Polaridad	Activado: Polaridad positiva	Desactivado: Polaridad negativa*
1, 2: Rango del radar	1 activado, 2 activado: 12 m*	1 activado, 2 desactivado: 6 m
	1 desactivado, 2 activado: 9 m	1 desactivado, 2 desactivado: 4 m

* Predeterminado de fábrica

Tabla 4: Configuración AM, SW2





Interruptor	Valores	
4: Señalización AM	Activado: AM a relés de alarma y fallo*	Desactivado: AM solo a relé de fallo
3: Rearmar	Activado: Restablecimiento automático*	Desactivado: Restablecimiento autorizado
2: Sensibilidad de AM	Activado: Sensibilidad AM avanzada*	Desactivado: Sensibilidad AM estándar
1: Modo Día/Noche de AM	Activado: Solo en modo día de AM*	Desactivado: AM día y noche

* Predeterminado de fábrica

Conmutador DIP SW1, configuración general

SW1-1, SW1-2: Rango del radar

Utilice SW1-1 y SW1-2 para definir el rango del radar para que se ajuste exactamente a la aplicación. El radar es de tipo puerta de distancia lo que significa que el rango de detección es muy preciso.

	4 m		9 m
	6 m		12 m
			Predeterminado de fábrica.

SW1-3: Polaridad

Activado: Polaridad positiva. Configura las entradas (WT y D/N) como "Activo alto".

Desactivado: Polaridad negativa. Configura las entradas (WT y D/N) como "Activo bajo". Predeterminado de fábrica.

Esta funcionalidad se explica en la figura 9.

Figura 9

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| (1) Polaridad alta | (3) Prueba de detección |
| (2) Polaridad baja | (4) Día/noche |

Esta función también depende de la configuración de SW1-5. Consulte "SW1-5: Funcionalidad remota" más adelante.

SW1-4: Autotest remoto

Activado: Autotest remoto on. Activa Autotest remoto.

Desactivado: Autotest remoto off. Desactiva Autotest remoto (valor predeterminado de fábrica).

Si el Autotest remoto esta activado, el panel de control puede activar el detector para realizar un test de diagnostico. Este test se activa cambiando a modo test de paseo (Modo día y WT activado). El detector activa el rele de alarma, si el resultado del test es positivo, y el rele de fallo, si el resultado del test es negativo. Después del test, el detector continua con su operación habitual.

Esta función también depende de la programación de los microinterruptores SW1-5. Consulte "SW1-5: Funcionalidad remota" más adelante.

SW1-5: Funcionalidad remota

Activado: Remoto activado. Activa WT y las entradas día/noche.

Desactivado: Remoto desactivado. Desactiva las entradas día/noche y WT (predeterminado de fábrica).

La siguiente funcionalidad depende de la configuración Remoto.

Tabla 5: Funciones que dependen de la configuración Remoto.

Elemento	Descripción	SW1-5 Remoto activado	SW1-5 Remoto desactivado
SW1-3	Polaridad	Seleccionable	Solo positivo
SW2-1	Modo Día/Noche de AM	Seleccionable	AM día y noche
SW2-3	Rearmar	Seleccionable	Restablecimiento automático

Elemento	Descripción	SW1-5 Remoto activado	SW1-5 Remoto desactivado
WT	Entrada WT	Habilitado	Inhabilitado
D/N	Entrada D/N	Habilitado	Inhabilitado
Otros	Modo verde	Habilitado en modo día sin WT	Inhabilitado
	Memoria de alarma	Habilitado en modo día sin WT	Inhabilitado
	Prueba remota	Llevada a cabo después de cambiar al modo día con WT.	Inhabilitado

Consulte también "Conexiones" en la página 18.

SW1-6: LED

Activado: Los LED están activados. Consulte "LED y salidas" en la página 21 para ver la funcionalidad de los LED.

Desactivado: Los LED están desactivados para todos los estados.

Conmutador DIP SW2, configuración AM

SW2-1: Modo Día/Noche de AM

Activado: Solo en modo día de AM. La detección AM solo funciona durante el modo de día (valor predeterminado de fábrica).

Desactivado: AM día y noche. La detección AM siempre está en funcionamiento (modo día y noche).

Esta función también depende de la configuración de SW1-5. Consulte "SW1-5: Funcionalidad remota" más atrás.

SW2-2: Sensibilidad AM

Activado: Sensibilidad AM avanzada. El detector señala la zona AM enmascarada (valor predeterminado de fábrica).

Desactivado: Sensibilidad AM estándar. El detector señala la zona AM de acercamiento.

SW2-3: Restablecimiento

Activado: Restablecimiento automático. El estado de alarma AM puede restablecerse 40 segundos después de que se produzca la alarma (valor predeterminado de fábrica).

Desactivado: Restablecimiento autorizado. El estado de alarma AM solo se puede restablecer después de que se apliquen los modos WT y día.

Notas

- Para la configuración avanzada (SW2-2 está activado) tiene que eliminarse el origen de la alarma AM para que pueda restablecerse AM.
- Si la alarma no se puede restablecer con un restablecimiento automático o autorizado, desconecte la fuente de alimentación y vuelva a conectarla.
- Debe llevarse a cabo una prueba de detección para garantizar que la configuración del dispositivo es la apropiada para la aplicación.

Esta función también depende de la configuración de SW1-5. Consulte "SW1-5: Funcionalidad remota" más atrás.

SW2-4: Señalización AM

Activado: AM a relés de alarma y fallo. La alarma AM se señala mediante las salidas de alarma y de fallo (predeterminado de fábrica)

Nota: Esta es la configuración necesaria para EN 50131 Grado 3.

Desactivado: AM solo a relé de fallo. La alarma AM se señala mediante la salida de fallo.

Calibración AM

Durante el inicio el sistema de circuitos de AM se calibra con su entorno. Es importante asegurarse de que no se producen cambios en el entorno en un radio de 1 metro de distancia del detector los 60 segundos posteriores a su puesta en funcionamiento, de lo contrario el detector podría ser vulnerable a falsas alarmas AM y podría no ser posible restablecer estas alarmas.

Configuración del patron de cobertura

- Retire las mascararas si es necesario (Figura 8, parte 1). El patron modificado se muestra en la Figura 8, partes 3 a 7.

Nota: Si ambas mascararas estan instalados, el rango del detector se limita a 6m (defecto).

- Para modificar el patron se deben romper las mascararas (mostradas en gris en la Figura 8, parte 1). Las correspondientes partes de cortinas se muestran en la Figura 8, parte 2.
- Si fuera necesario, colocar las apropiadas etiquetas en los espejos. Para mas detalles Figura 7, parte 1.

Precaución: Al retirar las etiquetas una vez colocadas, se puede dañar la superficie del espejo.

- Cuando existen objetos cercanos justo debajo del detector, encaje la mascara en el interior de la ventana (por defecto). Esto anula la parte de las cortinas que enfocan hacia abajo del detector, y que pueden desestabilizar al detector. Mirar Figura 7, parte 2.

Autopruueba

El detector supervisa los circuitos de PIR, microondas y AM de forma continua. Los defectos se señalan en el panel como fallos técnicos.

Prueba de detección del detector

Existen dos formas de activar el modo de prueba de detección.

SW1-6 configurado en LED activado, SW1-5 configurado en remoto desactivado

En este modo la indicación del LED siempre es activado (modo de prueba de detección constante).

SW1-6 configurado en LED activado, SW1-5 configurado en remoto activado

Esta configuración permite la entrada de prueba de detección (clavija 7) y la entrada de día/noche (clavija 8). Esto permite que el usuario active la indicación LED de forma remota

configurando el detector en modo de día y activar la prueba de detección.

Modo verde

Cuando SW1-5 se configura en remoto activado, el radar se apaga durante el modo de día (sin WT) para reducir el consumo actual. El detector funciona entonces en modo PIR únicamente.

Nota: La línea día/noche se tiene que conectar al panel de control para que este modo funcione.

Memoria de alarma

Cuando SW1-5 se establece en remoto activado, las alarmas que se producen durante el modo noche se almacenan en la memoria del detector. Se indican mediante un LED de color rojo intermitente cuando la unidad se cambia a modo día (prueba de detección desactivada). La memoria se borra cuando el detector se vuelve a poner en modo noche.

Nota: Define SW1-6 en desactivado para evitar que la memoria de la alarma se muestre en los LED. Consulte "SW1-6: LED" en la página 20.

LED y salidas

Para habilitar las funcionalidad LED, define SW1-6 en activado, de los contrario los LED estarán desactivados en cualquier condición. Consulte "SW1-6: LED" en la página 20 para obtener más información.

Tabla 6: LED y salidas

Estado	LED		Relé de alarma	Relé de fallo	Restablecimiento
	LED rojo	LED amarillo			
Inicio			Cerrado	Cerrado	Automáticamente después de 60 s
Bajo voltaje			Abrir	Abrir	Aplicar el voltaje adecuado
Alarma PIR de intruso			Cerrado	Cerrado	
Alarma de intruso por microondas			Cerrado	Cerrado	
Alarma de intruso por movimiento			Abrir	Cerrado	Automáticamente después de 3 s doble
Memoria alarma dual			Cerrado	Cerrado	Cambiar a modo noche
Alarma AM			Depende de SW2-4	Abrir	Depende de SW2-3
Fallo técnico			Cerrado	Abrir	Prueba de detección correcta

Activado de forma continua Parpadeo normal (1 Hz)

Especificaciones

Tecnología del detector	Doble+AM
Rango	4, 6, 9, 12 m seleccionable mediante SW1-1 y SW1-2

Ángulo de visión	78 grados
Óptica PIR	9 cortinas de espejo de alta densidad
Frecuencia de microondas	5725–5875 MHz
Maxima potencia de salida	13,46 mW
Salida de microondas máxima a 1 m.	0,003 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
Función de memoria	Sí
Alimentación de entrada	de 9 a 15 V --- (12 V nominal)
Inmunidad de tensión de pico a pico	2 V (a 12 V ---)
Tiempo de arranque del detector	60 s
Consumo de corriente	Entre 10 y 22 mA (11 mA nom.)
Altura de instalación	De 2,0 a 2,6 m
Rango de velocidades de destino:	
DD1012AM	De 0,2 a 3,0 m/s
DD1012AM-D	De 0,1 a 4,0 m/s
Característica de relé del tamper/de la alarma (NC)	80 mA 30 V --- , Formulario A
Característica de relé de fallo	80 mA 30 V --- , Formulario A
Tiempo de alarma	3 s
Temperatura de funcionamiento	De -10 a $+55^\circ\text{C}$
Humedad relativa	95% máx., sin condensación
Peso	120 g
Dimensiones (Al x An x Pro)	126 x 63 x 50 mm
Rango de IP/IK	IP30 IK04
Tamper de pared	Sí

Información normativa

Fabricante	COLOCADO EN EL MERCADO POR: Carrier Fire & Security Americas Corporation Inc. 13995 Pasteur Blvd Palm Beach Gardens, FL 33418, EE. UU. REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA UE: Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Países Bajos
Advertencias del producto y descargos de responsabilidad	ESTOS PRODUCTOS ESTÁN DESTINADOS A LA VENTA A, E INSTALACIÓN POR, UN PROFESIONAL DE SEGURIDAD EXPERIMENTADO. CARRIER FIRE & SECURITY NO PUEDE GARANTIZAR QUE TODA PERSONA O ENTIDAD QUE COMPRE SUS PRODUCTOS, INCLUYENDO CUALQUIER "DISTRIBUIDOR O VENDEDOR AUTORIZADO", CUENTE CON LA FORMACIÓN O EXPERIENCIA PERTINENTE PARA INSTALAR CORRECTAMENTE PRODUCTOS RELACIONADOS CON LOS INCENDIOS Y LA SEGURIDAD. Para obtener más información sobre exclusiones de garantía e información de seguridad de productos, consulte https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/ o escanee el código QR.



Carrier Fire & Security declara por este medio que este dispositivo cumple con los requisitos y disposiciones aplicables de todas las reglas y regulaciones aplicables, incluyendo pero no limitado a la Directiva 2014/53/EU. Para más información consulte firesecurityproducts.com.

REACH	Los productos REACH pueden contener sustancias que están incluidas en la Lista de sustancias Candidatas en una concentración en peso superior al 0,1%, según la más reciente Lista de sustancias Candidatas publicada en la Web de ECHA. Puede encontrar información sobre su uso seguro en https://firesecurityproducts.com/en/content/intrusion-intro
-------	--



2012/19/EU (directiva WEEE): los productos marcados con este símbolo no se pueden desechar como residuos urbanos no clasificados en la Unión Europea. Para que se pueda realizar un reciclaje adecuado, devuelva este producto a su representante de ventas local al comprar un equipo nuevo similar o deséchelo en los puntos de recogida designados. Para obtener más información, consulte: recyclethis.info

Documentación de producto



Por favor, consulte el siguiente enlace Web para recuperar la versión electrónica de la documentación del producto.

Este enlace le guiará a su página de contacto local de EMEA. En esta página puede solicitar su acceso al portal web seguro donde se almacenan todos los manuales.

<https://firesecurityproducts.com/en/contact>

Información de contacto

firesecurityproducts.com o www.aritech.com

FR: Fiche d'installation

Description

DD1012AM(-D) est un détecteur de mouvement AM à double technologie.

Il associe la technologie brevetée d'optique à miroir IRP à la technologie brevetée de radar à portée contrôlée.

Instructions d'installation

Voir la Figure 1.

Le détecteur est initialement destiné à un montage mural mais peut également être fixé au plafond à l'aide d'un support adapté.

Suivez les instructions ci-dessous pour déterminer le meilleur endroit où installer le détecteur.

- Montez le détecteur de manière à ce que la zone de couverture couvre le passage d'un intrus (voir la Figure 3).
- Montez le détecteur sur une surface stable, à une hauteur comprise entre 2 et 2,6 m.
- Ne montez pas le détecteur à moins de 0,5 m d'objets métalliques ou à moins de 1,5 m de lumières fluorescentes.

- Ne placez pas d'objets pouvant masquer le champ de vision du détecteur.
- Respectez une distance d'au moins 6 m entre chaque détecteur et utilisez le réglage de courte portée pour éviter les interférences lorsque des détecteurs sont montés en vis-à-vis.

Le traitement à double technologie de ce détecteur est conçu pour résister aux risques de fausses alarmes. Toutefois, il est conseillé d'éviter les causes d'instabilité potentielles, telles que :

Risques liés à l'IRP :

- L'exposition du détecteur à la lumière directe du soleil
- Les sources de chaleur dans le champ de vision du détecteur
- Les courants d'air puissants sur le détecteur
- La présence d'animaux dans le champ de vision
- L'obstruction du champ de vision du détecteur par des objets volumineux, comme des meubles

Risques liés aux hyperfréquences :

- La surface de montage est sensible aux vibrations
- Les surfaces métalliques reflétant l'énergie des hyperfréquences
- Le mouvement de l'eau à travers les tuyaux de plastique
- Le déplacement ou les vibrations d'objets tels que des ventilateurs ou des conduits thermiques ou de climatisation

Risques liés à l'anti-masque (AM) :

- Déplacement d'objets à moins de 1 m devant le détecteur
- Présence de petits insectes sur le détecteur
- Eclairage fluorescent moderne à proximité immédiate du détecteur (dans un rayon de 1,5 m)



ATTENTION! L'équipement n'est pas mis à la terre. Tout circuit externe raccordé à l'équipement doit être situé dans le même bâtiment et relié à un conducteur de terre de protection.

L'isolation des câbles raccordés à l'équipement doit être conforme aux normes IEC 60332-1-2 et IEC 60332-1-3 ou IEC 60332-2-2, selon la section du câble, ou IEC TS 60695-11-21, indépendamment de la section. Ces fils doivent être également conformes à la norme UL 2556 VW-1.

La source d'alimentation du détecteur doit être limitée à 15 W.

Nous recommandons de tester régulièrement le détecteur et de vérifier la centrale.

Installation du détecteur :

1. Soulevez le couvercle (voir la Figure 2, éléments 1 et 2).
2. A l'aide d'un tournevis, ouvrez délicatement le détecteur en faisant levier (voir fig. 2, éléments 3 et 4).
Attention : Veillez à ne pas toucher le capteur pyroélectrique (Figure 6).
3. Retirez la vis du cache (Figure 4, élément 2).
4. Fixez la base au mur à une hauteur comprise entre 2 m et 2,6 m du sol.

Voir Figure 4. Quelle que soit la position, utilisez au minimum deux vis M4 conformes DIN 7505B, DIN 96 ou

DIN 7996, ou utilisez une vis munie d'une tête de 8 mm de diamètre, sur une surface plane.

- Pour un montage à plat, utilisez les vis en position A.

- Pour un montage en angle, utilisez les vis en position B ou C.

Remarque : Pour les installations suivant la norme EN 50131 Niveau 3, n'utilisez pas la position de montage C.

- Pour installer l'autoprotection à l'arrachement (ST400), utilisez la position de montage A. La position de montage de l'autoprotection ST400 est représentée par l'élément 3 dans la Figure 4. Ouvrez le loquet du panneau arrière (Figure 5, élément 2).

5. Raccordez le détecteur (voir figures 4 et 12). Utilisez les orifices d'entrée (Figure 5, élément 1) et le coupe-câble (Figure 5, élément 3) situés sur le panneau arrière.
6. Réglez les cavaliers et les commutateurs DIP de manière appropriée (pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réglage du détecteur » en page 24).
7. Retirer les caches et ajouter les autocollants, si nécessaire. Voir « Configuration de la couverture » en page 26 pour plus détails.
8. Pour les applications de montage au plafond, utilisez la patte de fixation à pivot SB01. La position de montage de la patte de fixation SB01 est représentée par l'élément 1 de la Figure 4.
9. Fermez le cache, insérez la vis, puis remplacez le couvercle.

Connexions

Voir la Figure 12.

Tableau 1 : Connexions du détecteur

Borne	Libellé	Explication
1, 2	GND, +12V	Raccordement électrique (9 à 15 V $\overline{\text{---}}$, 12 V $\overline{\text{---}}$ en tension nominale)
3, 4	ALARM	Sortie relais d'alarme (33 Ω). Utilisez le cavalier JA pour régler la résistance FDL embarquée en série avec le relais. Reportez-vous à la section « Cavaliers » en page 24.
5, 6	TAMPER	Sortie du commutateur d'autoprotection (0 Ω). Utilisez le cavalier JT pour régler la résistance FDL embarquée en série avec le commutateur. Reportez-vous à la section « Cavaliers » en page 24.
7	Walk test	Cette entrée permet d'activer et de désactiver le voyant lumineux (test de marche activé/désactivé). Le mode Walk Test (Test de marche) ne peut être utilisé que lorsque le détecteur est en mode Jour (broche n°8). Les modes Actif haut et bas sont déterminés par le commutateur SW1-3 (voir « SW1-3 : Polarité » en page 25).
8	Day/Night	Cette entrée active le mode Jour (affichage de l'alarme mémorisée sur le voyant lumineux) ou Nuit (active la mémoire d'alarme et efface les alarmes précédemment enregistrées). La polarité des modes Actif haut et bas est déterminée par le commutateur SW1-3 (voir « SW1-3 : Polarité » en page 25).

Borne	Libellé	Explication
9, 10	Fault	Sortie relais de défaut (33 Ω). Utilisez le cavalier JF pour insérer une des résistances DFL embarquées en série avec le relais. Reportez-vous à la section « Cavaliers » ci-dessous pour connaître les réglages appropriés de la résistance.

Remarques

- Les entrées 7 et 8 ne peuvent être utilisées que lorsque le commutateur SW1-5 est défini sur Remote on (Contrôle à distance activé). Reportez-vous à la section « SW1-5 : Fonction de contrôle à distance » en page 25.
- Ce voyant lumineux n'est actif que lorsque le commutateur SW1-6 est réglé sur LED on (Voyant allumé).

La Figure 10 explique comment créer une zone unique avec une configuration en résistances multiples.

Figure 10

(1) Relais d'alarme	Ra	Résistance de fin de ligne d'alarme
(2) Zone d'alarme	Rt	Résistance de fin de ligne d'autoprotection
(3) Sortie du commutateur d'autoprotection	Rf	Résistance de fin de ligne de défaut

Réglage du détecteur

Consultez la Figure 13 pour connaître l'emplacement des cavaliers et du commutateur DIP.

Cavaliers

Les cavaliers déterminent le mode et la valeur de fin de ligne embarquée. Le circuit est illustré dans la Figure 10.

JA : détermine la résistance FDL de l'alarme embarquée (Ra)

	1 kΩ		2,2 kΩ
	4,7 kΩ (configuration d'usine par défaut)		5,6 kΩ

Position OFF : aucune FDL d'alarme embarquée.

JT : détermine la résistance FDL de l'autoprotection embarquée (Rt)

	1 kΩ		2,2 kΩ
	4,7 kΩ (configuration d'usine par défaut)		5,6 kΩ

Position OFF : aucune FDL d'autoprotection embarquée.

JF : détermine la résistance FDL de défaut embarquée (Rf)

	2,2 kΩ		3 kΩ
--	--------	--	------

	10 kΩ		4,7 kΩ
--	-------	--	--------

Position OFF : aucune FDL de défaut embarquée (configuration d'usine par défaut).

J1 : détermine le mode FDL de la zone

Position ON : zone unique à 3 résistances.

Position OFF : zone à 2 résistances et isolée contre les défauts de contact.

Configuration de la zone

Pour configurer la zone, suivez la procédure ci-après.

- Sélectionnez les valeurs appropriées de résistance FDL avec les cavaliers JA, JT et JF. Par exemple, le réglage du cavalier JT détermine la valeur Rt.
- Pour les sorties isolées, retirez les cavaliers JT et J1.
- Retirez les cavaliers JA, JT et JF pour exclure les valeurs de FDL embarquée.
- Pour le réglage à double résistance, retirez le cavalier J1 et utilisez les bornes 3 et 6.

Pour configurer une zone unique avec toutes les résistances embarquées réglées, la résistance de la zone peut être définie comme suit :

Tableau 2 : Valeurs de résistance de zone

Etat de la zone	Valeur	Par défaut
(Autoprotection (court-circuit))	0 Ω	0 Ω
Normal	Rt	4,7 kΩ
Alarme	Rt + Ra	9,4 kΩ
Défaut	Rt+Rf	14,7 kΩ
AM	Rt+Ra+Rf	19,4 kΩ
Autoprotection (ouvert)	∞	∞

Commutateurs DIP

Tableau 3 : SW1, paramètres généraux

Commutateur	Valeurs	
6: Voyant	Position ON : Voyant allumé*	Position OFF : Voyant éteint
5: Contrôle à distance	Position ON : Contrôle à distance activé	Position OFF : Contrôle à distance désactivé*
4: Test distant auto	Position ON : Test distant auto activé	Position OFF : Test distant auto désactivé*
3: Polarité	Position ON : Polarité positive	Position OFF : Polarité négative*
1, 2: Portée du radar	1 On, 2 On : 12 m*	1 On, 2 Off : 6 m
	1 Off, 2 On : 9 m	1 Off, 2 Off : 4 m

* Configuration usine par défaut

Tableau 4 : Commutateur SW2, réglages de l'anti-masque

Commutateur	Valeurs	
4: Signal de l'anti-masque (AM)	Position ON : AM sur relais d'alarme et de défaut*	Position OFF : AM sur relais de défaut uniquement


Commutateur	Valeurs	
3: Réinitialisation	Position ON : réinitialisation automatique*	Position OFF : réinitialisation autorisée
2: Sensibilité d'anti-masque	Position ON : sensibilité d'anti-masque avancée*	Position OFF : sensibilité d'anti- masque standard
1: Mode jour/nuit de l'anti-masque	Position ON : AM mode jour uniquement*	Position OFF : AM jour et nuit

* Configuration usine par défaut

Commutateur DIP SW1, paramètres généraux

SW1-1, SW1-2 : Portée du radar

Utilisez les commutateurs SW1-1 et SW1-2 pour définir la portée du radar de sorte qu'elle s'adapte précisément à l'application. Ce radar inclut une fonction de crénelage spatial (range-gating), ce qui signifie que la portée de détection est extrêmement précise.

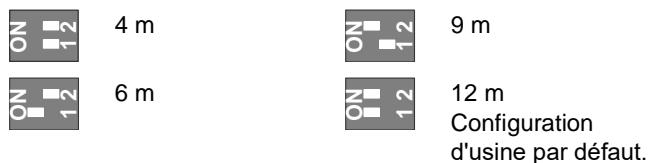

SW1-3 : Polarité

Position ON : Polarité positive. Configure les entrées (WT, test de marche et D/N, mode jour/nuit) avec le paramètre Actif haut.

Position OFF : Polarité négative. Configure les entrées (WT, test de marche et D/N, mode jour/nuit) avec le paramètre Actif bas. Configuration d'usine par défaut.

Cette fonctionnalité est expliquée dans la Figure 9.

Figure 9

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (1) Polarité haute | (3) Test de marche |
| (2) Polarité basse | (4) Jour/nuit |

Cette fonction dépend également du réglage du commutateur SW1-5. Reportez-vous à la section « SW1-5 : Fonction de contrôle à distance » ci-dessous.

SW1-4: Test distant auto

Position ON : Test distant auto activé. Active le test automatique à distance.

Position OFF : Test distant auto activé. Désactive le test automatique à distance (paramètre usine).

Si le test automatique à distance est activé, la centrale peut déclencher le détecteur pour effectuer un test de diagnostic. Ce test est activé par activant le test de marche (mode jour et WT activé). Le détecteur active le relais d'alarme si le résultat du test est positif, et le relais de défaut si le résultat du test est négatif. Après le test, le détecteur revient en fonctionnement normal.

Cette fonction dépend également de la position du switch SW1-5. Voir « SW1-5 : Fonction de contrôle à distance » ci-dessous.

SW1-5 : Fonction de contrôle à distance

Position ON : contrôle à distance activé. Active les entrées du test de marche (WT) et du mode jour/nuit.

Position OFF : contrôle à distance désactivé. Désactive les entrées du test de marche et du mode jour/nuit (configuration d'usine par défaut).

La fonction suivante dépend du réglage du contrôle à distance.

Tableau 5: Fonctions dépendant du réglage du contrôle à distance

Élément	Description	Contrôle à distance activé sur SW1-5	Contrôle à distance désactivé sur SW1-5
SW1-3	Polarité	Sélectionnable	Positive seulement
SW2-1	Mode jour/nuit de l'anti-masque	Sélectionnable	AM jour et nuit
SW2-3	Réinitialisation	Sélectionnable	réinitialisation automatique
WT	Entrée du test de marche	Activé	Désactivée
D/N	Entrée du mode jour/nuit	Activé	Désactivée
Autre	Mode vert	Activée en mode jour sans test de marche	Désactivée
	Mémoire d'alarme	Activée en mode jour sans test de marche	Désactivée
	Test à distance	Effectué après passage en mode jour avec test de marche	Désactivée

Reportez-vous également la section « Connexions » en page 23.

SW1-6 : Voyants lumineux

Position ON : les voyants lumineux sont activés. Reportez-vous à la section « Voyants lumineux et sorties » en page 26 pour connaître la fonction des voyants lumineux.

Position OFF : les voyants lumineux sont désactivés pour tous les états.

Commutateur DIP SW2, réglages de l'anti-masque

Commutateur SW2-1 : Mode jour/nuit de l'anti-masque

Position ON : AM mode jour uniquement. La détection de l'anti-masque ne fonctionne qu'en mode jour (configuration d'usine par défaut).

Position OFF : AM jour et nuit. La détection de l'anti-masque fonctionne en permanence (modes jour et nuit).

Cette fonction dépend également du réglage du commutateur SW1-5. Reportez-vous à la section « SW1-5 : Fonction de contrôle à distance » ci-dessous.

Commutateur SW2-2 : Sensibilité de l'anti-masque

Position ON : sensibilité d'anti-masque avancée. Le détecteur signale le masquage de la zone AM (configuration d'usine par défaut).

Position OFF : sensibilité d'anti-masque standard. Le détecteur signale l'approche de la zone AM.

Commutateur SW2-3 : Réinitialisation

Position ON : réinitialisation automatique. L'état de l'alarme AM peut être réinitialisé 40 s après le déclenchement de l'alarme (configuration d'usine par défaut).

Position OFF : réinitialisation autorisée. L'état de l'alarme AM ne peut être réinitialisé qu'après avoir appliqué le mode WT (test de marche) et le mode jour.

Remarques

- Pour le réglage avancé (commutateur SW2-2 en position On), la source de l'alarme AM doit être retirée pour que vous puissiez réinitialiser l'anti-masque.
- Si l'alarme AM ne peut pas être réinitialisée avec la réinitialisation automatique ou autorisée, débranchez l'alimentation électrique, puis rebranchez-la.
- Il est recommandé d'effectuer un test de marche afin de vérifier que les paramètres de l'appareil conviennent pour cette application.

Cette fonction dépend également du réglage du commutateur SW1-5. Reportez-vous à la section « SW1-5 : Fonction de contrôle à distance » en page 25.

Commutateur SW2-4 : Signal de l'anti-masque

Position ON : AM sur relais d'alarme et de défaut. L'alarme AM est signalée à la fois par les sorties d'alarme et de défaut (configuration d'usine par défaut).

Remarque : Il s'agit de la configuration requise pour la norme EN 50131 Niveau 3.

Position OFF : AM sur relais de défaut uniquement. L'alarme AM est signalée par la sortie de défaut.

Calibrage de l'anti-masque

Au démarrage, le circuit de l'anti-masque s'auto-calibre par rapport à son environnement. Il est important de vérifier qu'aucune modification n'est intervenue dans l'environnement, dans un rayon de 1 m de distance du détecteur, dans les 60 s suivant la mise sous tension. A défaut, le détecteur risque d'être sensible aux fausses alarmes AM, qui ne pourraient alors pas être réinitialisées.

Configuration de la couverture

- Retirer les caches (Figure 8, indice 1) si nécessaire. La couverture modifiée est indiquée à la Figure 8, indices 3 à 7.

Note: Si tous les caches sont installés, la portée du détecteur est limitée à 6 m (par défaut).

- Modifier la couverture en cassant les différentes parties du cache (indiqué en gris sur la Figure 8, indice 1). Les fragments du rideau correspondant sont indiqués à la Figure 8, indice 2.

- Placer les autocollants de miroir appropriés si nécessaire. Voir la Figure 7, indice 1 pour plus détails.

Attention: La surface du miroir peut être endommagée en retirant les caches stickers.

- Quand des objets se situent directement sous le détecteurs, mettre en place le masque à l'intérieur de la fenêtre (par défaut). Cela désactivera les rideaux regardant en dessous, qui peuvent déstabiliser le détecteur. Voir la Figure 7, indice 2.

Auto-test

Le détecteur surveille constamment les circuits IRP, AM et d'hyperfréquences. Sur la centrale, les défauts sont signalés en tant que problèmes techniques.

Test de marche sur le détecteur

Le mode de test de marche peut être activé de deux façons.

Voyant du SW1-6 activé, contrôle à distance du SW1-5 désactivé

Dans cette configuration, le voyant lumineux est toujours activé (mode de test de marche constant).

Voyant du SW1-6 activé, contrôle à distance du SW1-5 activé

Ce paramètre active l'entrée du test de marche (broche n°7) et celle du mode jour/nuit (broche n°8). Il permet à l'utilisateur d'activer le voyant lumineux à distance en faisant basculer le détecteur en mode Jour et en activant le test de marche.

Mode vert

Lorsque le contrôle à distance est activé sur le commutateur SW1-5, le radar est désactivé en mode Jour (aucun de test de marche) afin de réduire la consommation d'électricité. Le détecteur fonctionne alors en mode IRP seulement.

Remarque : Pour que ce mode fonctionne, la ligne Jour/Nuit doit être connectée à la centrale.

Mémoire d'alarme

Lorsque le contrôle à distance du commutateur SW1-5 est activé, les alarmes déclenchées en mode Nuit sont stockées dans la mémoire du détecteur. Elles sont indiquées par un voyant rouge lumineux lorsque l'unité passe en mode Jour (test de marche désactivé). La mémoire est effacée lorsque le détecteur repasse en mode Nuit.

Remarque : Réglez le commutateur SW1-6 sur Off (Désactivé) pour ne pas afficher la mémoire d'alarme sur les voyants lumineux. Reportez-vous à la section « SW1-6 : Voyants lumineux » en page 25.

Voyants lumineux et sorties

Pour activer les voyants lumineux, réglez le commutateur SW1-6 sur On (Activé), sinon ils seront désactivés quel que soit l'état de l'unité. Reportez-vous à la section « SW1-6 : Voyants lumineux » en page 25 pour plus d'informations.

Tableau 6: Voyants lumineux et sorties

Etat	Réinitialisation				
	Voyant rouge	Voyant jaune	Relais d'alarme	Relais de défaut	
Démarrage			Fermé	Fermé	Automatiquement après 60 s
Basse tension			Ouvert	Ouvert	Utiliser une tension correcte
Alarme intrusion IRP			Fermé	Fermé	
Alarme intrusion hyperfréquence			Fermé	Fermé	
Alarme intrusion mouvement double			Ouvert	Fermé	Automatiquement après 3 s
Mémoire double détection			Fermé	Fermé	Passer en mode nuit
Alarme AM			Selon le réglage du SW2-4	Ouvert	Selon le réglage du SW2-3
Problème technique			Fermé	Ouvert	Test de marche réussi

Allumé en continu Clignotant (1 Hz)

Caractéristiques techniques

Technologie de détection	Double + AM
Portée	4, 6, 9 ou 12 m, sélection via SW1-1 et SW1-2
Angle de vue	78 degrés
Optique IRP	9 miroirs à rideau haute densité
Fréquence de l'hyperfréquence	5725–5875 MHz
Sortie de puissance maximum	13,46 mW
Sortie hyperfréquence max. à 1 m	0,003 µW/cm²
Fonction de mémoire	Oui
Puissance d'entrée	9 à 15 V $\overline{=}$ (12 V en tension nominale)
Insensible à l'ondulation crête à crête	2 V (à 12 V $\overline{=}$)
Temps de démarrage du détecteur	60 s
Consommation électrique	12 à 22 mA (12 mA nom.)
Hauteur de montage	2 à 2,6 m
Vitesse de la cible :	
DD1012AM	0,2 à 3,0 m/s
DD1012AM-D	0,1 à 4,0 m/s
Caractéristiques du relais d'alarme (NC) / d'autoprotection	80 mA 30 V $\overline{=}$, Forme A
Caractéristiques du relais de défaut	80 mA 30 V $\overline{=}$, Forme A
Durée d'alarme	3 s
Température de fonctionnement	-10 à +55 °C (14 à 130 °F)
Humidité relative	95 % max., sans condensation
Poids	120 g
Dimensions (H x L x P)	126 × 63 × 50 mm
Classe IP/IK	IP30 IK04

Protection contre l'arrachement Oui

Informations sur la réglementation

Fabricant MISE SUR LE MARCHÉ PAR :
Carrier Fire & Security Americas Corporation Inc.
13995 Pasteur Blvd
Palm Beach Gardens, FL 33418, USA
REPRÉSENTANT DE L'UNION EUROPÉENNE
AUTORISÉ :
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Pays-Bas

Avertissements et avis de non-responsabilité



CES PRODUITS SONT DESTINÉS À DES PROFESSIONNELS EXPÉRIMENTÉS, QUI DOIVENT ÉGALEMENT SE CHARGER DE LEUR INSTALLATION. CARRIER FIRE & SECURITY NE PEUT GARANTIR QU'UNE PERSONNE OU ENTITÉ FAISANT L'ACQUISITION DE CEUX-CI, Y COMPRIS UN REVENDEUR AGRÉÉ, DISPOSE DE LA FORMATION OU DE L'EXPÉRIENCE REQUISE POUR PROCÉDER À CETTE MÊME INSTALLATION DE FAÇON APPROPRIÉE.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les garanties et la sécurité, rendez-vous à l'adresse <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> ou scannez le code QR.



Carrier Fire & Security déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences applicables et aux dispositions de toutes les règles et règlements applicables, y compris, mais sans s'y limiter, de la Directive 2014/53/EU. Pour plus d'informations, voir firesecurityproducts.com.

REACH

Ce produit peut contenir des substances figurant également sur la Liste de substances candidates à une concentration supérieure à 0,1 % p/p, selon la Liste de substances candidates la plus récente publiée sur le site web de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

Vous trouverez des renseignements sur l'utilisation sécuritaire du produit à l'adresse <https://firesecurityproducts.com/en/content/intrusion-intro>



2012/19/EU (WEEE) : Les produits marqués de ce symbole peuvent pas être éliminés comme déchets municipaux non triés dans l'Union européenne. Pour le recyclage, retourner ce produit à votre fournisseur au moment de l'achat d'un nouvel équipement équivalent, ou à des points de collecte désignés. Pour plus d'informations, voir: recyclethis.info

Documentation produit

Veillez consulter le lien Web suivant pour récupérer la version électronique de la documentation du produit.



Ce lien vous guidera vers la page de contact régional EMEA. Sur cette page, vous pouvez demander votre connexion au portail Web sécurisé où tous les manuels sont stockés. <https://firesecurityproducts.com/en/contact>

Informations de contact

firesecurityproducts.com ou www.aritech.com

Descrizione

Il dispositivo DD1012AM(-D) è un rilevatore duale di movimento AM.

Unisce la tecnologia ottica brevettata PIR alla tecnologia brevettata Range Controlled Radar.

Linee guida per l'installazione

Vedere la figura 1.

Il rilevatore è progettato per l'installazione a parete, ma è anche possibile montarlo sul soffitto utilizzando una staffa di montaggio.

Per determinare la posizione di installazione ideale per il rilevatore, attenersi alle seguenti linee guida.

- Installare il rilevatore in modo che il movimento previsto di un eventuale intruso attraversi il campo di rilevamento (vedere la Figura 3).
- Installare il rilevatore su una superficie stabile a un'altezza compresa tra 2 m e 2,6 m dal terreno.
- Non installare il rilevatore a una distanza inferiore a 0,5 m da oggetti metallici o 1,5 m da luci fluorescenti.
- Non collocare davanti al rilevatore oggetti che possano ostacolare il raggio di copertura.
- Installare i rilevatori a una distanza minima di 6 m tra loro e utilizzare l'impostazione a corto raggio per evitare interferenze quando sono installati l'uno di fronte all'altro.

L'elaborazione a doppia tecnologia di questo rilevatore è molto resistente ai rischi di falsi allarmi. Tuttavia è opportuno evitare possibili fattori di instabilità, quali:

Rischi PIR:

- Esposizione del rilevatore alla luce solare diretta
- Fonti di calore nel campo di rilevazione del rilevatore
- Forti correnti d'aria in prossimità del rilevatore
- Animali all'interno del campo di rilevazione
- Oscuramento del campo di rilevazione del rilevatore con oggetti di grandi dimensioni (es. mobilio)

Rischi microonde:

- Superficie di montaggio soggetta a vibrazioni
- Superfici metalliche che riflettano le microonde
- Movimento di acqua attraverso tubature in plastica
- Oggetti in movimento o soggetti a vibrazioni, come ventilatori e condutture del riscaldamento o dell'aria condizionata

Rischi AM:

- Movimento di oggetti davanti al rilevatore a una distanza inferiore a un metro
- Piccoli insetti sul rilevatore
- Moderne lampade fluorescenti nelle immediate vicinanze (entro 1,5 m)



AVVERTIMENTO! L'apparecchiatura non è collegata a terra. Qualsiasi circuito esterno collegato all'apparecchiatura deve essere situato nello stesso edificio e collegato a un conduttore di terra di protezione.

L'isolamento del cavo dei cavi collegati all'apparecchiatura deve essere conforme a IEC 60332-1-2 e IEC 60332-1-3 o IEC 60332-2-2, a seconda della sezione del cavo, o IEC TS 60695-11-21, indipendentemente di area della sezione trasversale. In alternativa, tali cavi devono essere conformi alla norma UL 2556 VW-1.

La fonte di alimentazione del rilevatore deve essere limitata a 15 W.

Si raccomanda di eseguire regolarmente il test di copertura del rilevatore e i relativi controlli sulla centrale di controllo.

Per installare il rilevatore:

1. Sollevare l'inserto di protezione (vedere la figura 2, voci 1 e 2).
2. Aprire il rilevatore facendo leva con un cacciavite (vedere la figura 2, voci 3 e 4).

Attenzione: non toccare il sensore piroelettrico (figura 6).

3. Rimuovere la vite del coperchio (figura 4, voce 2).
4. Fissare la base al muro a un'altezza dal pavimento compresa tra 2 e 2,6 m.

Osservare la figura 4. Utilizzare in tutte le posizioni almeno due viti M4 conformi alle normative DIN 7505B, DIN 96, DIN 7996 oppure una vite con testa avente un diametro minimo di 8 mm e superficie piatta.

- Per il montaggio su superficie piana, utilizzare le viti in posizione A.

- Per il montaggio angolare, utilizzare le viti nelle posizioni B o C.

Nota: Per installazioni EN 50131 di Grado 3, non utilizzare la posizione di montaggio C.

- Per installare la protezione antimanomissione e antirimozione ST400, ricorrere alle posizioni di montaggio A. La posizione di montaggio della protezione ST400 è visibile come voce 3 nella figura 4. Aprire l'uscita nella piastra posteriore (figura 5, voce 2).

5. Collegare il rilevatore (vedere le figure 4 e 12). Utilizzare gli ingressi dei cavi disponibili sulla piastra posteriore (figura 5, voce 1) e la canalina (figura 5, voce 3).
6. Selezionare le impostazioni desiderate per i ponticelli e i DIP switch (per ulteriori informazioni, consultare "Impostazione del rilevatore" a pagina 29).
7. Rimuovere le maschere di oscuramento e aggiungere gli adesivi, se richiesto. Vedere "Selezione del campo schema di copertura" a pagina 31 per ulteriori dettagli.
8. Per applicazioni con montaggio a soffitto, utilizzare il supporto mobile SB01. La posizione del supporto mobile SB01 è illustrata come voce 1 nella Figura 4.
9. Chiudere il coperchio, inserire la relativa vite e collocare l'inserto di protezione.

Collegamenti

Vedere la figura 12.

Tabella 1: Collegamenti del rilevatore

Terminale	Etichetta	Spiegazione
1, 2	GND, +12 V	Collegamento all'alimentazione (da 9 a 15 V $\overline{=}$, 12 V $\overline{=}$ nominale)
3, 4	ALARM	Uscita relè allarme (33 Ω). Utilizzare il ponticello JA per configurare la resistenza EOL integrata in serie con il relè. Vedere "Ponticelli" più sotto.
5, 6	MANO-MISSIONE	Uscita interruttore antimanomissione (0 Ω). Utilizzare il ponticello JT per configurare la resistenza EOL sulla scheda in serie con l'interruttore. Vedere "Ponticelli" più sotto.
7	Test copertura	Questo ingresso consente di abilitare e di disabilitare il LED (test di copertura On/Off). La modalità test di copertura è accessibile solo quando il rilevatore si trova in modo giorno (pin 8). Lo stato alto o basso dell'uscita è determinato dal commutatore SW1-3 (vedere "SW1-3: Polarità" a pagina 30)
8	Giorno/notte	Questo ingresso commuta il rilevatore in modo giorno (visualizzazione della memoria sull'indicatore LED) o notte (attivazione della memoria dell'allarme e cancellazione degli allarmi memorizzati in precedenza). La polarità alta o bassa è determinata dal commutatore SW1-3 (vedere "SW1-3: Polarità" a pagina 30).
9, 10	Modalità Avaria	Uscita relè di guasto (33 Ω). Utilizzare il ponticello JF per inserire una delle resistenze EOL integrate in serie con il relè. Per la configurazione corretta delle resistenze, consultare "Ponticelli" più sotto.

Note

- Gli ingressi 7 e 8 possono essere utilizzati solo quando il commutatore SW1-5 è impostato su Remote on. Vedere "SW1-5: Funzionalità remota" a pagina 30.
- Il LED è abilitato solo quando il commutatore SW1-6 è impostato su LED on.

La Figura 10 mostra come creare una zona singola con una configurazione a resistenza multipla.

Figura 10

(1) Relè di allarme	Ra	Resistenza allarme di fine linea (EOL)
(2) Zona allarme	Rt	Resistenza antimanomissione di fine linea (EOL)
(3) Uscita commutatore antimanomissione	Rf	Resistenza di guasto di fine linea (EOL)
(4) Relè di guasto		

Impostazione del rilevatore

Per le posizioni dei ponticelli e del DIP switch, vedere la figura 13.

Ponticelli

I ponticelli consentono di definire la modalità e il valore di fine linea (EOL) sulla scheda. Il circuito è visibile nella figura 10.

JA: Impostazione resistenza allarme (Ra) di fine linea (EOL) integrata

	1 k Ω		2,2 k Ω
	4,7 k Ω (impostazione predefinita)		5,6 k Ω

Off: Nessun allarme EOL integrato.

JT: Impostazione resistenza antimanomissione (Rt) di fine linea (EOL) integrata

	1 k Ω		2,2 k Ω
	4,7 k Ω (impostazione predefinita)		5,6 k Ω

Off: Nessun allarme antimanomissione EOL integrato.

JF: Impostazione resistenza di guasto (Rf) di fine linea (EOL) integrata

	2,2 k Ω		3 k Ω
	10 k Ω		4,7 k Ω

Off: Nessun allarme di guasto EOL integrato (impostazione predefinita).

J1: Impostazione modalità fine linea (EOL) zona

On: Zona singola a 3 resistenze.

Off: Contatto di guasto isolato e zona a 2 resistenze.

Configurazione della zona

Per configurare una zona, attenersi alla seguente procedura.

- Selezionare i valori appropriati per la resistenza di fine linea (EOL) utilizzando i jumper JA, JT e JF. Ad esempio, attraverso il ponticello JT si determina il valore di Rt.
- Per le uscite isolate, rimuovere JT e J1.
- Rimuovere i ponticelli JA, JT e JF per escludere i valori di EOL integrati.
- Per la configurazione a resistenza doppia, rimuovere J1 e utilizzare i morsetti 3 e 6.

Per una singola zona con tutte le resistenze integrate impostate, la resistenza della zona può essere la seguente.

Tabella 2: Valori di resistenza della zona

Stato zona	Valore	Parametro predefinito
Manomissione (breve)	0 Ω	0 Ω
Normale	Rt	4,7 k Ω

Stato zona	Valore	Parametro predefinito
Alarm (Allarme)	Rt+Ra	9,4 kΩ
Modalità Avaria	Rt+Rf	14,7 kΩ
AM	Rt+Ra+Rf	19,4 kΩ
Antimanomissione (aperto)	∞	∞

Interruttori DIP

Tabella 3: SW1, impostazioni generali

Switch	Valori	
6: LED	On: LED acceso*	Off: LED spento
5: Remoto	On: Remote on	Off: Remote off*
4: Auto test remoto	On: Auto test remoto abilitato	Off: Auto test remoto disabilitato*
3: Polarità	On: Polarità positiva	Off: Polarità negativa*
1, 2: Copertura radar	1 On, 2 On: 12 m* 1 Off, 2 On: 9 m	1 On, 2 Off: 6 m 1 Off, 2 Off: 4 m

* Impostazione predefinita

Tabella 4: SW2, impostazioni AM



Switch	Valori	
4: Segnalazione AM	On: AM su relè di allarme e di guasto*	Off: AM solo su relè di guasto
3: Reset	On: Auto reset*	Off: Reset autorizzato
2: Sensibilità AM	On: Sensibilità AM avanzata*	Off: Sensibilità AM standard
1: AM modo giorno/notte	On: AM solo modo giorno*	Off: AM giorno/notte

* Impostazione predefinita

Commutatore DIP switch SW1, impostazioni generali

SW1-1, SW1-2: Copertura radar

Utilizzare i commutatori SW1-1 e SW1-2 per impostare la copertura del radar in modo che si adatti esattamente all'applicazione. Il radar è di tipo range-gating, di conseguenza l'intervallo di rilevamento è molto preciso.

 4 m	 9 m
 6 m	 12 m Impostazione predefinita.

SW1-3: Polarità

On: Polarità positiva. Consente di configurare gli ingressi (WT e D/N) come "Attivo alto".

Off: Polarità negativa. Consente di configurare gli ingressi (WT e D/N) come "Attivo basso". Impostazione predefinita.

La funzionalità è spiegata nella figura 9.

Figura 9

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (1) Polarità alta | (3) Test copertura |
| (2) Polarità bassa | (4) Giorno/notte |

Questa funzione dipende anche dall'impostazione del commutatore SW1-5. Vedere "SW1-5: Funzionalità remota" più sotto.

SW1-4: Auto test remoto

On: Auto test remoto on. Abilita l'Auto test remoto.

Off: Auto test remoto off. Disabilita l'Auto test remoto (impostazioni di fabbrica).

Se l'auto test remoto è abilitato, la centrale intrusione può attivare il sensore per eseguire il test di diagnostica. Questo test è attivato commutando nella modalità walk test (modalità giorno e WT abilitato). Il sensore attiva il relè d'allarme se il risultato del test è positivo, e il relè di guasto se il risultato del test è negativo. Dopo il test il sensore continua il normale funzionamento.

Questa funzione dipende anche dalle impostazioni dell' SW1-5. Vedere "SW1-5: Funzionalità remota" più sotto.

SW1-5: Funzionalità remota

On: Remote on. Abilita il test di copertura e gli ingressi giorno/notte.

Off: Remote off. Disabilita il test di copertura e gli ingressi giorno/notte (impostazione predefinita).

La seguente funzionalità dipende dall'impostazione Remote.

Tabella 5: Funzionalità che dipendono dall'impostazione Remote

Voce	Descrizione	SW1-5 Remote on	SW1-5 Remote off
SW1-3	Polarità	Selezionabile	Solo positivo
SW2-1	AM modo giorno/notte	Selezionabile	AM giorno/notte
SW2-3	Reset	Selezionabile	Auto reset
WT	Ingresso WT	Abilitato	Disabilitato
D/N	Ingresso D/N	Abilitato	Disabilitato
Altro	Modalità verde	Abilitato in modo giorno senza test di copertura	Disabilitato
	Memoria allarme	Abilitato in modo giorno senza test di copertura	Disabilitato
	Test remoto	Viene eseguito dopo il passaggio al modo giorno con test di copertura	Disabilitato

Vedere anche "Collegamenti" a pagina 29.

SW1-6: LED

On: I LED sono abilitati. Per le funzionalità dei LED, vedere "LED e uscite" a pagina 32.

Off: I LED sono disabilitati per qualsiasi stato.

Commutatore DIP switch SW2, impostazioni AM

SW2-1: AM modo giorno/notte

On: AM solo modo giorno. Il rilevamento AM è attivo solo in modo giorno (impostazione predefinita).

Off: AM giorno e notte. Il rilevamento AM è sempre operativo (modo giorno e notte).

Questa funzione dipende anche dall'impostazione del commutatore SW1-5. Vedere "SW1-5: Funzionalità remota" a pagina 30.

SW2-2: Sensibilità AM

On: Sensibilità AM avanzata. Il rilevatore segnala il mascheramento dell'area AM (impostazione predefinita).

Off: Sensibilità AM standard. Il rilevatore segnala l'avvicinamento all'area AM.

SW2-3: Reset

On: Auto reset. Lo stato dell'allarme AM può essere resettato 40 secondi dopo l'azionamento dell'allarme AM (impostazione predefinita).

Off: Reset autorizzato. Lo stato dell'allarme AM può essere resettato solo dopo aver applicato il modo WT e il modo giorno.

Note

- Per le impostazioni avanzate (SW2-2 è impostato su On) l'origine dell'allarme AM deve essere rimossa prima di abilitare l'allarme AM.
- Se non è possibile resettare l'allarme AM con il reset automatico o con il reset autorizzato, scollegare l'alimentazione e ricollegarla.
- È necessario eseguire un test di copertura per verificare che le impostazioni del dispositivo siano adatte all'applicazione.

Questa funzione dipende anche dall'impostazione del commutatore SW1-5. Vedere "SW1-5: Funzionalità remota" a pagina 30.

SW2-4: Segnalazione AM

On: AM su relè di allarme e di guasto. L'allarme AM viene segnalato attraverso l'uscita di allarme e quella di guasto (impostazione predefinita).

Nota: Si tratta della configurazione necessaria EN 50131 di Grado 3.

Off: AM solo su relè di guasto. L'allarme AM viene segnalato attraverso l'uscita di guasto.

Calibrazione AM

Durante l'avviamento, la circuiteria AM determina la calibrazione in base all'ambiente. È importante verificare che non avvengano variazioni ambientali entro un metro di distanza dal rilevatore nei 60 secondi successivi all'avvio; in caso contrario il rilevatore potrebbe essere soggetto a falsi allarmi AM e potrebbe non essere possibile resettare tali allarmi.

Selezione del campo schema di copertura

- Rimuovere le maschere (Figura 8, oggetto 1) se necessario. Il campo è illustrato in Figura 8, oggetto da 3 a 7.

Nota: Se entrambe le maschere sono installate, il campo di copertura è limitato a 6 m (impostazione di fabbrica).

- Modificare il campo di copertura staccando le parti della maschera (mostrare in grigio nella Figura 8, oggetto 1). Le porzioni di tende corrispondenti sono illustrate nella Figura 8, oggetto2.
- Mettere gli appropriati adesivi sullo specchio se necessario. Vedere Figura 7, oggetto 1 per dettagli.

Attenzione: La rimozione degli adesivi può danneggiare la superficie dello specchio.

- Quando ci sono oggetti vicino direttamente sotto il sensore, mettere la maschera all'interno della finestra (impostazioni di fabbrica). Questo disabilita la parte di tende che guardano in basso verso l'oggetto, la cui vicinanza potrebbe destabilizzare il sensore. Vedere Figura 7, oggetto 2.

Autotest

Il rilevatore esegue il monitoraggio continuo dei circuiti PIR, microonde e AM. Eventuali problemi vengono segnalati dalla centrale come guasti tecnici.

Esecuzione del test di copertura del rilevatore

Esistono due modi per attivare il modo test di copertura.

SW1-6 impostato su LED on, SW1-5 impostato su Remote off

In questa modalità l'indicazione mediante LED è sempre abilitata (modalità test di copertura costante).

SW1-6 impostato su LED on, SW1-5 impostato su Remote on

Questa impostazione consente di abilitare l'ingresso del test di copertura (pin 7) e l'ingresso giorno/notte (pin 8). Questo consente all'utente di attivare l'indicazione LED in remoto impostando il rilevatore in modo giorno e attivando il test di copertura.

Modalità verde

Quando il commutatore SW1-5 è impostato su Remote on, il radar viene disattivato in modo giorno (senza test di copertura) per ridurre il consumo energetico. Il rilevatore quindi è attivo solo in modo PIR.

Nota: Per il funzionamento in questa modalità, la linea giorno/notte deve essere collegata alla centrale.

Memoria allarme

Quando il commutatore SW1-5 è impostato su Remote on, gli allarmi verificatisi in modo notte vengono archiviati nel rilevatore. Sono indicati da un LED lampeggiante quando l'unità passa al modo giorno (test di copertura disattivato). La








memoria viene cancellata quando il rilevatore ritorna al modo notte.

Nota: Impostare il commutatore SW1-6 su Off per impedire la visualizzazione della memoria degli allarmi sui LED. Vedere "SW1-6: LED" a pagina 30.

LED e uscite

Per attivare la funzionalità dei LED, impostare il commutatore SW1-6 su On, altrimenti i LED rimangono disattivati in tutte le condizioni. Per ulteriori dettagli vedere "SW1-6: LED" a pagina 30.

Tabella 6: LED e uscite

Stato	LED rosso	LED giallo	Relè di allarme	Relè di guasto	Reset
Avviamento			Chiuso	Chiuso	Automatico dopo 60 s
Bassa tensione			Aperto	Aperto	Applicazione della tensione corretta
Allarme anti intrusione PIR			Chiuso	Chiuso	
Allarme intrusione microonde			Chiuso	Chiuso	
Allarme intrusione movimento doppio			Aperto	Chiuso	Automatico dopo 3 s
Doppia memoria di allarme			Chiuso	Chiuso	Commutazione al modo notte
Allarme AM			Dipende dal commutatore SW2-4	Aperto	Dipende dal commutatore SW2-3
Guasto tecnico			Chiuso	Aperto	Test copertura superato

 Sempre acceso  Lampeggio normale (1 Hz)

Specifiche

Tecnologia di rilevamento	Doppio + AM
Range	4, 6, 9, 12 metri, selezionabili mediante i commutatori SW1-1 e SW1-2
Angolo visivo	78 gradi
Ottica PIR	9 tende a specchio ad alta densità
Frequenza microonda	5725–5875 MHz
Massima potenza in uscita	13,46 mW
Massima potenza uscita microonda a 1 m	0,003 μ W/cm ²
Funzionalità di memoria	Sì
Corrente d'ingresso	da 9 a 15 V _{DC} (12 V nominali)
Non sensibile all'ondulazione residua picco-picco	2 V (a 12 V _{DC})
Tempo di avvio rilevatore	60 s
Consumo di corrente	da 10 a 22 mA (11 mA nominali)
Altezza di montaggio	da 2,0 a 2,6 m

Velocità di rilevamento:

DD1012AM da 0,2 a 3,0 m/s

DD1012AM-D da 0,1 a 4,0 m/s

Relè antimanomissione/allarme (NC) caratt. 80 mA, 30 V_{DC}, forma A

Caratteristiche relè di guasto 80 mA, 30 V_{DC}, forma A

Tempo di allarme 3 s

Temperatura di funzionamento da -10 a +55°C

Umidità relativa 95% di umidità massima, senza condensa

Peso 120 g

Dimensioni (A x L x P) 126 x 63 x 50 mm

Grado di protezione IP/IK IP30 IK04

Protezione antirimozione Sì

Informazioni sulle normative

Produttore MESSO SUL MERCATO DA:
Carrier Fire & Security Americas Corporation Inc.
13995 Pasteur Blvd
Palm Beach Gardens, FL 33418, USA
AUTORIZZATO RAPPRESENTANTE UE:
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands

Avvertenze sul prodotto e dichiarazioni di non responsabilità

QUESTI PRODOTTI SONO DESTINATI ALLA VENDITA A, E DEVONO ESSERE MONTATI DA, UN ESPERTO QUALIFICATO. CARRIER FIRE & SECURITY NON PUÒ GARANTIRE CHE LE PERSONE O GLI ENTI CHE ACQUISTANO I SUOI PRODOTTI, COMPRESI I "RIVENDITORI AUTORIZZATI", DISPONGANO DELLA FORMAZIONE O ESPERIENZA ADEGUATE PER ESEGUIRE LA CORRETTA INSTALLAZIONE DI PRODOTTI PER LA SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE ANTINCENDIO.

Per ulteriori informazioni sulle esclusioni di garanzia e sulla sicurezza dei prodotti, consultare il sito <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> oppure eseguire la scansione del codice QR.



Carrier Fire & Security dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti applicabili e alle disposizioni di tutte le norme e regolamenti applicabili, inclusi ma non limitati alla direttiva 2014/53/EU. Per ulteriori informazioni, vedere firesecurityproducts.com.

REACH

Il prodotto può contenere sostanze che sono anche sostanze appartenenti all'elenco di candidati per una concentrazione superiore allo 0,1% p / p, l'elenco dei candidati pubblicato più di recente è disponibile sul sito Web dell'ECHA. Informazioni sull'uso sicuro sono disponibili all'indirizzo <https://firesecurityproducts.com/en/content/intrusi-on-intro>



2012/19/EU (Direttiva WEEE): I prodotti contrassegnati con questo simbolo, non possono essere smaltiti nei comuni contenitori per lo smaltimento rifiuti, nell' Unione Europea. Per il loro corretto smaltimento, potete restituirli al vostro fornitore locale a seguito dell'acquisto di un prodotto nuovo equivalente, oppure rivolgervi e consegnarli presso i centri di raccolta preposti. Per maggiori informazioni vedere: recyclethis.info

Documentazione Prodotto

Consultare il seguente collegamento Web per recuperare la versione elettronica della documentazione del prodotto.



Questo link ti guiderà alla pagina dei contatti regionali EMEA. In questa pagina è possibile richiedere l'accesso al portale Web protetto in cui sono memorizzati tutti i manuali.

<https://firesecurityproducts.com/en/contact>

Informazioni di contatto

firesecurityproducts.com o www.aritech.com.

NL: Installatieblad

Beschrijving

De DD1012AM(-D) is een dual AM-bewegingssensor.

Het combineert de gepatenteerde PIR-spiegeloptiektechnologie met de gepatenteerde Range Controlled Radar-technologie.

Richtlijnen voor de installatie

Zie afbeelding 1.

De detector dient aan de wand te worden gemonteerd maar kan ook op met behulp van een montagebeugel aan het plafond worden bevestigd.

Gebruik de volgende richtlijnen voor het bepalen van de beste locatie voor installatie van de detector.

- Monteer de detector zodanig dat de verwachte bewegingsrichting van een indringer dwars over het detectiepatroon verloopt (zie afbeelding 3).
- Monteer de detector op een stabiel oppervlak en een hoogte tussen 2,0 m en 2,6 m van de vloer.
- Plaats de detector niet binnen 0,5 m van metalen voorwerpen of binnen 1,5 m van TL-verlichting.
- Plaats geen voorwerpen voor de detector die het detectieveld kunnen blokkeren.
- Plaats detectors op ten minste 6 m van elkaar en gebruik de korte bereik instelling om storing te voorkomen.

De dual-technologie van deze detector voorkomt het risico van loze alarmen. Vermijd niettemin alle mogelijke oorzaken van instabiliteit, zoals:

PIR-invloeden:

- Rechtstreeks zonlicht op de detector
- Warmtebronnen binnen het detectieveld van de detector
- Veel tocht op de detector
- Dieren in het detectieveld

- Het detectieveld van de detector versperren met grote objecten, zoals meubels

Microgolf-invloeden:

- Montageplaats is onderhevig voor trillingen
- Metalen oppervlakken die de radargolven reflecteren
- Beweging van water door plastic buizen in het detectieveld of direct achter de detector
- Bewegende of trillende voorwerpen, zoals ventilatoren, verwarmingen of air-co's

AM-invloeden:

- Bewegende objecten dichterbij dan 1 m voor de detector
- Kleine insecten op de detector
- Moderne TL of LED-verlichting vlakbij (dichterbij dan 1,5 m)



WAARSCHUWING! De apparatuur is niet geaard. Elk extern circuit dat op de apparatuur wordt aangesloten, moet zich in hetzelfde gebouw bevinden en zijn aangesloten op een beschermde aarde aansluiting.

Draadisolatie van kabels aangesloten op de apparatuur moet voldoen aan IEC 60332-1-2 en IEC 60332-1-3 of IEC 60332-2-2, afhankelijk van de doorsnede van de ader, of IEC TS 60695-11-21, ongeacht van dwarsdoorsnede. Als alternatief moeten dergelijke kabels voldoen aan UL 2556 VW-1.

De voedingsbron van de detector moet met een vermogen van 15 W worden begrensd.

Wij adviseren om regelmatig een looptest van de detector uit te voeren en het resultaat op het controlepaneel te verifiëren.

Ga als volgt te werk om de detector te installeren:

1. Neem het afdekplaatje uit (zie afbeelding 2, item 1 en 2).
2. Maak de detector voorzichtig open met een schroevendraaier (zie afbeelding 2, items 2 en 3).
Let op: Raak de pyro-elektrische sensor niet aan (afbeelding 6).
3. Verwijder de schroef uit het deksel (afbeelding 4, item 2).
4. Monteer de achterkant tegen de muur tussen 2,0 m en 2,6 m vanaf de vloer.

Zie afbeelding 4. Gebruik in alle posities minimaal twee M4-schroeven van de standaarden DIN 7505B, DIN 96, DIN 7996, of een schroef met een platte kop van 8 mm doorsnede.

- Gebruik voor vlakke montage schroeven in posities A.
- Gebruik voor hoekmontage schroeven in positie B of C.

Opmerking: Gebruik niet montagepositie C voor EN 50131 niveau 3-installaties.

- Als u de afneembeveiliging ST400 wilt installeren, gebruikt u montageposities A. De ST400-montagepositie wordt weergegeven als item 3 in afbeelding 4. Open de opening in de achterkant (afbeelding 5, item 2).

5. Sluit de bedrading van de detector aan (zie afbeeldingen 4 en 12). Gebruik de kabelopeningen (afbeelding 5, item 1) en kabelgoot (afbeelding 5, item 3) in de achterkant.
6. Selecteer de gewenste jumper- en DIP-switchinstellingen (zie "De detector instellen" hieronder voor meer informatie).

- Verwijder de maskers en voeg de stickers toe, indien nodig. Zie "Het detectie patroon configureren" op pagina 36 voor meer details.
- Gebruik voor plafondmontage toepassingen de SB01-montagebeugel. SB01-montageposities worden weergegeven als item 1 in afbeelding 4.
- Sluit de voorkant, plaats de schroef in de behuizing en plaats het afdekplaatje.

Aansluitingen

Zie afbeelding 12.

Tabel 1: Detectoraansluitingen

Aansluiting	Label	Verklaring
1, 2	GND, +12V	Voedingsaansluiting (9 t/m 15 V $\overline{\text{---}}$, 12 V $\overline{\text{---}}$ nominaal)
3, 4	ALARM	Alarmrelaisuitgang (33 Ω). Gebruik jumper JA om de ingebouwde EOL-weerstand in serie te plaatsen met het relais. Zie "Jumpers" hieronder.
5, 6	TAMPER	Sabotagerelaisuitgang (0 Ω). Gebruik jumper JT om de ingebouwde EOL-weerstand in serie te plaatsen met de schakelaar. Zie "Jumpers" hieronder.
7	Looptest	Met deze ingang wordt de LED (looptest aan/uit) in- en uitgeschakeld. De looptestmodus kan alleen worden geactiveerd wanneer de detector zich in de dagmodus bevindt (pin 8). Actieve hoge of lage wordt bepaald door SW1-3 (zie "SW1-3: Polariteit" op pagina 35).
8	Dag / nacht	Met deze ingang wordt de detector overgeschakeld in dag- (geheugen wordt op de LED-indicator getoond) of nachtmodus (alarmgeheugen wordt geactiveerd en eerder opgeslagen alarmen worden gewist). Actieve hoge of lage wordt bepaald door SW1-3 (zie "SW1-3: Polariteit" op pagina 35).
9, 10	Storing	Storingrelaisuitgang (33 Ω). Gebruik de jumper JF om een van de ingebouwde EOL-weerstanden in serie te plaatsen met het relais. Zie "Jumpers" hieronder voor de correcte weerstandinstellingen.

Opmerkingen

- Ingangen 7 en 8 kunnen alleen worden gebruikt wanneer SW1-5 is ingesteld op (Extern aan). Zie "SW1-5: Externe functionaliteit" op pagina 35.
- De LED is alleen ingeschakeld wanneer SW1-6 is ingesteld op LED on (LED aan).

In afbeelding 10 wordt uitgelegd hoe u een enkele ingang met meerdere weerstanden kunt instellen.

Afbeelding 10

(1) Alarmrelais	Ra	Alarm EOL-weerstand
(2) Alarmingang centrale	Rt	Sabotage EOL-weerstand
(3) Sabotageswitchuitgang	Rf	Storing EOL-weerstand
(4) Storingrelais		


De detector instellen

Zie afbeelding 13 voor locaties van jumpers en DIP-switches.

Jumpers


Met de jumpers stelt u de ingebouwde EOL-mode en waarde in. Het circuit wordt weergegeven in afbeelding 10.

JA: Ingebouwde alarm EOL-weerstand (Ra) instellen

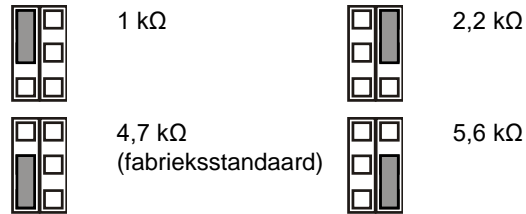


Off (Uit): Geen ingebouwde alarm EOL.

JT: Ingebouwde sabotage EOL-weerstand (Rt) instellen

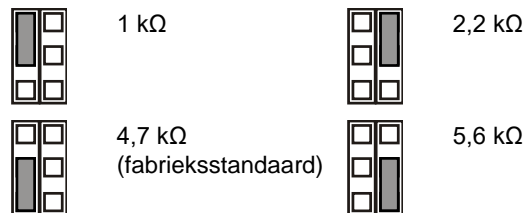

Off (Uit): Geen ingebouwde sabotage EOL.

JF: Ingebouwde storing EOL-weerstand (Rf) instellen

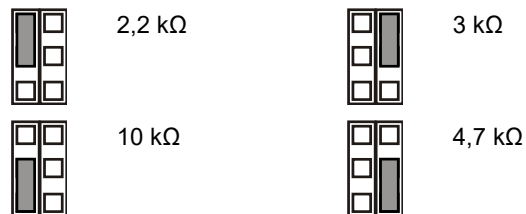

Off (Uit): Geen ingebouwde storing EOL (fabrieksstandaard).

J1: Ingang EOL-modus instellen

(Aan): Enkele zone ingang met 3 weerstanden configuratie.

(Uit): Geïsoleerd storingscontact en zone ingang met 2 weerstanden.

Ingang configureren

Als u de ingang wilt instellen, past u de volgende selectie toe.

- Selecteer de correcte EOL-weerstandwaarden met JA, JT en JF. Bijvoorbeeld, de instelling van jumper JT bepaalt de Rt-waarde.
- Voor geïsoleerde uitgangen, verwijdert u JT en J1 (enkel zone).
- Verwijder jumpers JA, JT en JF om ingebouwde EOL-waarden uit te sluiten. (geen ingebouwde eindweerstand)
- Voor dubbellus weerstand configuratie verwijder J1 en gebruik aansluiting 3 en 6.

Voor een 3 weerstand configuratie ingang met alle ingebouwde weerstanden ingesteld, kan de ingangswaarde de volgende zijn.

Tabel 2: Weerstandswaarden ingang

Ingangstatus	Waarde	Standaard
Sabotage (kort)	0 Ω	0 Ω
Normaal	Rt	4,7 k Ω

Ingangstatus	Waarde	Standaard
Alarm	Rt+Ra	9,4 kΩ
Storing	Rt+Rf	14,7 kΩ
AM	Rt+Ra+Rf	19,4 kΩ
Sabotage (open)	∞	∞

Dipswitches

Tabel 3: SW1, algemene instellingen

Schakelaar	Waarden	
6: LED	On (Aan): LED aan*	Off (Uit): LED uit
5: Extern	On (Aan): Extern aan	Off (Uit): Extern uit*
4: Auto remote test	On (Aan): Auto remote test ingeschakeld	Off (Uit): Auto remote test uitgeschakeld*
3: Polariteit	On (Aan): Positieve polariteit	Off (Uit): Negatieve polariteit*
1, 2: Radarbereik	1 aan, 2 aan: 12 m* 1 uit, 2 aan: 9 m	1 aan, 2 uit: 6 m 1 uit, 2 uit: 4 m

* Fabrieksinstellingen

Tabel 4: SW2, AM-instellingen





Schakelaar	Waarden	
4: AM-signaal	On (Aan): AM naar storing- en alarmrelais*	Off (Uit): AM alleen naar storingrelais
3: Reset	On (Aan): Automatische reset*	Off (Uit): Geautoriseerde reset
2: AM-gevoeligheid	On (Aan): Geavanceerde AM-gevoeligheid*	Off (Uit): Standaard AM-gevoeligheid
1: AM dag / nachtmodus	On (Aan): Alleen AM-dagmodus*	Off (Uit): AM dag en nacht

* Fabrieksinstellingen

DIP-switch SW1, algemene instellingen

SW1-1, SW1-2: Radarbereik

Gebruik SW1-1 en SW1-2 om het radarbereik in te stellen dat precies bij het detectiebereik hoort. De radar is van het type Range-gating, wat betekent dat het detectiebereik bijzonder nauwkeurig is.

	4 m		9 m
	6 m		12 m Fabrieksinstelling.

SW1-3: Polariteit

On (Aan): Positieve polariteit. Configureert de ingangen (WT en D/N) als "Active high" (Actieve hoog).

Off (Uit): Negatieve polariteit. Configureert de ingangen (WT en D/N) als "Active low" (Actieve laag). Fabrieksinstelling.

De functionaliteit wordt verklaard in afbeelding 9.

Afbeelding 9

- | | |
|---------------------|---------------|
| (1) Polariteit hoog | (3) Looptest |
| (2) Polariteit laag | (4) Dag/nacht |

Deze functie is tevens afhankelijk van de SW1-5-instelling. Zie "SW1-5: Externe functionaliteit" hieronder.

SW1-4 Auto extreme test

On (Aan): Automatische externe test aan.

Off (Uit): Automatische externe test uit. Hiermee schakelt u automatische externe test uit (fabrieksinstelling).

Als de automatische externe test is ingeschakeld, kan het alarm paneel de detector triggeren om een diagnostische test uit te voeren. Deze test wordt geactiveerd door over te schakelen naar de loop test-modus (de dag modus en WT ingeschakeld). De detector activeert het alarmrelais als het testresultaat positief is, en het fout relais als het testresultaat negatief is. De detector staat na de test in de normale werking.

Deze functie is ook afhankelijk van de instelling SW1-5. Zie "SW1-5: Externe functionaliteit" hieronder.

SW1-5: Externe functionaliteit

On (Aan): Extern aan. Activeert WT en dag-/nachtingangen.

Off (Uit): Extern uit. Schakelt WT (looptest) en dag-/nachtingangen uit (fabrieksinstelling).

De volgende functionaliteit is afhankelijk van de instelling voor Remote (Extern).

Tabel 5: Functies zijn afhankelijk van de instelling Extern

Item	Beschrijving	SW1-5 Extern aan	SW1-5 Extern uit
SW1-3	Polariteit	Instelbaar	Alleen positief
SW2-1	AM dag / nachtmodus	Instelbaar	AM dag en nacht
SW2-3	Reset	Instelbaar	Automatische reset
WT	WT-ingang	Ingeschakeld	Uitgeschakeld
D/N	D/N-ingang	Ingeschakeld	Uitgeschakeld
Overige	Groene mode	Ingeschakeld in de dagmodus zonder WT (looptest)	Uitgeschakeld
	Alarmgeheugen	Ingeschakeld in de dagmodus zonder WT (looptest)	Uitgeschakeld
	Test op afstand	Uitgevoerd na het omschakelen naar de dagmodus met WT (looptest)	Uitgeschakeld

Zie ook "Aansluitingen" op pagina 34.

SW1-6: LED's

On (Aan): LED's zijn ingeschakeld. Zie "LED's en uitgangen" op pagina 36 voor LED-functionaliteit.

Off (Uit): LED's zijn uitgeschakeld voor elke status.

AM-instellingen SW2 DIP-schakelaars

SW2-1: AM dag/nachtmodus

On (Aan): Alleen AM-dagmode. AM-detectie wordt alleen gedetecteerd tijdens de dagmode (fabrieksinstelling).

Off (Uit): AM dag en nacht. AM-detectie wordt altijd gedetecteerd (dag- en nachtmodus).

Deze functie is afhankelijk van de SW1-5-instelling. Zie "SW1-5: Externe functionaliteit" op pagina 35.

SW2-2: AM-gevoeligheid

On (Aan): Geavanceerde AM-gevoeligheid De detector signaleert de maskering van het AM-bereik (fabrieksinstelling).

Off (Uit): Standaard AM-gevoeligheid. De detector signaleert de nadering van het AM-bereik.

SW2-3: Reset

On (Aan): Automatische reset. AM-alarm kan 40 sec. na het AM-alarm worden hersteld (fabrieksinstelling).

Off (Uit): Geverifieerd herstellen. AM-alarmstatus kan alleen worden hersteld na toepassing van de WT-modus en dagmodus.

Opmerkingen

- Voor de geavanceerde instelling (SW2-2 is On (Aan)) moet de oorzaak van het AM-alarm zijn verwijderd voordat AM-herstel is toegestaan.
- Indien het AM-alarm niet kan worden hersteld met automatisch herstellen of geverifieerd herstellen, schakelt u de voeding van de detector uit en schakelt u deze weer opnieuw aan.
- Er moet een looptest worden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de detector instellingen correct zijn voor deze toepassing.

Deze functie is tevens afhankelijk van de SW1-5-instelling. Zie "SW1-5: Externe functionaliteit" op pagina 35.

SW2-4: AM-gevoeligheid

On (Aan): AM activeert het storing- en alarmrelais AM-alarm wordt gesignaleerd via zowel alarm- als storingsuitgangen (fabrieksinstelling).

Opmerking: Dit is een configuratie die EN 50131 klasse 3 vereist.

Off (Uit): AM alleen naar storingrelais. AM-alarm wordt gesignaleerd via storingsuitgang.

AM-kalibratie

Tijdens het opstarten wordt het AM-circuit gekalibreerd Het is belangrijk om binnen deze 60 seconden na het opstarten te controleren of er zich geen veranderingen hebben voorgedaan in het detectie veld binnen een straal van 1 meter van de detector. De detector kan anders valse AM-alarmen veroorzaken en mogelijk zijn deze alarmen niet te herstellen.

Het detectie patroon configureren

- Indien nodig verwijderen de maskers (figuur 8, punt 1). Het gewijzigde patroon is afgebeeld in figuur 8, punten 3 tot en met 7.

Opmerking: Als zowel beide maskers zijn geïnstalleerd, het detectie bereik is beperkt tot 6 m

- Het detectiepatroon wijzigen door uit breken van maskers delen (weergegeven als grijs in figuur 8, punt 2).
- Plak de juiste spiegel stickers indien nodig. Zie afbeelding 7, punt 1 voor details.

Let op: Verwijderen van stickers kan het spiegel oppervlak beschadigen.

- Wanneer er voorwerpen zich direct onder de detector bevinden, plaats dan het masker aan de binnenkant van het venster (standaard). Hiermee schakelt u dat deel van het gordijnen uit, dat naar kijkt op het object, hierdoor kan de detector onstabiel worden. Zie afbeelding 7, punt 2.

Zelftest

De detector test de PIR-, microgolf- en AM-schakelingen doorlopend. Storingen worden gerapporteerd aan de centrale als technische fouten.

Looptest voor de detector uitvoeren

U kunt op twee manieren overschakelen naar de looptestfunctie.

SW1-6 ingesteld op (LED aan), SW1-5 ingesteld op (Extern uit)

In deze modus is de LED-indicatie altijd ingeschakeld (constante looptestmodus).

SW1-6 ingesteld op (LED aan), SW1-5 ingesteld op (Extern aan)

Deze instelling activeert de looptestingang (pin 7) en de dag/nacht-ingang (pin 8). Hiermee kan de gebruiker extern de LED-aanduiding activeren door de detector in de dagmodus in te stellen en de looptest te activeren.

Groene modus

Wanneer SW1-5 is ingesteld op Extern aan, wordt de radar uitgeschakeld gedurende de dagmode (zonder WT) om het stroomverbruik te reduceren. De detector werkt vervolgens alleen maar als Alleen PIR.

Opmerking: De dag/nacht-lijn moet zijn aangesloten op de centrale om deze mode te kunnen gebruiken.

Alarmgeheugen



Wanneer SW1-5 is ingesteld op Extern aan, worden de alarmen die gedurende de nacht zijn opgetreden opgeslagen in het detectorgeheugen. Ze worden aangeduid met een knipperende rode LED wanneer de centrale wordt overgeschakeld naar de dagmodus (looptest uitgeschakeld). Het geheugen wordt gewist wanneer de detector weer in de nachtmode wordt geschakeld.






Opmerking: Stel SW1-6 in op (Uit) om te voorkomen dat het alarmgeheugen op de LED's wordt weergegeven. Zie "SW1-6: LED's" op pagina 35.

LED's en uitgangen


Als u de LED-functionaliteit wilt inschakelen, stelt u SW1-6 in op (Aan), anders zijn de LED's uitgeschakeld in iedere willekeurige conditie. Zie "SW1-6: LED's" op pagina 35 voor meer informatie.

Tabel 6: LED's en uitgangen

Status	Rode LED	Gele LED	Alarm-relais	Storing-relais	Opnieuw instellen
Opstarten			G	G	Automatisch na 60 sec

Status	Rode LED	Gele LED	Alarm-relais	Storing-relais	Opnieuw instellen
Lage spanning			O	O	Correcte spanning toepassen
PIR-inbraakalarm			G	G	
Microgolf inbraakalarm			G	G	
Dual beweging inbraakalarm			O	G	Automatisch na 3 sec
Dual alarm geheugen			G	G	Overschakelen naar de nachtmodus
AM-alarm			[1]	O	Afhankelijk van SW2-3
Technische storing			G	O	Succesvolle looptest

G — Gesloten, O — Open, [1] — Afhankelijk van SW2-4

 Continu aan  Normaal knipperend (1 Hz)

Specificaties

Detector technologie	Dual+AM
Bereik	4, 6, 9, 12 m instelbaar via SW1-1 en SW1-2
Kijkveld	78 graden
PIR-optiek	9 spiegelgordijnen met hoge dichtheid
Radarfrequentie	5725–5875 MHz
Maximale vermogen	13,46 mW
Max. microgolfuitgang op 1 m	0,003 µW/cm ²
Geheugenfunctie	Ja
Aansluitspanning	9 t/m 15 V _~ (12 V nominaal)
Immunitieit rimpelspanning piek-tot-piek	2 V (bij 12 V _~)
Opstarttijd detector	60 sec
Stroomverbruik	10 t/m 22 mA (11 mA nom.)
Montagehoogte	2,0 t/m 2,6 m
Bewegingsnelheid:	
DD1012AM	0,2 t/m 3,0 m/s
DD1012AM-D	0,1 t/m 4,0 m/s
Alarm (NC) / Sabotagerelais kenmerk	80 mA 30 V _~ , Form A
Storingsrelais kenmerk	80 mA 30 V _~ , Form A
Alarmtijd	3 sec
Omgevingstemperatuur	-10 tot +55°C
Relatieve luchtvochtigheid	95% max., niet-condenserend
Gewicht	120 gr.
Afmetingen (H x B x D)	126 x 63 x 50 mm
IP/IK-klasse	IP30 IK04
Afneembeveiliging	Ja

Regelgeving

Fabrikant OP DE MARKT GEBRACHT DOOR:
Carrier Fire & Security Americas Corporation Inc.
13995 Pasteur Blvd
Palm Beach Gardens, FL 33418, USA
GEAUTORISEERDE EU
VERTEGENWOORDIGER:
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Nederland

Waarschuwingen en disclaimers met betrekking tot de producten



DEZE PRODUCTEN ZIJN BEDOELD VOOR VERKOOP AAN EN INSTALLATIE DOOR GEKWALIFICEERDE BEROEPSKRACHTEN. CARRIER FIRE & SECURITY GEVEN GEEN GARANTIE DAT EEN PERSOON OF ENTITEIT DIE DIENS PRODUCTEN AANSCHAFT, WAARONDER "GEAUTORISEERDE DEALERS", OF "GEAUTORISEERDE WEDERVERKOPERS", OP DE JUISTE WIJZE ZIJN OPGELEID OF VOLDOENDE ERVARING HEBBEN OM PRODUCTEN MET BETREKKING TOT BRAND EN BEVEILIGING OP DE JUISTE WIJZE TE INSTALLEREN.

Zie voor meer informatie over garantie bepalingen en productveiligheid
<https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> of scan de QR-code.



Carrier Fire & Security verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de geldende eisen en bepalingen van alle toepasselijke regels en voorschriften, met inbegrip van maar niet beperkt tot de richtlijn 2014/53/EU. Voor meer informatie zie firesecurityproducts.com.

REACH

Product kan stoffen bevatten die ook stoffen van de kandidatenlijst zijn in een concentratie van meer dan 0,1% w/w, volgens de meest recent gepubliceerde kandidatenlijst op ECHA-website. Informatie over veilig gebruik is te vinden op <https://firesecurityproducts.com/en/content/intrusion-intro>



2012/19/EU (WEEE richtlijn): Producten met deze label mogen niet verwijderd worden via de gemeentelijke huisvuilscheiding in de Europese Gemeenschap. Voor correcte vorm van kringloop, geef je de producten terug aan jou lokale leverancier tijdens het aankopen van een gelijkaardige nieuw toestel, of geef het af aan een gespecialiseerde verzamelpunt. Meer informatie vindt u op de volgende website: recyclethis.info

Product documentatie



Raadpleeg de volgende weblink om de digitale versie van de productdocumentatie te downloaden.

Deze link leidt u naar de regionale contactpagina van EMEA. Op deze pagina kunt u uw login aanvragen bij

de beveiligde webportal waar alle handleidingen zijn opgeslagen.

<https://firesecurityproducts.com/en/contact>

Contactgegevens

firesecurityproducts.com of www.aritech.com

Opis

DD1012AM(-D) to dualna czujka ruchu z układem wykrywania przesłonięcia czujki (AM).

Połączono w niej opatentowaną technologię optyki lustrzanej PIR z opatentowaną radarową technologią sterowania zasięgiem.

Instalacja - wskazówki

Patrz Rysunek 1.

Czujka jest przeznaczona do montażu na ścianie, ale przy zastosowaniu uchwyty mocującego można ją też zamontować na suficie.

Poniższe wskazówki pomogą określić najlepsze miejsce instalacji czujki.

- Czujkę należy zamontować w taki sposób, aby oczekiwany kierunek ruchu intruza przecinał obszar wykrywania (patrz rys. 3).
- Czujkę należy zamontować na stabilnej powierzchni na wysokości od 2,0 m do 2,6 m od podłogi.
- Czujki nie należy montować w odległości 0,5 m od metalowych obiektów lub w odległości 1,5 m od lamp fluorescencyjnych.
- Z przodu czujki nie należy umieszczać obiektów, które mogłyby zasłaniać pole widzenia.
- Czujki należy umieścić w odległości co najmniej 6 m od siebie. Jeśli czujki są montowane naprzeciwko siebie, aby zapobiec zakłóceniom, należy użyć ustawienia krótkiego zasięgu.

Technologia podwójnego przetwarzania zastosowana w niniejszej czujce zabezpiecza ją przed fałszywymi alarmami. Należy jednak unikać potencjalnych przyczyn niestabilności, takich jak:

Zakłócenia związane z technologią PIR:

- Światło słoneczne padające bezpośrednio na czujkę
- Źródła ciepła w polu widzenia czujki
- Silne strumienie powietrza skierowane na czujkę
- Zwierzęta w polu widzenia
- Przesłonięcie pola widzenia czujki przez duże przedmioty, takie jak meble

Zakłócenia mikrofalowe:

- Powierzchnia mocowania wrażliwa na drgania
- Powierzchnie metalowe odbijające energię mikrofalową
- Ruch wody przez plastikowe rury
- Poruszające się lub drgające przedmioty, takie jak wentylatory bądź rury ogrzewania lub klimatyzacji

Zakłócenia związane z AM:

- Obiekty poruszające się w odległości poniżej 1 m od przodu czujki
- Małe owady na powierzchni czujki
- Nowoczesne oświetlenie fluorescencyjne w niewielkiej odległości (do 1,5 m)



OSTRZEŻENIE! Urządzenie nie jest uziemione. Każdy obwód zewnętrzny podłączony do czujki musi w całości znajdować się wewnątrz tego samego budynku i być uziemione za pomocą dedykowanego zacisku uziemienia.

Izolacja kabli podłączonych do urządzenia powinno odpowiadać wymogom norm IEC 60332-1-2 oraz IEC 60332-1-3 lub IEC 60332-2-2, w zależności od przekroju kabla, albo IEC TS 60695-11-21 niezależnie od przekroju. Ewentualnie te kable muszą spełniać wymogi normy UL 2556 VW-1.

Moc źródła zasilania czujki musi być ograniczona do 15 W.

Zalecamy regularne testowanie czujki i sprawdzanie za pomocą centrali.

Aby zamontować czujkę, należy wykonać następujące czynności:

1. Unieś przesłony kurtyn (patrz rys. 2, poz. 1 i 2).
2. Otwórz czujkę, podważając ją ostrożnie wkrętakiem (patrz rys. 2, poz. 3 i 4).

Uwaga: Nie należy dotykać czujnika piroelektrycznego (rys. 6).

3. Wyjmij śrubę pokrywy (rys. 4, poz. 2).
4. Przymocuj podstawę do ściany na wysokości od 2,0 m do 2,6 m od podłogi.

Patrz rys. 4. We wszystkich pozycjach należy użyć co najmniej dwóch śrub M4 zgodnych z normami DIN 7505B, DIN 96, DIN 7996 lub śruby z łbem płaskim o średnicy 8 mm.

- W przypadku montażu płaskiego użyj śrub w pozycji A.

- W przypadku montażu narożnego użyj śrub w pozycji B lub C.

Uwaga: W przypadku instalacji EN 50131 klasy 3 nie należy używać pozycji montażowej C.

- Aby zainstalować zabezpieczenie przed oderwaniem ST400, użyj pozycji montażowej A. Pozycja montażowa elementu ST400 jest pokazana jako poz. 3 na rys. 4. Otwórz wylot w płycie tylnej (rys. 5, poz. 2).

5. Podłącz okablowanie czujki (patrz rys. 4 i 12). Użyj wlotów kablowych w płycie tylnej (rys. 5, poz. 1) i kanału kablowego (rys. 5, poz. 3).
6. Wybierz żądane ustawienia zwerek i przełączników DIP (patrz „Konfiguracja czujki” na stronie 39, aby uzyskać więcej informacji).
7. W razie potrzeby, należy usunąć przesłony i nakleić wyklejki. Zobacz rozdział “Kształtowanie charakterystyki pokrycia czujki” na stronie 41 w celu uzyskania szczegółów.
8. W przypadku montażu do sufitu zastosuj wspornik obrotowy SB01. Pozycja montażowa wspornika SB01 jest pokazana jako poz. 1 na rys. 4.
9. Zamknij pokrywę, wsuń śrubę pokrywy i załóż przesłony kurtyny.

Połączenia

Patrz Rysunek 12.

Tabela 1: Połączenia czujki

Styk	Oznaczenie	Objaśnienie
1, 2	GND, +12V	Połączenie zasilania (od 9 do 15 V \approx , nominalnie 12 V \approx)
3, 4	ALARM	Wyjście przekaźnikowe alarmowe (33 Ω). Za pomocą zworki JA ustaw wbudowany rezystor EOL szeregowo z przekaźnikiem. Patrz „Zworki” niżej.
5, 6	TAMPER	Wyjście przełącznikowe sabotażowe (0 Ω). Za pomocą zworki JT ustaw wbudowany rezystor EOL szeregowo z przełącznikiem. Patrz „Zworki” niżej.
7	Wakl test	To wejście włącza i wyłącza diodę LED (test przejścia wł./wył.). Tryb testu przejścia można włączyć tylko wówczas, gdy czujka działa w trybie dziennym (styk 8). O tym, czy aktywna jest polaryzacja wysoka czy niska, decyduje przełącznik SW1-3 (patrz „SW1-3: Polaryzacja” na stronie 40).
8	Day/Night	To wejście przełącza czujkę w tryb dzienny (ukazanie pamięci na wskaźniku LED) lub nocny (aktywacja pamięci alarmów i skasowanie wcześniej zapisanych alarmów). O tym, czy aktywna jest polaryzacja wysoka czy niska, decyduje przełącznik SW1-3 (patrz „SW1-3: Polaryzacja” na stronie 40).
9, 10	Fault	Wyjście przekaźnikowe sygnalizacji usterek (33 Ω). Za pomocą zworki JF ustaw jeden z wbudowanych rezystorów EOL szeregowo z przekaźnikiem. Prawidłowe ustawienia rezystorów — patrz „Zworki” niżej.

Uwagi

- Wejść 7 i 8 można użyć tylko wówczas, gdy przełącznik SW1-5 jest ustawiony na Zdalne zał. Patrz „SW1-5: Funkcje sterowane zdalnie” na stronie 40.
- Dioda LED jest włączona tylko wówczas, gdy przełącznik SW1-6 jest ustawiony na Dioda LED zał.

Na rys. 10 pokazano, jak skonfigurować linię w konfiguracji wielorezystorowej.

Rysunek 10

(1) Przełącznik alarmowy	Ra	Rezystor alarmowy EOL
(2) Linia alarmowa	Rt	Rezystor sabotażowy EOL
(3) Wyjście przełącznikowe sabotażowe	Rf	Rezystor EOL sygnalizacji usterek
(4) Przełącznik sygnalizacji usterek		


Konfiguracja czujki

Lokalizację zworek i przełączników DIP przedstawiono na rys. 13.

Zworki


Zworki służą do ustawiania trybu i wartości wbudowanego rezystora EOL. Jego obwód pokazano na rys. 10.

JA: Konfiguracja wbudowanego rezystora EOL alarmowego (Ra)

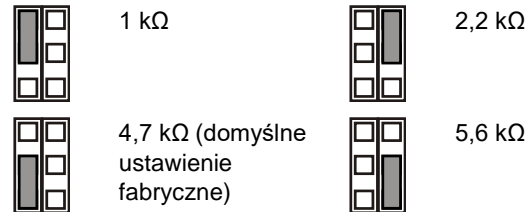


Wył.: Brak wbudowanego rezystora EOL alarmowego.

JT: Konfiguracja wbudowanego rezystora EOL sabotażowego (Rt)

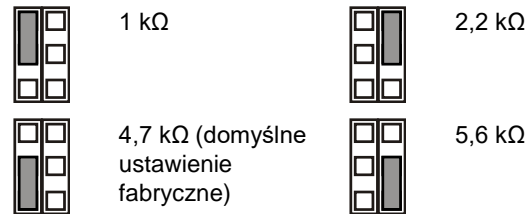

Wył.: Brak wbudowanego rezystora EOL sabotażowego.

JF: Konfiguracja wbudowanego rezystora EOL sygnalizacji usterek (Rf)

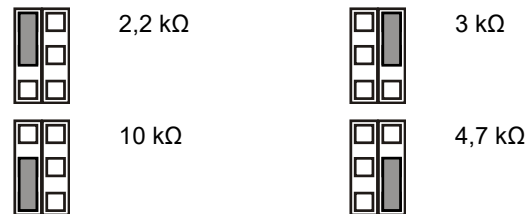

Wył.: Brak wbudowanego rezystora EOL sygnalizacji usterek (domyślne ustawienie fabryczne).

J1: Konfiguracja trybu EOL linii

Zał.: 3-rezystorowa linia pojedyncza.

Wył.: Izolowany styk usterek i linia 2-rezystorowa.

Konfigurowanie linii

Aby skonfigurować linie, należy skorzystać z poniższych wskazówek.

- Wybierz odpowiednie wartości rezystora EOL za pomocą zworek JA, JT i JF. Na przykład za pomocą zworki JT można określić wartość Rt.
- W przypadku wyjść izolowanych wyjmij zworkę JT i J1.
- Aby wykluczyć wewnętrzne rezystory EOL, wyjmij zworki JA, JT i JF.
- W przypadku konfiguracji dwurezystorowej wyjmij zworkę J1 i użyj styków 3 i 6.

W przypadku linii z ustawionymi wszystkimi rezystorami wbudowanymi rezystancja strefy może mieć niższe wartości.

Tabela 2: Wartości rezystancji linii

Stan linii	Wartość	Domyślnie
Sabotaż (zwarcie)	0 Ω	0 Ω
Normalny	Rt	4,7 kΩ
Alarm	Rt+Ra	9,4 kΩ
Usterka	Rt+Rf	14,7 kΩ
AM	Rt+Ra+Rf	19,4 kΩ
Sabotaż (rozwarcie)	∞	∞

Przełączniki DIP

Tabela 3: SW1, ustawienia ogólne

Przełącznik	Wartości	
6: Dioda LED	Zał.: Dioda LED zał.*	Wył.: Dioda LED wył.
5: Zdalne	Zał.: Zdalne zał.	Wył.: Zdalne wył.*
4: Zdalny test automatyczny	Zał.: Zdalny test automatyczny włączony	Wył.: Zdalny test automatyczny wyłączony*
3: Polaryzacja	Zał.: Polaryzacja dodatnia	Wył.: Polaryzacja ujemna*
1, 2: Zasięg radaru	1 zał., 2 zał.: 12 m* 1 wył., 2 zał.: 9 m	1 zał., 2 wył.: 6 m 1 wył., 2 wył.: 4 m

* Domyślne ustawienie fabryczne

Tabela 4: SW2, ustawienia AM


Przełącznik	Wartości	
4: Sygnalizacja AM	Zał.: AM do przekaźnika sygnalizacji usterek i alarmowego*	Wył.: AM tylko do przekaźnika sygnalizacji usterek
3: Resetowanie	Zał.: Automatyczne resetowanie*	Wył.: Autoryzowane resetowanie
2: Czulość AM	Zał.: Zaawansowana czulość AM*	Wył.: Standardowa czulość AM
1: Tryb dzienny/nocny AM	Zał.: Tylko tryb dzienny AM*	Wył.: Tryb dzienny i nocny AM

* Domyślne ustawienie fabryczne

Przełącznik DIP SW1, ustawienia ogólne

SW1-1, SW1-2: Zasięg radaru

Za pomocą przełączników SW1-1 i SW1-2 można ustawić zasięg radaru odpowiednio do zastosowania. Jest to radar z regulacją zasięgu, przez co zasięg wykrywania jest bardzo dokładny.

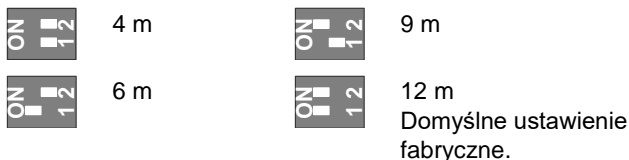

SW1-3: Polaryzacja

Zał.: Polaryzacja dodatnia. Konfiguruje wejścia (WT i D/N) jako „Active high” (Aktywna polaryzacja wysoka).

Wył.: Polaryzacja ujemna. Konfiguruje wejścia (WT i D/N) jako „Active low” (Aktywna polaryzacja niska). Domyślne ustawienie fabryczne.

Funkcję objaśniono na rys. 9.

Rysunek 9

- | | |
|------------------------|--------------------|
| (1) Polaryzacja wysoka | (3) Test przejścia |
| (2) Polaryzacja niska | (4) Dzień/noc |

Ta funkcja zależy także od ustawienia przełącznika SW1-5. Patrz „SW1-5: Funkcje sterowane zdalnie” niżej.

SW1-4: Zdalny test automatyczny

Zał.: Zdalny test automatyczny włączony-pozwala na włączanie zdalne testu z centrali.

Wył.: Zdalny test automatyczny wyłączony-funkcja nie jest dostępna (ustawienie domyślne).

Gdy zdalny test automatyczny jest włączony, centrala może wprowadzić czujkę w tryb testu diagnostycznego. Test jest włączany przez aktywację trybu Walk Test (sygnał WT w trybie dziennym). Czujka otwiera przekaźnik alarmowy, jeżeli wynik testu jest pozytywny. Jeżeli wynik jest negatywny, otwarty zostanie również przekaźnik uszkodzenia. Po zakończeniu testu, czujka wraca do normalnego trybu pracy.

Działanie funkcji zależy również od ustawień przełącznika SW1-5. Zobacz również opis poniżej „SW1-5: Funkcje sterowane zdalnie” niżej.

SW1-5: Funkcje sterowane zdalnie

Zał.: Zdalne zał. Włącza wejścia WT i dzień/noc.

Wył.: Zdalne wył. Wyłącza wejścia WT i dzień/noc (domyślne ustawienie fabryczne).

Poniższe funkcje zależą od ustawienia Zdalne.

Tabela 5: Funkcje zależne od ustawienia Zdalne

Lp.	Opis	SW1-5 Zdalne zał.	SW1-5 Zdalne wył.
SW1-3	Polaryzacja	Możliwość wyboru	Tylko dodatnia
SW2-1	Tryb dzienny / nocny AM	Możliwość wyboru	Tryb dzienny i nocny AM
SW2-3	Resetowanie	Możliwość wyboru	Automatyczne resetowanie
WT	Wejście WT	Włączone	Wyłączone
D/N	Wejście D/N	Włączone	Wyłączone
Inne	Tryb eko	Włączony w trybie dziennym bez WT	Wyłączony
	Pamięć alarmu	Włączona w trybie dziennym bez WT	Wyłączona
	Zdalny test	Wykonywany po przełączeniu w tryb dzienny z WT	Wyłączony

Patrz również „Połączenia” na stronie 39.

SW1-6: Diody LED

Zał.: Diody LED włączone. Funkcje diod LED — patrz „Diody LED i wyjścia” na stronie 41.

Wył.: Diody LED wyłączone w każdym stanie.

Przełącznik DIP SW2, ustawienia AM

SW2-1: Tryb dzienny/nocny AM

Zał.: Tylko tryb dzienny AM. Wykrywanie AM działa tylko w trybie dziennym (domyślne ustawienie fabryczne).

Wył.: Tryb dzienny i nocny AM. Wykrywanie AM zawsze działa (w trybie dziennym i nocnym).

Ta funkcja zależy także od ustawienia przełącznika SW1-5. Patrz „SW1-5: Funkcje sterowane zdalnie” na stronie 40.

SW2-2: Czulość AM

Zał.: Zaawansowana czulość AM. Czujka sygnalizuje maskowanie obszaru AM (domyślne ustawienie fabryczne).

Wył.: Standardowa czulość AM. Czujka sygnalizuje zbliżanie się do obszaru AM.

SW2-3: Resetowanie

Zał.: Automatyczne resetowanie. Stan alarmu AM można zresetować po 40 s od wystąpienia alarmu AM (domyślne ustawienie fabryczne).

Wył.: Autoryzowane resetowanie. Stan alarmu AM można zresetować tylko po zastosowaniu trybu WT i trybu dziennego.

Uwagi

- Przy ustawieniu zaawansowanym (SW2-2 zał.) należy usunąć źródło alarmu AM, aby dozwolone było resetowanie alarmu AM.
- Jeśli alarmu AM nie można zresetować przez resetowanie automatyczne lub autoryzowane, należy odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie.
- Należy przeprowadzić test przejścia, aby sprawdzić, czy ustawienia urządzenia są odpowiednie dla danego zastosowania.

Ta funkcja zależy także od ustawienia przełącznika SW1-5. Patrz „SW1-5: Funkcje sterowane zdalnie” na stronie 40.

SW2-4: Sygnalizacja AM

Zał.: AM do przekaźnika sygnalizacji usterek i alarmowego. Alarm AM jest sygnalizowany przez wyjście alarmowe i sygnalizacji usterek (domyślne ustawienie fabryczne).

Uwaga: Jest to konfiguracja wymagana normą EN 50131 klasa 3.

Wył.: AM tylko do przekaźnika sygnalizacji usterek. Alarm AM jest sygnalizowany przez wyjście sygnalizacji usterek.

Kalibracja AM

Podczas uruchamiania układ AM kalibruje się zgodnie ze swoim środowiskiem. Należy zadbać o to, aby nie było żadnych zmian w środowisku w odległości do 1 m od czujki w czasie 60 s od włączenia zasilania. W przeciwnym razie czujka może być podatna na fałszywe alarmy AM, których nie można zresetować.

Kształowanie charakterystyki pokrycia czujki

- Usuń przesłony w razie potrzeby (Rysunek 8, pozycja 1). Zmodyfikowane charakterystyki są pokazane na Rysunku 8, pozycje od 3 do 7.

Uwaga: jeżeli obie przesłony pozostaną założone, zasięg czujki jest ograniczony do 6 m (domyślnie).

- Możliwa jest modyfikacja charakterystyki przez wyłamywanie części przesłony (pokazane jako

wyszarzone fragmenty na Rysunku 8, pozycja 1). Odpowiadające fragmenty kurtyn są pokazane na Rysunku 8, pozycja 2.

- Naklej wyklejki na lustra w celu zamaskowania części kurtyny. Zobacz szczegóły na Rysunku 7, pozycja 1.

Przeostroga: Usuwanie naklejonych elementów może uszkodzić powierzchnię lustra.

- Jeżeli bezpośrednio pod czujką znajdują się przeszkody, należy założyć odpowiednią przesłonę (jest założona domyślnie). Zobacz Rysunek 7, pozycja 2.

Autotest

Czujka stale monitoruje obwody PIR, mikrofalowe i AM. Uszkodzenia są zgłaszane do centrali jako usterki techniczne.

Testowanie czujki

Istnieją dwa sposoby włączenia trybu testu przejścia.

Przełącznik SW1-6 ustawiony na Dioda LED zał., a przełącznik SW1-5 na Zdalne wył.

W tym trybie sygnalizacja LED jest zawsze włączona (stały tryb testu przejścia).

Przełącznik SW1-6 ustawiony na Dioda LED zał., a przełącznik SW1-5 na Zdalne zał.

Przy tym ustawieniu włączone jest wejście testu przejścia (styk 7) i wejście dzień/noc (styk 8). Umożliwia to użytkownikowi zdalne włączenie sygnalizacji LED przez przestawienie czujki w tryb dzienny oraz aktywację testu przejścia.

Tryb ekologiczny

Gdy przełącznik SW1-5 jest ustawiony na Remote on (Zdalne zał.), radar jest wyłączony w trybie dziennym (bez WT) w celu ograniczenia poboru prądu. Czujka działa wówczas tylko w trybie PIR.

Uwaga: Aby ten tryb działał, linia dzień/noc musi być podłączona do centrali.

Pamięć alarmu

Gdy przełącznik SW1-5 jest ustawiony na Zdalne zał., alarmy, które wystąpiły w trybie nocnym, są zapisywane w pamięci czujki. Są one sygnalizowane przez migającą na czerwono diodę LED po przełączeniu urządzenia w tryb dzienny (test przejścia wyłączony). Pamięć jest czyszczona po ponownym przełączeniu czujki w tryb nocny.

Uwaga: Aby zapobiec pokazywaniu pamięci alarmu przez diody LED, należy ustawić przełącznik SW1-6 na Off (Wył.). Patrz „SW1-6: Diody LED” na stronie 40.

Diody LED i wyjścia

Aby włączyć funkcje diod LED, należy ustawić przełącznik SW1-6 na On (Zał.); w przeciwnym razie diody LED będą wyłączone w każdym stanie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz „SW1-6: Diody LED” na stronie 40.

Tabela 6: Diody LED i wyjścia

Status	Czerwona dioda LED	Żółta dioda LED	Przełącznik alarmowy	Przełącznik sygnalizacji i usterek	Resetowanie
Uruchomienie			Zw.	Zw.	Automatycznie po 60 s.
Niskie napięcie			Rozw.	Rozw.	Zastosuj prawidłowe napięcie
Alarm intruza PIR			Zw.	Zw.	
Alarm intruza mikrofalowy			Zw.	Zw.	
Podwójny alarm wykrywania ruchu intruza			Rozw.	Zw.	Automatycznie po 3 s.
Pamięć alarmu z dwóch czujników			Zw.	Zw.	Przełącz w tryb nocny
Alarm AM			[1]	Rozw.	Zależy od ustawienia SW2-3
Usterka techniczna			Zw.	Rozw.	Udany test przejścia

[1] — Zależy od ustawienia SW2-4

Świeci w sposób ciągły Miga normalnie (1 Hz)

Dane techniczne

Technologia czujki	Dualna+AM
Zasięg	4, 6, 9, 12 m, wybierany za pomocą przełączników SW1-1 i SW1-2
Kąt widzenia	78 stopni
Optyka PIR	9 kurtyn lustrzanych o wysokiej gęstości
Częstotliwość mikrofalowa	5725–5875 MHz
Maskymalna moc wyjściowa	13,46 mW
Maks. moc wyjściowa mikrofal przy 1 m	0,003 μ W/cm ²
Funkcja pamięci	Tak
Zasilanie	od 9 do 15 V $\overline{=}$ (nominalnie 12 V)
Odporność na tętnienia	2 V (przy 12 V $\overline{=}$)
Czas uruchamiania czujki	60 s
Pobór prądu	od 10 do 22 mA (nominalnie 11 mA)
Wysokość montażu	od 2,0 do 2,6 m
Zakres prędkości celu:	
DD1012AM	od 0,2 do 3,0 m/s
DD1012AM-D	od 0,1 do 4,0 m/s
Charakterystyka przełącznika Alarm (NC) / Sabotaż	80 mA 30 V $\overline{=}$, Typ A
Charakterystyka przełącznika sygnalizacji usterek	80 mA 30 V $\overline{=}$, Typ A
Czas alarmu	3 s
Temperatura pracy	od -10 do +55°C
Wilgotność względna	maks. 95%, bez kondensacji
Waga	120 g
Wymiary (S x W x G)	126 x 63 x 50 mm
Klasa IP/IK	IP30 IK04

Zabezpieczenie przed oderwaniem Tak

Informacje prawne

Producent WPROWADZONE NA RYNEK PRZEZ:
Carrier Fire & Security Americas Corporation Inc.
13995 Pasteur Blvd
Palm Beach Gardens, FL 33418, USA
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL NA TERENIE UE:
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holandia

Ostrzeżenia i zastrzeżenia dotyczące produktu



TEN PRODUKT JEST PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY I MONTAŻU PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW. CARRIER FIRE & SECURITY NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE JAKAKOLWIEK OSOBA LUB JAKIKOLWIEK PODMIOT NABYWAJĄCY JEJ PRODUKTY, W TYM „AUTORYZOWANI SPRZEDAWCY” ORAZ „AUTORYZOWANI DEALERZY”, SĄ PRAWIDŁOWO PRZESZKOLENI LUB DOŚWIADCZENI TAK, BY MOGLI PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ PRODUKTY ZABEZPIEZAJĄCE.

Więcej informacji o zastrzeżeniach dotyczących gwarancji oraz bezpieczeństwa produktów można przeczytać na stronie <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> lub po zeskanowaniu kodu QR.



Dyrektywy Unii Europejskiej

Carrier Fire & Security niniejszym deklaruje zgodność urządzenia ze wszystkimi wymaganiami wszystkich stosownych dyrektyw, łącznie z, lecz nie ograniczając się do, Dyrektywą 2014/53/EU. Więcej informacji na stronie firesecurityproducts.com.

REACH

Produkt może zawierać substancje, które znajdują się na liście kandydackiej, w stężeniu powyżej 0,1% wag., zgodnie z ostatnio opublikowaną listą kandydacką na stronie internetowej ECHA.

Informacje na temat bezpiecznego użytkowania można znaleźć na stronie <https://firesecurityproducts.com/en/content/intrusi-on-intro>



2012/19/EU (dyrektywa WEEE): Na terenie Unii Europejskiej produktów oznaczonych tym znakiem nie wolno wyrzucać wraz z odpadami miejskimi. W celu zapewnienia prawidłowego recyklingu produkt należy oddać lokalnemu sprzedawcy lub przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: recyclethis.info

Dokumentacja produktu

Zapoznaj się z poniższym linkiem, aby pobrać elektroniczne wersje dokumentacji produktu.



Ten link prowadzi do regionalnej strony kontaktowej w regionie EMEA. Na tej stronie możesz wnioskować o login do bezpiecznego portalu internetowego, na którym przechowywane są wszystkie instrukcje.

<https://firesecurityproducts.com/en/contact>

Informacje kontaktowe

firesecurityproducts.com lub www.aritech.com

PT: Ficha de Instalação

Descrição

DD1012AM(-D) é um sensor de movimento duplo AM.

Combina a tecnologia patenteada PIR de óptica de espelho com a tecnologia patenteada "Range Controlled Radar".

Conselhos de instalação

Ver a figura 1.

O detector destina-se a ser montado na parede, embora possa ser instalado também no tecto, utilizando um suporte de montagem.

Utilize as directrizes que se seguem para determinar a melhor localização para a instalação do detector.

- Instale o detector de modo que o movimento previsto de um intruso atravesse o padrão de detecção (consulte a Figura 3).
- Instale o detector numa superfície estável, a uma altura entre 2,0 e 2,6 m do solo.
- Não instale o detector a menos de 0,5 m de objectos metálicos ou a menos de 1,5 m de luzes fluorescentes.
- Não coloque objectos à frente do detector que possam impedir uma linha de visão clara.
- Instale os detectores a uma distância mínima de 6 m uns dos outros, e utilize a definição de curto alcance para evitar interferências ao montar os detectores virados um para o outro.

A tecnologia de duplo processamento deste detector é muito resistente ao perigo de falsos alarmes. No entanto, evite potenciais causas de instabilidade, tais como:

Perigos PIR:

- Luz solar directa no detector
- Fontes de calor dentro do campo de visão do detector
- Correntes de ar fortes que incidam no detector
- Animais dentro do campo de visão
- Obscurecimento do campo de visão do detector devido a objectos de grandes dimensões, tais como peças de mobiliário

Perigos relacionados com microondas:

- Superfície de instalação susceptível a vibrações
- Superfícies metálicas que reflectam a energia das microondas
- Movimento da água nos tubos de plástico
- Objectos em movimento ou que vibrem, tais como ventoinhas e canais de aquecimento ou ar condicionado

Perigos AM:

- Objectos em movimento a menos de 1 m da parte da frente do detector
- Pequenos insectos no detector
- Iluminação fluorescente moderna na proximidade (dentro de 1,5 m)



AVISO! O equipamento não se encontra ligado à terra. Qualquer circuito externo ligado ao equipamento deve estar localizado no interior do mesmo edifício e ligado a um condutor de terra.

O isolamento dos condutores ligados ao equipamento devem estar em conformidade com a IEC 60332-1-2 e IEC 60332-1-3 ou IEC 60332-2-2, dependendo da área da secção transversal do condutor, ou com a IEC TS 60695-11-21, independentemente da área transversal. Em alternativa, os condutores devem estar em conformidade com a norma UL 2556 VW-1.

A fonte de alimentação do detetor deve ser limitada a 15 W de potência.

Recomenda-se fazer regularmente um walk test ao detector e uma verificação no painel de controlo.

Para instalar o detector:

1. Retire o insert personalizável (consulte a Figura 2, itens 1 e 2).
2. Inserindo uma chave de parafusos, abra cuidadosamente o detector (consulte a Figura 2, itens 3 e 4).

Cuidado: não toque no sensor piroeléctrico (Figura 6).

3. Retire o parafuso da tampa (Figura 4, item 2).
4. Fixe a base à parede, a uma distância do chão entre 2,0 e 2,6 m.

Consulte a Figura 4. Em todas as posições, utilize um mínimo de dois parafusos M4 dos padrões DIN 7505B, DIN 96, DIN 7996, ou um parafuso de cabeça chata com 8 mm de diâmetro.

- Para montagem plana, utilize parafusos nas posições A.

- Para montagem de canto, utilize parafusos na posição B ou C.

Nota: para instalações EN 50131 de grau 3, não utilize a posição de montagem C.

- Para instalar a tampa de remoção ST400, utilize as posições de montagem A. A posição de montagem ST400 é mostrada como o item 3 na Figura 4. Abra a saída na chapa traseira (Figura 5, item 2).

5. Ligue os cabos eléctricos do detector (consulte as Figuras 4 e 12). Utilize as entradas de cabos na chapa traseira (Figura 5, item 1) e o canal de cabos (Figura 5, item 3).
6. Seleccione o jumper desejado e as configurações dos DIP switches (consulte "Configuração do detector" na página nº 44 para obter mais informações).
7. Remova as máscaras e coloque os autocolantes, se necessário. Para mais informação, consultar "Configurar padrão de cobertura" na página nº 46.
8. Para aplicações em tectos, utilize o suporte de montagem rotativo SB01. A posição de montagem SB01 é mostrada como o item 1 na Figura 4.
9. Feche a tampa, insira o parafuso da tampa e coloque o insert personalizável.

Ligações

Ver a figura 12.

Tabela 1: Ligações do detector

Terminal	Etiqueta	Explicação
1, 2	GND, +12V	Ligação da fonte de alimentação (9 a 15 V \pm , 12 V \pm nominal)
3, 4	ALARM	Saída de relé de alarme (33 Ω). Utilize o jumper JA para configurar a resistência EOL integrada em série com o relé. Consulte "Jumpers" abaixo.
5, 6	TAMPER	Saída de interruptor tamper (0 Ω). Utilize o jumper JT para configurar a resistência EOL integrada em série com o interruptor. Consulte "Jumpers" abaixo.
7	Walk test	Esta entrada activa e desactiva o LED (walk test On/Off). Só é possível entrar no modo de walk test quando o detector está no modo Dia (pino 8). Active high ou low é determinado por SW1-3 (consulte "SW1-3: Polaridade" na página nº 45).
8	Day/Night	Esta entrada alterna o detector no modo dia (mostra a memória no indicador LED) ou noite (activa a memória de alarmes e limpa os alarmes anteriormente guardados). A polaridade active high ou low é determinada por SW1-3 (consulte "SW1-3: Polaridade" na página nº 45).
9, 10	Fault	Saída de relé de falha (33 Ω). Utilize o jumper JF para inserir uma das resistências EOL integradas em série com o relé. Consulte "Jumpers" abaixo para ver as definições correctas da resistência.

Notas

- As entradas 7 e 8 só podem ser utilizadas quando SW1-5 estiver configurado como Remoto ligado. Consulte "SW1-5: Funcionalidade remota" na página nº 45.
- O LED só é activado quando SW1-6 está configurado como LED ligado.

A Figura 10 explica como criar uma zona única com uma configuração de resistência múltipla.

Figura 10

(1) Relé de alarme	Ra	Resistência EOL de alarme
(2) Zona de alarme	Rt	Resistência EOL de tamper
(3) Saída do interruptor de tamper	Rf	Resistência EOL de falha
(4) Relé de falha		


Configuração do detector

Consulte a Figura 13 para ver as localizações dos jumpers e DIP switches.

Jumpers


Os jumpers definem o modo e o valor do EOL integrado. O circuito é mostrado na Figura 10.

JA: definir a resistência EOL de alarmes integrada (Ra)



Off (Desligado): sem EOL de alarme integrado.

JT: definir a resistência EOL de tamper integrada (Rt)



Off (Desligado): sem EOL de tamper integrado.

JF: definir a resistência EOL de falha integrada (Rf)



Off (Desligado): sem EOL de falha integrado (predefinição de fábrica).

J1: definir o modo EOL de zona

On (Ligado): zona única de 3 resistências.

Off (Desligado): zona de 2 resistências e contacto de falha isolado

Configuração da zona

Para configurar a zona, aplique as directrizes seguintes:

- Selecione os valores da resistência EOL aplicáveis com JA, JT e JF. Por exemplo, a definição do jumper JT determina o valor Rt.
- Para saídas isoladas, remova JT e J11.
- Remova os jumpers JA, JT e JF para excluir os valores de EOL integrado.
- Para a configuração de resistência dupla, remova J1 e utilize o terminal 3 e 6.

Para uma zona única com todas as resistências integradas definidas, a resistência de zona pode ser a seguinte:

Tabela 2: Valores de resistência de zona

Estado da zona	Valor	Valor predefinido
Tamper (curto)	0 Ω	0 Ω
Normal	Rt	4,7 k Ω
Alarme	Rt+Ra	9,4 k Ω
Fault (Falha)	Rt+Rf	14,7 k Ω
AM	Rt+Ra+Rf	19,4 k Ω
Tamper (aberto)	∞	∞

DIP switches

Tabela 3: SW1, definições gerais

Interruptor	Valores	
6: LED	On (Ligado): LED ligado*	Off (Desligado): LED desligado
5: Remoto	On (Ligado): remoto ligado	Off (Desligado): remoto desligado*
4: Teste auto remoto	On (Ligado): Teste auto remote ativado	Off (Desligado): Teste auto remote desativado*
3: Polaridade	On (Ligado): polaridade positiva	Off (Desligado): polaridade negativa*
1, 2: Alcance do radar	1 On, 2 On: 12 m* 1 Off, 2 On: 9 m	1 On, 2 Off: 6 m 1 Off, 2 Off: 4 m

* Predefinição de fábrica

Tabela 4: SW2, definições AM

Interruptor	Valores	
4: Sinalização AM	On (Ligado): AM para relés de falha e alarme*	Off (Desligado): AM para relé de falha apenas
3: Reinicialização	On (Ligado): reinicialização automática*	Off (Desligado): reinicialização autorizada
2: Sensibilidade AM	On (Ligado): sensibilidade AM avançada*	Off (Desligado): sensibilidade AM padrão
1: Modo dia/noite AM	On (Ligado): Apenas modo dia AM*	Off (Desligado): Modo dia e noite AM

* Predefinição de fábrica

DIP switch SW1, definições gerais

SW1-1, SW1-2: alcance do radar

Utilize SW1-1 e SW1-2 para definir o alcance do radar exactamente para corresponder à aplicação. O radar é do tipo "range-gating" (com selecção de profundidade), o que significa que o alcance de detecção é muito preciso.



4 m



9 m



6 m



12 m

Predefinição de fábrica.

SW1-3: Polaridade

On (Ligado): polaridade positiva. Configura as entradas (WT e D/N) como "Active high".

Off (Desligado): polaridade negativa. Configura as entradas (WT e D/N) como "Active low". Predefinição de fábrica.

A funcionalidade é mostrada na Figura 9.

Figura 9

- | | |
|----------------------|---------------|
| (1) Polaridade alta | (3) Walk test |
| (2) Polaridade baixa | (4) Dia/noite |

Esta função depende também da configuração de SW1-5. Consulte "SW1-5: Funcionalidade remota" abaixo.

SW1-4: Teste auto remoto

On (Ligado): Teste auto remoto ligado. Ativa o teste auto remoto

Off (Desligado): Teste auto remoto desligado. Desativa o teste auto remoto (por defeito).

Se o teste auto remoto se for ativado, o painel de controlo pode ativar o detetor para que este execute o diagnóstico de teste. Este teste é ativado, comutando o modo de 'walk test' (modo dia e WT ativado). O detetor o relé de alarme se o resultado do teste for positivo, e o relé de falha se o resultado for negativo. Após o teste o detetor continua em operação normal.

Esta função também depende da configuração do SW1-5. Ver "SW1-5: Funcionalidade remota" abaixo.

SW1-5: Funcionalidade remota

On (Ligado): remoto ligado. Activa as entradas de dia/noite e WT.

Off (Desligado): remoto desligado. Desactiva as entradas de dia/noite e WT (predefinição de fábrica).

A funcionalidade seguinte depende da configuração remota.

Tabela 5: Funções que dependem da configuração remota

Item	Descrição	SW1-5 Remote on	SW1-5 Remote off
SW1-3	Polaridade	Selecionável	Só positivo
SW2-1	Modo dia/noite AM	Selecionável	Modo dia e noite AM
SW2-3	Reinicialização	Selecionável	reinicialização automática
WT	Entrada de WT	Activado	Desactivado
D/N	Entrada D/N	Activado	Desactivado
Outro	Modo verde	Activado no modo dia sem WT	Desactivado
	Memória de alarme	Activado no modo dia sem WT	Desactivado
	Teste remoto	Executado depois de comutar para modo dia com WT	Desactivado

Consulte também "Ligações" na página nº 44.

SW1-6: LEDs

On (Ligado): LEDs activados. Consulte "LEDs e saídas" na página nº 46 para ver a funcionalidade dos LEDs.

Off (Desligado): LEDs desactivados para qualquer estado.

DIP switch SW2, definições AM

SW2-1: Modo dia/noite AM

On (Ligado): apenas modo dia AM. A detecção AM só funciona durante o modo dia (predefinição de fábrica).

Off (Desligado): dia e noite AM. A detecção AM opera sempre (modo dia e noite).

Esta função depende também da configuração de SW1-5. Consulte "SW1-5: Funcionalidade remota" acima.

SW2-2: Sensibilidade AM

On (Ligado): sensibilidade AM avançada. O detector assinala a máscara de área AM (predefinição de fábrica).

Off (Desligado): sensibilidade AM padrão. O detector assinala a área AM a aproximar-se.

SW2-3: Reinicialização

On (Ligado): reinicialização automática. O estado de alarme AM pode ser reinicializado 40 s após a emissão do alarme (predefinição de fábrica).

Off (Desligado): reinicialização autorizada. O estado de alarme AM só pode ser reinicializado depois de aplicar o modo WK e o modo dia.

Notas

- Para a configuração avançada (SW2-2 ligado) a origem do alarme AM deve ser eliminada antes de ser permitida a reinicialização AM.
- Se o alarme AM não puder ser reinicializado através de reinicialização automática ou autorizada, desligue e volte a ligar a fonte de alimentação .
- Deve ser executado um walk test para assegurar que as configurações do dispositivo são correctas para a aplicação.

Esta função depende também da configuração de SW1-5. Consulte “SW1-5: Funcionalidade remota” na página nº 45.

SW2-4: Sinalização AM

On (Ligado): AM para relés de falha e alarme. O alarme AM é assinalado através das saídas de alarme e de falha (predefinição de fábrica).

Nota: esta é uma configuração EN 50131 necessária de grau 3.

Off (Desligado): AM para relé de falha apenas. O alarme AM é assinalado através da saída de falha.

Calibração AM

Durante o arranque, o circuito AM calibra-se em relação ao ambiente. É importante assegurar que não são efectuadas alterações ao ambiente dentro da distância de 1 m do detector no espaço de 60 s após o arranque, caso contrário o detector poderá ser vulnerável a alarmes AM falsos, os quais poderão ser impossíveis de reinicializar.

Configurar padrão de cobertura

- Remova as máscaras (Figura 8, item 1) se necessário. O padrão modificado é indicado na Figura 8, itens 3 a 7.

Nota: Com ambas as mascaras instaladas, o alcance do detetor é limitado a 6m (de fábrica)

- Modifique o padrão através partes das máscaras (indicado na Figura 8, item 1 a cinzento). A correspondência com os fragmentos de cortinas é indicado na Figura 8, item 2.
- Coloque os autocolantes apropriados se necessário. Para mais informação, ver figura 7 item 1.

Atenção: A remoção dos autocolante pode danificar a superfície do espelho.

- Quando existem por baixo do detetor, coloque a máscara no interior da janela (por defeito). Desta forma a desativa a parte da cortina que observa para baixo sobre objeto, cuja proximidade pode destabilizar o detetor. Ver figura 7, item 2.

Auto-teste

O detetor monitoriza continuamente os circuitos PIR, de microondas e AM. Os defeitos são comunicados ao painel como falhas técnicas.

Walk test do detector

O modo de walk test pode ser activado de duas maneiras.

SW1-6 configurado como LED ligado, SW1-5 configurado como Remoto desligado

Neste modo, a indicação LED está sempre activada (modo de walk test constante).

SW1-6 configurado como LED ligado, SW1-5 configurado como Remoto ligado

Esta configuração activa a entrada de walk test (pino 7) e a entrada de dia/noite (pino 8). Isto permite que o utilizador active remotamente a indicação LED, colocando o detector no modo dia e activando o walk test.

Modo verde

Quando SW1-5 está configurado como Remoto ligado, o radar é desligado durante o modo dia (sem WT) para reduzir o consumo de energia eléctrica. O detector funciona então no modo apenas PIR.

Nota: a linha dia/noite deve ser ligada ao painel de controlo para permitir o funcionamento deste modo.

Memória de alarme

Quando SW1-5 está configurado como Remoto ligado, os alarmes que ocorreram no modo noite são guardados na memória do detector. São indicados por um LED vermelho a piscar quando a unidade comuta para o modo dia (walk test desactivado). A memória é limpa quando o detector volta a entrar no modo noite.

Nota: Configure SW1-6 como desligado (Off) para evitar mostrar a memória de alarmes nos LEDs. Consulte “SW1-6: LEDs” na página nº 45.

LEDs e saídas

Para activar a funcionalidade dos LEDs, configure SW1-6 como ligado (On), caso contrário os LEDs estão desactivados em qualquer estado. Consulte “SW1-6: LEDs” na página nº 45 para obter mais informações.

Tabela 6: LEDs e saídas

Estado	Para reinicializar				
	LED vermelho	LED amarelo	Relé de alarme	Relé de falha	
Arranque			F	F	Automaticamente após 60 s
Baixa tensão			A	A	Aplicar tensão correcta
Alarme de intruso PIR			F	F	

Estado	Para reinicializar			
	LED vermelho	LED amarelo	Relé de alarme	Relé de falha
Alarme de intrusão por microondas			F	F
Alarme de intrusão de movimento duplo			A	F
Memória Alarme DT			F	F
Alarme AM		[1]	A	Depende de SW2-3
Falha técnica			F	A

F — Fechado, A — Aberto, [1] — Depende de SW2-4

Continuamente ligado Intermitência normal (1 Hz)

Especificações

Tecnologia de detector	Duplo+AM
Alcance	4, 6, 9, 12 m selecionável através de SW1-1 e SW1-2
Ângulo de visão	78 graus
Óptica PIR	9 cortinas de espelho de elevada densidade
Frequência de microondas	5725–5875 MHz
Potência máxima de saída	13,46 mW
Saída máx. de microondas a 1 m	0,003 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
Função de memória	Sim
Entrada de alimentação	9 a 15 V = (12 V nominal)
Imunidade ripple pico a pico	2 V (a 12 V =)
Tempo de início do detector	60 s
Consumo de corrente	10 a 22 mA (11 mA nom.)
Altura da instalação	2,0 até 2,6 m
Velocidade ao “alvo”:	
DD1012AM	0,2 a 3,0 m/s
DD1012AM-D	0,1 a 4,0 m/s
Característica do alarme (NC)/relé do tamper	80 mA 30 V = , Form A
Característica do relé de falha	80 mA 30 V = , Form A
Hora de alarme	3 s
Temperatura de funcionamento	-10 a +55°C
Humidade relativa	Máx. 95%, sem condensação
Peso	120 g
Dimensões (A x L x P)	126 x 63 x 50 mm
Classificação de IP/IK	IP30 IK04
Tamper de remoção	Sim

Informação reguladora

Fabricante COLOCADO NO MERCADO POR:
Carrier Fire & Security Americas Corporation Inc.
13995 Pasteur Blvd
Palm Beach Gardens, FL 33418, USA
REPRESENTANTE EU AUTORIZADO:
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands

Avisos e isenções de responsabilidade dos produtos



ESTES PRODUTOS ESTÃO PREVISTOS PARA SEREM VENDIDOS E INSTALADOS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A CARRIER FIRE & SECURITY NÃO PODE APRESENTAR QUALQUER GARANTIA DE QUE QUALQUER PESSOA OU ENTIDADE QUE COMPRE OS SEUS PRODUTOS, INCLUINDO QUALQUER “DISTRIBUIDOR AUTORIZADO” OU “REVENDEDOR AUTORIZADO”, TEM FORMAÇÃO OU EXPERIÊNCIA ADEQUADA PARA INSTALAR CORRETAMENTE PRODUTOS RELACIONADOS COM A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS.

Para mais informações sobre isenções de garantia e sobre a segurança dos produtos, consulte <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> ou faça a leitura do código QR.



A Carrier Fire & Security declara que este dispositivo se encontra em conformidade com os requisitos e disposições aplicáveis, e com todas as regras e regulamentos aplicáveis, incluindo, entre outros, a Diretiva 2014/53/EU. Para mais informações consulte firesecurityproducts.com.

REACH

O produto pode conter substâncias da Lista de Candidatos de concentração acima de 0.1% w/w, de acordo com a lista de Candidatos publicada recentemente no site ECHA.

Informações de utilização segura podem ser encontradas em <https://firesecurityproducts.com/en/content/intrusion-intro>



2012/19/EU (directiva WEEE, sobre Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos): Os produtos marcados com este símbolo não podem ser eliminados como lixo municipal não separado na União Europeia. Para uma reciclagem adequada, devolva este equipamento ao fornecedor local aquando da compra de um novo equipamento equivalente, ou coloque-o num ponto de recolha designado para o efeito. Para mais informações, consulte: recyclethis.info

Documentação de produto

Por favor consulte o link seguinte para obter a versão eletrónica da documentação do produto.



Este link irá direcioná-lo para a página regional da EMEA. Nesta página pode solicitar o acesso ao portal seguro, onde todos os manuais se encontram armazenados.

<https://firesecurityproducts.com/en/contact>

Informação de contacto

firesecurityproducts.com ou www.aritech.com

Beskrivning

DD1012AM(-D) är en kombi AM-rörelsedetektor

Den kombinerar den patenterade PIR spegeloptiska teknologin med den patenterade Range Controlled Radar mikrovågsteknologin.

Installationsanvisningar

Se figur 1.

Detektor är avsedd för väggmontering, men kan även takmonteras med hjälp av en fästvinkel.

Använd följande anvisningar för att hitta den bästa monteringsplatsen för detektorn.

- Montera detektor så att en eventuell inkräktare förväntas korsa detektorns övervakningsområde vid förflyttning. (se figur 3).
- Montera detektor på en stabil yta 2,0–2,6 meter från golvet.
- Montera inte detektor inom 0,5 m från metallföremål eller inom 1,5 m från fluorescerande ljuskällor.
- Placera inte föremål framför detektor som blockerar detektionsområdet.
- Montera detektorerna minst 6 meter från varandra och använd inställningen för korta avstånd för att undvika störningar när detektorerna monteras mot varandra.

Den här detektorns dubbla behandlingsteknik är mycket resistent mot falsklarm. Undvik trots detta potentiella källor till instabilitet, såsom:

PIR-risker:

- direkt solljus på detektor
- värmekällor inom detektorns täckningsområde
- kraftigt luftdrag på detektor
- djur i täckningsområdet
- avskärmning av detektorns täckningsområde med stora föremål såsom möbler m.m.

Risker med mikrovågor:

- monteringsytan som är känslig för vibrationer
- metallytor som reflekterar mikrovågor
- vattenrörelser genom plaströr
- föremål som rör sig eller vibrerar, som t.ex. fläktar och värme- eller luftkonditioneringsstrumror

AM-risker:

- Objekt i rörelse mindre än 1 meter framför detektor
- Små insekter på detektor
- Modernt fluorescerande ljus i närheten (inom 1,5 meter)



WARNING! Utrustningen är inte jordad. Alla externa kretsar som är anslutna till utrustningen måste vara belägna i samma byggnad och anslutna till en skyddande jordledare.

Isoleringen på ledarna som är anslutna till utrustningen måste överensstämja med IEC 60332-1-2 och IEC 60332-1-3 eller IEC 60332-2-2, beroende på ledarens tvärsnittsarea, eller IEC TS 60695-11-21, oavsett av tvärsnittsarea. Alternativt måste sådana ledare överensstämja med UL 2556 VW-1.

Spänningskällan för detektor måste vara begränsad till 15 W.

Vi rekommenderar att detektor regelbundet gångtestas och kontrolleras via centralapparaten/manöverpanelen.

Montering av detektorn:

1. Ta av täckluckan och ta bort skruven (se figur 2, del 1 och 2).
2. Bänd försiktigt upp detektor med hjälp av en skruvmejsel (fig. 2, del 3 och 4).

Warning! Vidrör inte den pyroelektriska sensorn (figur 6).

3. Ta ut skruven för locket (figur 4, del 2).
4. Fäst bakstycket på väggen på en höjd mellan 2,0–2,6 meter från golvet.

Se figur 4. I alla lägen använd minst två M4-skruvar av standarden DIN 7505B, DIN 96, DIN 7996 eller en skruv med ett huvud med en diameter om 8 mm och en plan yta.

- För plan montering ska du använda skruvar i lägena A.

- För hörnmontering ska du använda skruvarna i position B eller C.

OBS! Använd inte monteringsplats C för installationer av typ EN 50131, grad 3.

- För installering av bortbrytningskydd ST400 ska du använda monteringspositionerna A. Monteringspositionen för ST 400 visas som pos. 3 i figur 4. Öppna utgången på bakstycket (figur 5, del 2).

5. Dra kablarna till detektor (se bild 4 och 12). Använd bakstyckets kabelgångar (figur 5, del 1) och kabelränna (figur 5 del 3)
 6. Välj önskad bygel och DIP-omkopplarinställningar (se "Ställa in detektor" på sidan 49 för mer information).
 7. Ta bort maskskydd och sätt dit klisterskydd på spegeln, om så krävs. Se "Inställning av täckningsområdet" på sidan 51 för mera detaljer.
 8. För takmontering ska du använda SB01-monteringsfäste. Monteringspositionen för SB01 visas som del 1 i figur 4.
- OBS!** SB01 får ej användas vid installationer i larmklass 3.
9. Stäng skyddet, sätt i fästskruven och placera täckluckan.

Anslutningar

Se figur 12.

Tabell 1: Detektoranslutningar

Skruv	Beteckning	Beskrivning
1, 2	GND, +12 V	Strömförsörjning (9–15 V $\overline{=}$, 12 V $\overline{=}$ nominal)
3, 4	LARM	Utgående larmrelä (33 Ω). Använd bygel JA för att ställa in den inbyggda EOL-motståndet i serie med reläet. Se "Byglar" på sidan 49.

Skruv	Beteckning	Beskrivning
5, 6	SABOTAGE	Utgående sabotagebrytare (0 Ω). Använd bygel JT för att ställa in den inbyggda EOL-motståndet i serie med kontakten. Se "Byglar" nedan.
7	Gångtest	Denna ingång aktiverar och inaktiverar lysdioden (gång test Till/Från) Gångtestläge kan bara aktiveras när detektorn är i dagläge (pin 8). Aktiv högt eller lågt bestäms av SW1-3 (se "SW1-3: Polaritet" på sidan 50).
8	Dag/natt	Denna ingång växlar detektor i dagläge (visar minne på lysdiodindikator) eller nattläge (aktiverar larmminne och raderar tidigare sparade larm). Aktiv hög eller låg polaritet bestäms av SW1-3 (se "SW1-3: Polaritet" på sidan 50).
9, 10	Fel	Utgående felrelä (33 Ω). Använd bygel JF för att använda en av de inbyggda resistorerna i serie med reläet. Se "Byglar" nedan för rätt resistorinställningar.

OBS!

- Ingång 7 och 8 kan bara användas när SW1-5 är inställd på fjärrkontroll på. Se "SW1-5: Fjärrstyringsfunktion" på sidan 50.
- Lysdioden är bara aktiv när SW1-6 är inställd på LED på.

Figur 10 förklarar hur en enkel sektion skapas med multipla motståndskonfigureringar.

Figur 10

(1) Larmrelä	Ra	Larm EOL-motstånd
(2) Larmsektion	Rt	Sabotage EOL-motstånd
(3) Sabotageutgång	Rf	Fel EOL-motstånd
(4) Felrelä		


Ställa in detektorn

Se figur 13 för bygel och DIP-omkopplingar.

Byglar


Byglar inställda för inbyggt EOL-läge och -värde. Kretsen visas i figur 10.

JA: Ställ in inbyggt EOL-motstånd (Ra)

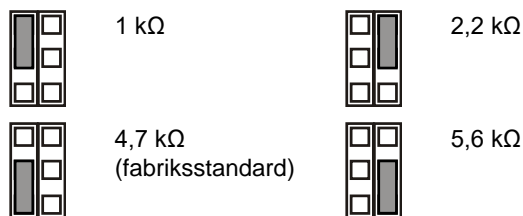


Av: Inget inbyggt EOL-motstånd (brytande relä).

JT: Ställ in inbyggt sabotage EOL-motstånd (Rt)

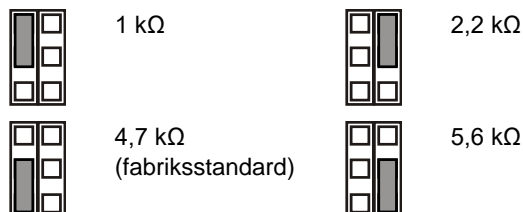

Av: Inget inbyggt EOL-motstånd (brytande relä).

JF: Inställning felutgång inbyggt EOL-motstånd (Rf)

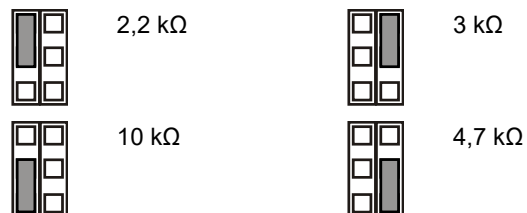

Av: Inget inbyggt EOL-motstånd (brytande relä) (fabriksstandard).

J1 : Ställ in sektion EOL-läge

På: Tre motstånd enkel sektion

Av: Potentialfri felutgång och sektion med två motstånd.

Konfigurera sektionen

För att konfigurera sektionen, gör på följande sätt.

- Välj lämpliga EOL-motståndsvärden med JA, JT och JF. Till exempel bestämmer inställningen för bygel JT Rt-värdet.
- Ta bort JT och J1 för isolerade utgångar.
- Ta bort byglarna JA och JT för att exkludera inbyggda EOL-värden.
- Ta bort J1 och använd terminal 3 och 6 för inställning av dubbla motstånd.

För en enskild sektion med alla inbyggda resistorer inställda, kan sektionmotstånd vara följande.

Tabell 2: Värden för sektionmotstånd

Sektionsläge	Värde	Standard
Sabotage (kortslutn)	0 Ω	0 Ω
Normalt	Rt	4,7 kΩ
Larm	Rt+Ra	9,4 kΩ
Fel	Rt+Rf	14,7 kΩ
AM	Rt+Ra+Rf	19,4 kΩ
Sabotage (öppen)	∞	∞

DIP-omkopplare

Tabell 3: SW1 allmänna inställningar

Switch	Värden	
6: LED	På: LED på*	Av: LED frånslagen
5: Fjärrkontroll	På: Fjärrstyrning på	Av: Fjärrstyrning av*
4: Automatisk fjärrtest	På: Automatisk fjärrtest aktiverad	Av: Automatisk fjärrtest inaktiverad*
3: Polaritet	På: Positiv polaritet	Av: Negativ polaritet*
1, 2: Mikrovågs område	1 På, 2 På: 12 m*	1 På, 2 Av: 6 m
	1 Av, 2 På: 9 m	1 På, 2 Av: 4 m

* Fabriksinställning

Tabell 4: SW2, AM-inställningar

Switch	Värden	
4: AM-signalering	På: AM på fel- och larmreläer*	Av: Endast AM på felrelä





Switch	Värden	
3: Återställa	På: Automatisk återställning (40 s)*	Av: Auktoriserad återställning
2: AM-känslighet	På: Avancerad AM-känslighet*	Av: Standard AM-känslighet
1: AM dag-/nattläge	På: Endast AM-dagläge*	Av: AM dag och natt

* Fabriksinställning

DIP-omkopplare SW 1, allmänna inställningar

SW1-1, SW1-2: Mikrovågsområde

Använd SW1-1 och SW1-2 för att ställa in exakt täckningsområde för att passa applikationen. Mikrovågen är av typen range-gating, vilket innebär att områdesbevakningen är mycket precis.

 4 m	 9 m
 6 m	 12 m Fabriksstandard.

SW1-3: Polaritet

På: Positiv polaritet. Konfigurerar ingångarna (WT och D/N) som "Hög aktivitet".

Av: Negativ polaritet. Konfigurerar ingångarna (WT och D/N) som "Låg aktivitet". Fabriksinställning.

Funktionen förklaras i figur 9.

Figur 9

- | | |
|-------------------|---------------|
| (1) Polaritet hög | (3) Gångtest |
| (2) Polaritet låg | (4) Dag /natt |

Denna funktion är också beroende av SW1-5-inställningen. Se "SW1-5: Fjärstyringsfunktion" nedan.

SW1-4: Automatisk fjärrtest

På: Automatisk fjärrtest på. Aktiverar automatisk fjärrtest.

Av: Automatisk fjärrtest av. Inaktiverar automatisk fjärrtest (fabriksinställning).

Om den automatiska fjärrtestet är aktiverad kan kontrollpanelen starta detektorn för att utföra ett diagnostiskt test. Detta test aktiveras genom att växla till gångtestläge (dagläge och gångtest aktiverad). Detektorn aktiveras larmreläet om testresultatet är lyckas och felreläet om testresultatet misslyckas. Efter testet kommer detektorn att fortsätter med normal drift.

Denna funktion beror också på SW1-5 inställning. Se "SW1-5: Fjärstyringsfunktion" nedan.

SW1-5: Fjärstyringsfunktion

På: Fjärrstyrning på. Aktiverar WT- och dag/natt-ingångar.

Av: Fjärrstyrning av. Inaktiverar WT- och dag/natt-ingångar (fabriksstandard).

Följande funktionalitet är beroende av fjärrinställningen.

Tabell 5: Funktioner beroende av fjärrinställningen

Objekt	Beskrivning	SW1-5 Fjärrstyrning på	SW1-5 Fjärrstyrning av
SW1-3	Polaritet	Valbar	Endast positiv
SW2-1	AM dag-/nattläge	Valbar	AM dag och natt
SW2-3	Återställa	Valbar	Automatisk återställning
WT	WT-ingång	Inkopplad	Frånkopplad
D/N	D/N-ingång	Inkopplad	Frånkopplad
Övrigt	Grönt läge	Aktiverad i dagläge utan WT	Frånkopplad
	Larmminne	Aktiverad i dagläge utan WT	Frånkopplad
	Fjärrtest	Utförd efter omkoppling till dagläge med WT	Frånkopplad

Se även "Anslutningar" på sidan 48.

SW1-6: LED-lampor

På: LED-lamporna är aktiverade. Se "LED-lampor och utgångar" på sidan 51 för LED-funktionalitet.

Av: LED-lamporna är inaktiva för alla lägen.

DIP-omkopplare SW2, AM-inställningar

SW2-1: AM dag-/nattläge

På: Endast AM-dagläge AM-detektering fungerar endast i dagläget (fabriksstandard).

Av: AM dag och natt AM-detektering är alltid aktiv (dag och nattläge)

Denna funktion är också beroende av SW1-5-inställningen. Se "SW1-5: Fjärstyringsfunktion" ovan.

SW2-2: AM-känslighet

På: Högre AM känslighet (fabriksstandard).

Av: Normal AM känslighet.

SW2-3: Återställ

På: Automatisk återställning AM-larmstatus kan återställas 40 sekunder efter att AM-larmet har utlöst (fabriksstandard).

Av: Auktoriserad återställning. AM-larmstatus kan endast återställas när WT och dagläge är aktiverat.

OBS!

- För den avancerade inställningen (SW2-2 är På) behöver orsaken till AM-larmet elimineras innan det är möjligt att utföra AM-återställning.
- Om AM-larmet inte kan återställas med en automatisk återställning ska du koppla från strömförsörjningen och anslut den på nytt.
- Ett gångtest ska genomföras för att säkerställa att detektorn fungerar tillfredställande.

Denna funktion är också beroende av SW1-5-inställningen. Se "SW1-5: Fjärstyringsfunktion" ovan.

SW2-4: AM-larmutgångar

På: AM till fel och larmreläer. AM-larm signaleras med både larm och felutgångar (fabrikstandard).

Obs! Detta är en konfiguration som krävs av EN 50131, grad 3.

Av: Endast AM till felrelä. AM-larm drar endast felutgång.

AM-kalibrering

Under uppstart kalibrerar AM-detektorn sig själv till miljön. Det är viktigt att se till att inga ändringar görs i miljön inom en meters radie från detektorn inom 60 sekunder efter uppstart, i annat fall kan detektorn vara känslig för falska AM-larm och dessa larm kan vara omöjliga att återställa.

Inställning av täckningsområdet

- Ta bort maskskydden (Bild 8, punkt 1) om så krävs. Det modifierade täckningsområdet visas i bild 8, punkt 3 och 7.

OBS: Om båda maskskydden är monterade blir detektorns täckningsområdet begränsad till 6 m (default).

- Modifiera täckningsområdet genom att bryta ut maskskydden (visas som grått i Bild 8, punkt 1). Motsvarande ridåer visas i bild 8, punkt 2.
- Sätt på lämpliga klistermärken för respektive spegelridå. Se bild 7, punkt 1 för mer information.

Varning: Vid borttagning av klistermärkena kan spegelytan skadas.

- Då det finns föremål nära direkt under detektorn, placera maskningen på insidan av fönstret (standard). Detta inaktiverar den del av ridåerna som ser ner på objektet, vars närhet kan destabilisera detektorn. Se bild 7, punkt 2.

Självtest

Detektorn övervakar kontinuerligt PIR-, mikrovågs- och AM-kretsar. Fel rapporteras till panelen som tekniska fel.

Gångtesta detektorn

Det finns två metoder för att koppla på gångtestläge.

SW1-6 inställd på LED på, SW1-5 inställd på fjärrstyrning av

I detta läge indikerar LED-lampan ständigt (konstant läge för gångtest).

SW1-6 inställd på LED på, SW1-5 inställd på fjärrstyrning på

Inställningen aktiverar gångtestets ingång (stift 7) och dag/natt (stift 8). Detta gör det möjligt för användaren att fjärraktivera LED-indikeringen genom att ställa in detektorn på dagläge och aktivera gångtestet.

Grönt läge

När SW1-5 är inställt för fjärrstyrning på stängs mikrovågen av under dagläge (utan WT) för att minska strömförbrukningen. Detektorn arbetar då enbart i PIR-läge.

OBS! Dag/natt-ingången måste vara ansluten till centralapparaten för att detta läge ska fungera.

Larmminne

När SW1-5 är inställt på fjärrstyrning på, sparas larm som uppkommer med nattkoppling i detektorminnet. De indikeras med en blinkande röd LED-lampa när enheten kopplas om till dagläge (gångtest inaktiverat). Minnet rensas när detektorn kopplas tillbaka till nattläget.

OBS! Ställ in SW1-6 Av för att undvika att visa larmminnet på LED-lamporna. Se "SW1-6: LED-lampor" på sidan 50.

LED-lampor och utgångar

För att aktivera LED-lampornas funktion ska du ställa SW1-6 På, annars är LED-lamporna inaktiva i alla förhållanden. Se "SW1-6: LED-lampor" på sidan 50 för mer information.

Tabell 6: LED-lampor och utgångar

Status	Röd LED	Gul LED	Larmrelä	Felrelä	Återställa
Start			Stängd	Stängd	Automatiskt efter 60 sekunder
Låg spänning			Öppen	Öppen	Anslut korrekt spänning
PIR-larm			Stängd	Stängd	
Mikrovågs-larm			Stängd	Stängd	
Kombilarm MW/PIR			Öppen	Stängd	Automatiskt efter 3 sekunder
Dubbellarm minne			Stängd	Stängd	Växla till nattläget
AM-larm			Beroende av SW2-4	Öppen	Beroende av SW2-3
Tekniskt fel			Stängd	Öppen	Lyckat gångtest

Permanent på Normal blinkning (1 Hz)

Specifikationer

Detektorteknik	Dubbel+AM
Räckvidd	4, 6, 9, 12 meter kan väljas med SW1-1 och SW1-2
Betraktningvinkel	78 grader
PIR-optik	Nio HD-spegelridåer
Mikrovågsfrekvens	5725–5875 MHz
Maximal effekt	13,46 mW
Max. Mikrovågseffekt på 1 meter	0,003 μ W/cm ²
Minnesfunktion	Ja
Ingångsspänning	9–15 V $\overline{=}$ (12 V nominal)
Vpp-ripple-resistens	2 V (vid 12 V $\overline{=}$)
Uppstartningstid	60 sekunder
Aktuell strömförbrukning	10–22 mA (11 mA nom.)
Monteringshöjd	2,0–2,6 m
Objektets rörelsehastighet:	
DD1012AM	0,2–3,0 m/s
DD1012AM-D	0,1–4,0 m/s
Larm (NC)/sabotagerelä egenskaper	80 mA 30 V $\overline{=}$, Form A

Karaktärsdrag för felrelä	80 mA 30 V _~ , Form A
Larmtid	3 sekunder
Drifttemperatur	-10 till +55°C
Relativ fuktighet	95 % max., ej kondenserande
Vikt	120 g
Mått (H x B x D)	126 x 63 x 50 mm
IP/IK-klassning	IP30 IK04
Bortbrytningskyddsmanipulering	Ja

Användarinstruktion

Informera användaren att inte skärma av detektorns bevakningsområde genom att placera föremål framför detektorn.

Information om regler och föreskrifter

Tillverkare	SLÄPPT PÅ MARKNADEN AV: Carrier Fire & Security Americas Corporation Inc. 13995 Pasteur Blvd Palm Beach Gardens, FL 33418, USA AUKTORISERAD EU-REPRESENTANT: Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands/Holland
-------------	---

Produktvarningar och friskrivningar	DESSA PRODUKTER ÄR AVSEDDA FÖR FÖRSÄLJNING TILL OCH INSTALLATION AV BEHÖRIG PERSONAL. CARRIER FIRE & SECURITY KAN INTE GARANTERA ATT EN PERSON ELLER JURIDISK PERSON SOM KÖPER DESS PRODUKTER, INKLUSIVE "KVALIFICERAD FÖRSÄLJARE" ELLER "ÅTERFÖRSÄLJARE", ÄR ORDENTLIGT UTBILDAD ELLER HAR ERFARENHET AV ATT INSTALLERA BRAND- OCH SÄKERHETSRELATERADE PRODUKTER. För mer information om garantifriskrivningar och produktsäkerhet, se https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/ eller skanna QR-koden.
-------------------------------------	--



Carrier Fire & Security deklarerar härmed att denna enhet överensstämmer med gällande krav och bestämmelser i alla tillämpliga regler och föreskrifter, inklusive men inte begränsat till direktivet 2014/53/EU. För mer information: firesecurityproducts.com.

REACH	Produkten kan innehålla ämnen som finns i Kandidatförteckningen i en koncentration av 0,1% w/w, per den senast listade kandidatförteckningen på ECHA:s webbplats. Information om säker användning finns på https://firesecurityproducts.com/en/content/intrusion-intro
-------	---



2012/19/EU (WEEE): Produkter märkta med denna symbol får inte kastas i allmänna sophanteringssystem inom den europeiska unionen. För korrekt återvinning av utrustningen skall den returneras din lokala återförsäljare vid köp av liknande ny utrustning eller lämnas till en därför avsedd deponering. För mer information, se: recyclethis.info

Produkt-dokumentation	Använd följande webblänk för att hämta den elektroniska versionen av produkt dokumentationen. Den här länken leder dig till EMEAs regionala kontaktsida. På den här sidan kan du begära din inloggning till den säkra webbportalen där alla manualer är lagrade. https://firesecurityproducts.com/en/contact
-----------------------	--



Kontaktuppgifter

firesecurityproducts.com eller www.aritech.com

Certification

Declaration of Conformity

The DD1012AM, DD1012AM-D have been tested and certified to EN 50131-2-4, EN 50131-1 for Security Grade 3, Environmental Class II, by Telefication B.V.

INCERT

DD1012AM:
N°: C-001-1403



VdS

DD1012AM-D: VdS G113071 Class C



NF & A2P

DD1012AM : NFA2P Grade 3, n°2831100023
Autoprotection à l'ouverture / arrachement : oui / oui
Immunité à un champ magnétique : oui (aimant type 2, EN 50131-2-4)



Classe d'environnement II


Certifié suivant les référentiels :
-EN 50131-2-4 -RTC50131-2-4 -N 324 H58
CNPP Cert AFNOR Certification
www.cnpp.com www.afnor.org

Remarques importantes :

- La certification NFA2P ne couvre pas l'utilisation de rotule de fixation telle que la SB01.

- Afin que le détecteur conserve sa certification NFA2P, il n'est pas autorisé qu'il soit en mode IRP seul lorsque le système est armé.

Couverture de détection suivant la norme Européenne :

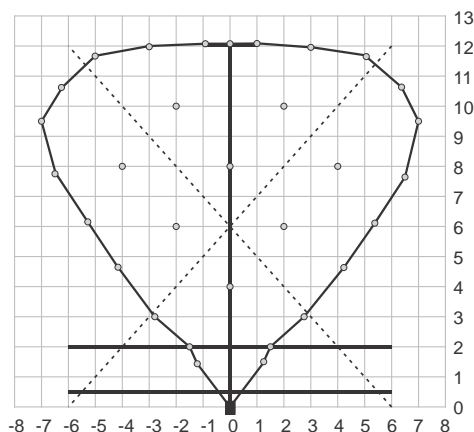

SBSC

DD1012AM: SSF 1014, Larmklass 3, Miljöklass II