



Download the complete installation instructions



Télécharger la notice d'installation complète



Descargar el procedimiento de instalación completo



Connection


- J6: Antenna connector
- J7: Keypad connector
- J9: Biometric connector
- J14: Display connector
- J2: O/C contact
- J4: Output Connector / J15: Output cable

Raccordement


- J6 : Connecteur antenne
- J7 : Connecteur clavier
- J9 : Connecteur module biométrique
- J14 : Connecteur écran
- J2 : Contact O/F
- J4 : Sortie connecteur / J15 : Sortie câble

Conexión

- J6: Conector de la antena
- J7: Conector del teclado
- J9: Conector biométrico
- J14: Conector de la pantalla
- J2: Contacto O/C
- J4: Conector de salida / J15: cable de salida

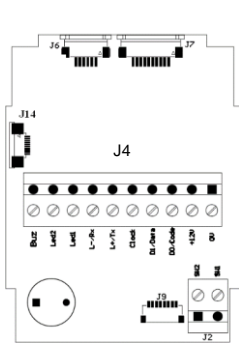

J4	Type / Tipo		
	Wiegand	Clock & Data	RS485
1	0 Vdc		
2	+Vcc (+7 Vdc to +28 Vdc)		
3	D0	Code	NC NC
4	D1	Data	NC NC
5	Clock	Clock	NC NC
6	NC	NC	L+L+
7	NC	NC	L-L-
8	Led 1		
9	Led 2		
10	Buzzer / Timbre		

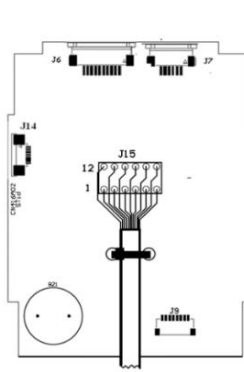

J15

J15	Type / Tipo			Type / Tipo		
	Wiegand	Clock & Data	RS485	Wiegand	Clock & Data	RS485
1	Dark blue	Bleu foncé	Azul oscuro	SW2		
2	Pink	Rose	Rosa	SW1		
3	Orange	Orange	Naranja	Led 2		
4	White	Blanc	Blanco	Buzzer		
5	Yellow	Jaune	Amarillo	Clock	Clock	NC
6	Red	Rouge	Rejo	+Vcc (+7 Vdc to +28 Vdc)		
7	Blue	Bleu	Azul	D1	Data	NC
8	Grey	Gris	Gris	D0	Code	NC
9	Green	Vert	Verde	Led 1		
10	White Brown	Blanc Marron	Blanco Marrón	NC	NC	L+
11	White purple	Blanc violet	Blanco púrpura	NC	NC	L-
12	Brown	Marron	Marrón	0 Vdc		




Smart mounting plate dimensions

Version1 / Versión1

Dimensions du socle de fixation

Version2 / Versión 2

Dimensiones de la base de montaje

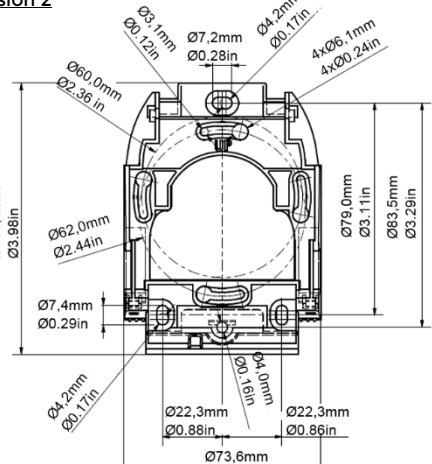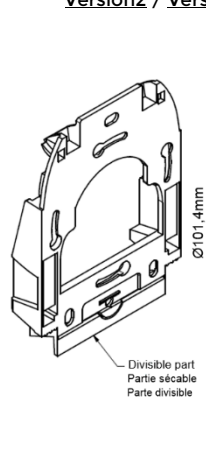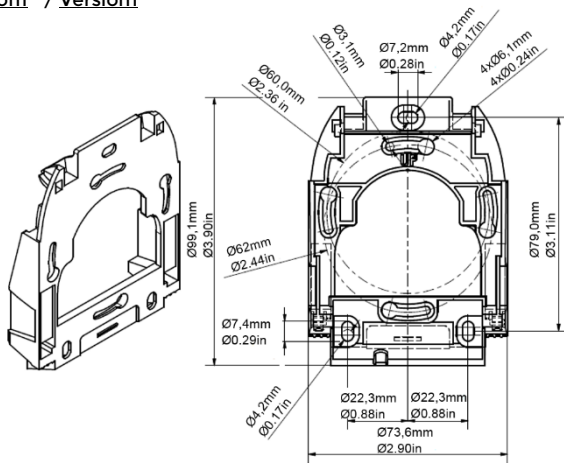

General tolerance following ISO NFT 58-000 standard

Tolérance générale suivant standard ISO NFT 58-000

Tolerancia general según la norma ISO NFT 58-000

Mounting

- Route the cables through the hole in the base.
- Screw the base in its final location.
- Connect the reader.
- Test the readings and communication.
- Place the reader on the base (clip the top part and then pivot it down).
- Lock the reader with the two screws provided using the specific tool.

Fixation

- Faire passer les câbles dans la cavité du socle.
- Fixer le socle sur son emplacement final.
- Effectuer le raccordement du lecteur.
- Tester le fonctionnement.
- Placer le lecteur sur le socle (clipper le haut puis pivoter le vers le bas).
- Fixer le lecteur à l'aide des 2 vis et de l'embout fourni.

Montaje

- Pase los cables por el orificio de la base.
- Atornille la base a su ubicación final.
- Conecte el lector.
- Pruebe la lectura y comunicación.
- Coloque el lector en la base (en los clips de la parte superior y luego gírelo hacia abajo).
- Fije el lector con los 2 tornillos y la tapa incluida.

Bus architecture (RS485)

R_T: 120 Ω end-of-line resistor supplied. Depending on the version of the electronic board, the readers are fitted directly or not with pull-up / pull-down resistors on the electronic board. The board version can be found on the label:

Architecture en bus (RS485)


R_T: résistance de fin de ligne de 120 Ω fournie. En fonction de la version de la carte électronique, les lecteurs sont directement équipés ou non de résistances de pull-up / pull-down sur la carte. La version de la carte se trouve sur l'étiquette :

Arquitectura del bus (RS485)

R_T: resistencia de final de línea de 120 Ω incluida. Según la versión de la tarjeta electrónica, los lectores están equipados directamente o no con resistencias pull-up/pull-down en la tarjeta. En la versión de la tarjeta electrónica se puede encontrar en la etiqueta:



pull-up / pull-down on electronic board / sur la carte / on tarjeta	Variant V =	Version DD ≥
0, 1, 2, 3 ou 4	07	
5	03	

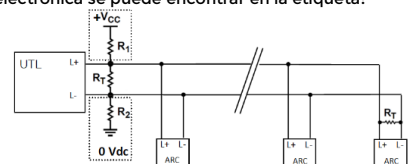

Earlier versions require the wiring of resistors R1 and R2 (1.5 kΩ resistors supplied) to use the extended features of the RS485 Bus: FAIL-SAFE (see RS485-AN-960).

Les versions antérieures nécessitent le câblage des résistances R1 et R2 (résistances de 1,5 kΩ fournies) pour utiliser les fonctionnalités étendues du Bus RS485 : FAIL-SAFE (voir RS485-AN-960).

Las versiones anteriores requieren el cableado de las resistencias R1 y R2 (resistencias de 1,5 kΩ incluidas) para utilizar las funciones extendidas del bus RS485: FAIL-SAFE (consulte RS485-AN-960).

Power supply characteristics

Use an AC/DC power supply type LPS, Limited Power Source (as per IEC/UL/EN 60950-1 Ed2) or type ESI, PS1 (according to IEC/UL/EN 62368-1) for the main supply.

Main power supply: Range: +7 Vdc to +28 Vdc Typical: 12 Vdc

Max. consumption at 12 Vdc:

ARCS-A/BT1: 150 mA	ARCS-B/BT1: 180 mA	ARCS-C/BT1: 220 mA	ARCS-D/BT1: 300 mA	ARCS-E/BT1: 330 mA
ARCS-F/BT1: 370 mA	ARCS-I/BT2: 180 mA	ARCS-IM/BT2: 190 mA	ARCS-J/BT2: 210 mA	ARCS-JM/BT2: 220 mA
ARCS-K/BT2: 250 mA	ARCS-KM/BT2: 260 mA	ARCS-AQ/BT1: 260 mA	ARCS-BQ/BT1: 300 mA	ARCS-CQ/BT1: 340 mA

Recommended cables

Screw terminal output: RS485: Use a multi-conductor shielded twisted pair cable. Max. length: 3281 ft at 9600 baud
Wiegand / Clock & Data: Use an untwisted shielded multi-conductor. For data:
2 wires AWG24 - 98 ft max / 4 wires AWG24 - 197 ft max / 6 wires AWG24 - 328 ft max
2 wires AWG20 - 164 ft max / 4 wires AWG20 - 328 ft max

Cable output (cable supplied): TRANXALARM - 14x0.22mm² - lg 3.05m

Anti-tearing

Tearing is detected by an accelerometer.

Caution: switch on the reader when it is in its final position to initialize the accelerometer in the correct position.

Bell

Touch screen read-only reader: if the bell is activated, contact J2 is used to connect the external ring (max. 200 mA at 28 Vdc).

UHF default configuration settings

Reader powered off. The default reader settings can be stored in internal memory accessible by UHF RFID technology. They will be taken into account when the reader is powered on.

Read-only reader configuration

R and S readers are configurable with SCB RFID / virtual configuration card

OSDP™ readers are configurable with OCB RFID / virtual configuration card or with FileTransfer command.

- If the SCB/OCB is compatible with the reader's firmware, the LED lights green and the buzzer beeps five times.
- If the SCB/OCB is not compatible with the reader's firmware, the LED lights red and the buzzer is activated for 1 s.
- If the SCB/OCB key is different from the reader's key: no reaction.

Caution: set your reader with your own company key.

Powering-up the readers

On power-up, the reader enters an initialization phase:

1. Activation of the white LED and buzzer for 100 ms.

For read-only & OSDP™ readers:

2. Activation of the LED, according to the color code: Red = +10, Orange = +5, Green = +1, indicating the firmware version.
3. For serial R/S reader only: the orange LED flashes 20 times: waiting for an update.
4. For Bluetooth® reader only: Activation of white fixed LED during Bluetooth® initialization.
5. Activation of the default LED (read-only: flashes blue, OSDP™: off; if no customer specific configuration).
6. For the ARC screen with an activated keypad, the default mode is: display the picture on standby and activate the keyboard by pressing the screen.

Caution for Bluetooth® reader

Caution: at the reader Bluetooth® (BT1/BT2) powering, make sure that nothing is in an area of at least 10 cm / 3.94 in. around the reader (ex. No hand in front of the reader).

Precautions for installation

- The supply voltage at the reader's connector should be between +7 Vdc and +28 Vdc.
- As far as possible, keep the reader away from computer or power source cables. They can generate electrical interference, depending on their radiation level and the proximity of the reader.
- Recommended distance between two readers: parallel plane: 15.8 in - same plane: 15.8 in - perpendicular plane: 11.8 in.
- Recommended distance between two Bluetooth® readers: 2 meters / 78.74 inch either plan.
- Place the reader at a height of less than 2 meters / 78.74 inch (standard UL/IEC 62368).
- If the reader is fixed on a metal surface, it is possible to have a reduction in the reading distance.
- Use a ferrite (two-way) for the cable (power supply and data). *Example: reference 74271222 WURTH ELEKTRONIK.*
- For ARCS screw terminal output reader, connect the 2.2 µF capa (provided) between +12V and GND directly to the output of the connector (no polarization).
- Reader can be installed indoors and outdoors. For outdoor installations, the Touchscreen, Keypad, Biometric, and QR Code models must be installed vertically.
- For optimal operation, the biometric sensor must be free of any water residue. When installed outdoors, it is recommended to install the reader under a sheltered area.
- As the keypad is touch-sensitive, users must remove their gloves to enter the code.
- We do not recommend using silicone to seal the reader.
- **BEFORE powering on, connect the wires or the connector of the reader. Before disconnecting the wires or the connector of the reader, power off.**
- Operating temperature:

Temperature	-22 °F to 158 °F -30°C to +70°C	-22 °F to 140 °F -30°C to +60°C	-4 °F to 158 °F -20°C to +70°C	-4 °F to 140 °F -20°C to +60°C	14 °F to 122 °F -10°C to +50°C
Readers	A, B, I, IM, J, JM	AQ, BQ	C, K, KM	CQ	D, E, F

Declaration of compliance

STid declares that the ARCS-X reader is compliant to the essential requirements of the Directives RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU and Delegated directive. A copy of our declaration is available on request from qualite@stid.com.



This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

NOTE: The grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with the safety requirements for RF exposure in accordance with RSS-102 issue 5 for conditions of use and with §1.1307(b), 2.1091 and 2.1093 of the FCC rules Title 47 CFR Ch. I.

The maximum magnetic field level of the device is:

- 13 dBµA/m (at 10 meters) for 13.56 MHz frequency.
- 25 dBµA/m (at 3 meters) for 125 kHz frequency for ARCS-I/ J/ K/BT2 readers (SE8 module).
- 9 dBµA/m (at 10 meters) for 125 kHz frequency for ARC-IM/ JM/ KM/ BT2 readers (SE8M module)
- 4 dBm for 2.4 GHz frequency.

Caractéristiques de l'alimentation

Utiliser une alimentation AC/DC du type LPS, Source à Puissance Limitée (selon IEC/UL/EN 60950-1 Ed2) ou du type ES1, PS1 (selon IEC/UL/EN 62368-1).

Alimentation : Gamme : +7 Vdc to +28 Vdc Typique : 12 Vdc

Consommation max sous 12Vdc :

ARCS-A/BT1: 150 mA	ARCS-B/BT1: 180 mA	ARCS-C/BT1: 220 mA	ARCS-D/BT1: 300 mA	ARCS-E/BT1: 330 mA
ARCS-F/BT1: 370 mA	ARCS-I/BT2: 180 mA	ARCS-IM/BT2: 190 mA	ARCS-J/BT2: 210 mA	ARCS-JM/BT2: 220 mA
ARCS-K/BT2: 250 mA	ARCS-KM/BT2: 260 mA	ARCS-AQ/BT1: 260 mA	ARCS-BQ/BT1: 300 mA	ARCS-CQ/BT1: 340 mA

Type de câble préconisé

Sortie bornier : RS485 : Utiliser un câble blindé multiconducteur torsadé par tresse. Déport max 1000m à 9600 bauds
Wiegand / Clock & Data : Utiliser un câble blindé non-torsadé
2 fils AWG24 - 30 m max / 4 fils AWG24 - 60 m max / 6 fils AWG24 - 100 m max
1 fils AWG20 - 50 m max / 4 fils AWG20 - 100 m max

Sortie câble (câble fourni) : TRANXALARM - 14x0,22mm² - lg 3,05m

Fonction anti-arrachement

L'arrachement est détecté par un accéléromètre.

Attention : mettre le lecteur sous tension lorsqu'il est dans sa position finale pour initialiser l'accéléromètre dans la position correcte.

Sonnette

Lecteur écran tactile lecture seule : si la fonction sonnette est activée, le contact J2 est utilisé pour raccorder la sonnette (Max 200 mA sous 28 Vdc).

Paramètres de configuration (UHF)

Lecteur hors tension, les paramètres lecteur par défaut peuvent être stockés dans une mémoire interne accessible par technologie RFID UHF. Ils seront pris en compte au démarrage du lecteur.

Configuration des lecteurs en lecture seule

Les lecteurs R & S sont configurables par badge de configuration SCB RFID / virtuel.

Les lecteurs OSDP™ sont configurables par badge de configuration OCB RFID / virtuel ou par la commande FileTransfer.

- Si le SCB/OCB est compatible avec le firmware du lecteur, la LED devient verte et le buzzer retentit 5 fois.
- Si le SCB/OCB n'est pas compatible avec le firmware du lecteur, la LED devient rouge et le buzzer est activé 1s.
- Si le SCB/OCB a une clé différente de celle du lecteur : pas de réaction du lecteur.

Attention : paramétrer vos lecteurs en définissant une clé entreprise personnalisée.

Mise sous tension des lecteurs

A la mise sous tension, le lecteur est en phase d'initialisation :

1. Activation de la LED blanche et du buzzer pendant 100 ms.

Pour les lecteurs en lecture seule et OSDP™ :

2. Activation de la LED selon le code couleur : Rouge = +10, Orange = +5, Verte = +1 : Indication de la version firmware.
3. ARC série uniquement : Clignotement de la LED orange 20 fois : attente de mise à jour.
4. Activation de la LED blanche fixe pendant l'initialisation du Bluetooth®.
5. Activation de la LED par défaut (lecture seule : bleu pulse; OSDP™ : off, si pas de configuration client spécifique).
6. Pour l'ARC écran avec clavier actif, le mode par défaut est : affichage de l'image en veille et activation du clavier par un appui sur l'écran.

Précaution pour lecteur Bluetooth®

Attention : à la mise sous tension du lecteur Bluetooth® (BT1/BT2), s'assurer que rien ne se trouve dans un périmètre d'au moins 10 cm autour du lecteur (ex : pas de main devant le lecteur...).

Précautions d'installation

- La tension d'alimentation aux bornes du lecteur doit être comprise entre +7 Vdc et +28 Vdc.
- Eloigner, autant que possible, le lecteur des câbles de transmission informatique ou d'origine de puissance (secteur ou Haute Tension). Les perturbations qu'ils peuvent engendrer varient en fonction de leur puissance de rayonnement et de leur proximité avec les lecteurs.
- Distance à respecter entre 2 lecteurs : Plans parallèles : 30 cm - Même plan : 40 cm - Plans perpendiculaires : 30 cm.
- Distance à respecter entre 2 lecteurs Bluetooth® : 2 mètres indifféremment du plan.
- Placer le lecteur à une hauteur inférieure à 2 mètres (norme UL/IEC 62368).
- Si le lecteur est fixé sur une surface métallique, il est possible d'avoir une réduction de la distance de lecture.
- Utiliser une ferrite (2 passages) sur le câble (alimentation et données). *Exemple : Référence 74271222 WURTH ELEKTRONIK.*
- Pour le lecteur ARCS bornier connecter la capa de 2.2µF (fournie) entre le +12V et le GND directement en sortie du bornier. (pas de polarisation).
- Le lecteur peut être installé en intérieur et extérieur. En extérieur, les modèles Écran Tactile, Clavier, Biométrique et QR Code doivent être installés à la verticale.
- Pour un fonctionnement optimal, le capteur biométrique doit être exempt de toute trace d'eau. En extérieur, il est conseillé d'installer le lecteur sous une zone abritée.
- Le clavier étant sensible, les utilisateurs doivent ôter leurs gants pour saisir le code.
- Nous vous déconseillons d'utiliser du silicone pour sceller le lecteur
- Avant la mise sous tension, branchez les fils ou le connecteur du lecteur. Avant de déconnecter les fils ou le connecteur du lecteur, mettez-le hors tension.**
- Température ambiante de fonctionnement :

Température	-30°C to +70°C	-30°C to +60°C	-20°C to +70°C	-20°C to +60°C	-10°C to +50°C
Lecteurs	A, B, I, IM, J, JM	AQ, BQ	C, K, KM	CQ	D, E, F

Déclaration de conformité

STid déclare que le lecteur ARCS-X est conforme aux exigences essentielles des Directives RED 2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE et Directive déléguée. Une copie de notre déclaration est disponible sur demande adressée à qualite@stid.com



L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le niveau de champ magnétique maximum du produit est :

- 13 dBµA/m (à 10 mètres) pour la fréquence 13,56 MHz.
- 25 dBµA/m (à 3 mètres) pour la fréquence 125 kHz des lecteurs ARCS-I/ J/ K/BT2 (module SE8).
- 9 dBµA/m (à 10 mètres) pour la fréquence 125 kHz des lecteurs ARCS-IM/ JM/ KM/BT2 (module SE8M)
- 4 dBm pour la fréquence 2,4 GHz.

Adhérent "DEEE Pro"



L'identifiant unique FR010496_05ZP8L attestant de l'enregistrement au registre des producteurs de la filière EEE, en application de l'article L.541-10-13 du Code de l'Environnement a été attribué par l'ADEME à la société STid. Cet identifiant atteste de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Équipements Électriques et Electroniques et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès d'**ecosystem**.

STid recommande aux détenteurs d'équipements usagés qui souhaitent s'en départir de les remettre à la filière DEEE en prenant contact avec ESR/RECYLUM afin de bénéficier des solutions sans frais supplémentaires de collecte et de recyclage de ces équipements usagés. Plus d'informations sur www.recyclum.fr.

Características de alimentación

Utilizar fuente de alimentación AC/DC tipo LPS, fuente de alimentación limitada (según IEC/UL/EN 60950-1 Ed2) o tipo ES1, PS1 (según IEC/UL/EN 62368-1)
Fuente de alimentación: Rango: +7 VDC a +28 VDC Normal: 12 VDC

Consumo máximo a 12 VDC:

ARCS-A/BT1: 150 mA	ARCS-B/BT1: 180 mA	ARCS-C/BT1: 220 mA	ARCS-D/BT1: 300 mA	ARCS-E/BT1: 330 mA
ARCS-F/BT1: 370 mA	ARCS-I/BT2: 180 mA	ARCS-IM/BT2: 190 mA	ARCS-J/BT2: 210 mA	ARCS-JM/BT2: 220 mA
ARCS-K/BT2: 250 mA	ARCS-KM/BT2: 260 mA	ARCS-AQ/BT1: 260 mA	ARCS-BQ/BT1: 300 mA	ARCS-CQ/BT1: 340 mA

Tipo de cable recomendado

Salida de terminal de tornillo: RS485: Usar cable multiconductor de blindado trenzado. Desviación máx1000 m a 9600 baudios
Wiegand / Clock & Data: Usar cable multiconductor de blindado no trenzado
2 cables AWG24: 30 m máx. / 4 cables AWG24: 60 m máx. / 6 cables AWG24: 100 m máx.
2 cables AWG20: 50 m máx. / 4 cables AWG20: 100 m máx.

Salida de cable (cable suministrado): TRANXALARM - 14x0.22mm² - lg 3.05m

Anti-extracción

La extracción es detectada por un acelerómetro.

Precaución: encienda el lector cuando esté en su posición final para activar el acelerómetro en la posición correcta.

Timbre

Lector de pantalla táctil de solo lectura: si la función de timbre está activa, se utiliza el contacto J2 para conectar el timbre (máx. 200 mA a 28 VDC).

Parámetros de configuración UHF

Con el lector apagado, la configuración predeterminada del lector se puede almacenar en una memoria interna accesible mediante la tecnología RFID UHF. Se tendrán en cuenta a la hora de encender el lector.

Configuración del lector

Los lectores R y S son configurables por medio de tarjetas de configuración SCB RFID / virtual.

Los lectores OSDP™ son configurables por medio de tarjetas de configuración OCB RFID / virtuales o por el commando FileTransfer.

- Si el SCB/OCB es compatible con el firmware del lector, el LED se ilumina en verde y el timbre suena 5 veces.
- Si el SCB/OCB no es compatible con el firmware del lector, el LED se ilumina en rojo y el timbre suena por 1 segundo.
- Si la clave de seguridad SCB / OCB es diferente de la clave del lector: no hay reacción.

Precaución: configure sus lectores definiendo su propia clave de empresa.

Secuencia de arranque

Al momento del encendido, el lector se encuentra en la fase de arranque:

1. Activación del LED blanco y del timbre por 100 ms.

Para los lectores de sólo lectura y OSDP™:

2. Activación del LED según el código de color: rojo = +10, naranja = +5, verde = +1: Indicador de la versión del firmware.
3. Solo para lector serie R/S: el LED naranja parpadea 20 veces: en espera de una actualización.
4. Solo para lector Bluetooth®: Activación del LED fijo blanco durante la inicialización de Bluetooth.
5. Activación del LED predeterminado (sólo lectura: parpadeo azul, OSDP™: extinguida; si no hay una configuración específica del cliente).
6. Para la pantalla ARC con teclado activo, el modo predeterminado es: visualización de la imagen en espera y activación del teclado al tocar la pantalla.

Precaución para el lector Bluetooth®

Precaución: en el encendido de Bluetooth® (BT1 / BT2) del lector, asegúrese de que no haya nada en un área de al menos 10 cm/ 3.94 in alrededor del lector (por ejemplo, ninguna mano delante del lector ...).

Precauciones para la instalación

- El voltaje de suministro en los conectores del lector debe estar entre +7 VDC y +28 VDC.
- Mantenga el lector alejado lo más posible de los cables de transmisión de datos, o de la fuente de alimentación, ya que pueden causar interferencias dependiendo del nivel de potencia de radiación y/o de la proximidad al lector.
- Distancia recomendada entre 2 lectores: plano paralelo: 30 cm. Mismo plano: 40 cm. Plano perpendicular: 30 cm.
- Distancia recomendada entre 2 lectores Bluetooth®: 2 metros cualquiera de los dos planes.
- Coloque el lector a una altura de menos de 2 metros (Norma UL / IEC 62368).
- Si el lector se instala en una superficie metálica puede tener una reducción en la distancia de lectura.
- Para el lector de salida de terminal de tornillo ARCS, conecte la capa de 2.2 µF (provista) entre +12V y GND directamente a la salida del conector (sin polarización).
- Utilice una ferrita (2 vías) para el cable (alimentación y datos). Ejemplo: Referencia 74271222 WURTH ELEKTRONIK.
- El lector se puede instalar tanto en interiores como en exteriores. Para su instalación en exteriores, los modelos Pantalla Táctil, Teclado, Biométrico y QR Code deben ser instalados en posición vertical.
- Para un funcionamiento óptimo, el sensor biométrico debe estar libre de cualquier rastro de agua. En exteriores, se recomienda instalar el lector bajo una zona protegida.
- Dado que el teclado es capacitivo, se recomienda a los usuarios que se quiten los guantes para ingresar el código.
- No recomendamos usar silicona para sellar el lector.
- **ANTES de encender, conecte los cables o el conector del lector. Antes de desconectar los cables o el conector del lector, apáguelo.**
- Temperatura ambiente de funcionamiento:

Temperatura	-22 °F to 158 °F -30°C to +70°C	-22 °F to 140 °F -30°C to +60°C	-4 °F to 158 °F -20°C to +70°C	-4 °F to 140 °F -20°C to +60°C	14 °F to 122 °F -10°C to +50°C
Lectores	A, B, I, IM, J, JM	AQ, BQ	C, K, KM	CQ	D, E, F

Declaración de conformidad

STid declara que el lector ARCS-X cumple las exigencias esenciales des Directivas RED 2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE y Directiva delegada. Una copia de nuestra declaración está disponible enviando una solicitud a qualite@stid.com.



Este dispositivo cumple con la Sección-15 de la FCC y con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada.

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este aparato no debe provocar interferencias nocivas.
- 2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que pueden provocar funcionamiento no deseado.

NOTA: El fabricante no se hace responsable de ningún cambio o modificación que no haya sido aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento. Semejante las modificaciones pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con los requisitos de seguridad para exposición a RF de acuerdo con RSS-102 número 5 para condiciones de uso y con §1.1307 (b), 2.1091 y 2.1093 de las reglas de la FCC Título 47 CFR Cap. I.

El nivel máximo de campo magnético del producto es:

- 13 dBµA/m (a 10 metros) para la frecuencia 13,56 MHz.
- 25 dBµA/m (a 3 metros) para la frecuencia 125 kHz para lectores ARCS-I/ J/ K/ BT2 (módulo SE8).
- 9 dBµA/m (a 10 metros) para la frecuencia 125 kHz para lectores ARCS-IM/ JM/ KM/ BT2 (módulo SE8M).
- 4 dBm para la frecuencia 2.4 GHz.